Pos. Fl 1.01 u. Fl 1.03

Anzahl 2

Ebene: 1. Obergeschoss
Tür und Fenster-Plan-Nr.: Fl 1.01 + Fl 1.03
Rohbauöffnung: 3,00 x 2,90
Zarge: Alurahmen, absturzsichernd
Sicherheitsmarkierung: -
Brandschutzanforderung: F 30
Schallschutzklasse: -
Nutzungskategorie: Lernlandschaft / Lichtschacht
Verglasung: absturzsichernde Festverglasung VSG

Element mit Prüfzeugnis /Zulassung
und statischer Berechnung für Vorlage bei Prüfstatiker

Absturzsicherung
Für die Absturzsichernde Verglasung gelten die Technischen Baubestimmungen insbesondere DIN 18008-1 und DIN 18008-4

Brandschutzverglasung
Für die Brandschutzverglasung gilt der auf Innenanwendung beschränkte Anwendungsbereich von DIN 18008-4

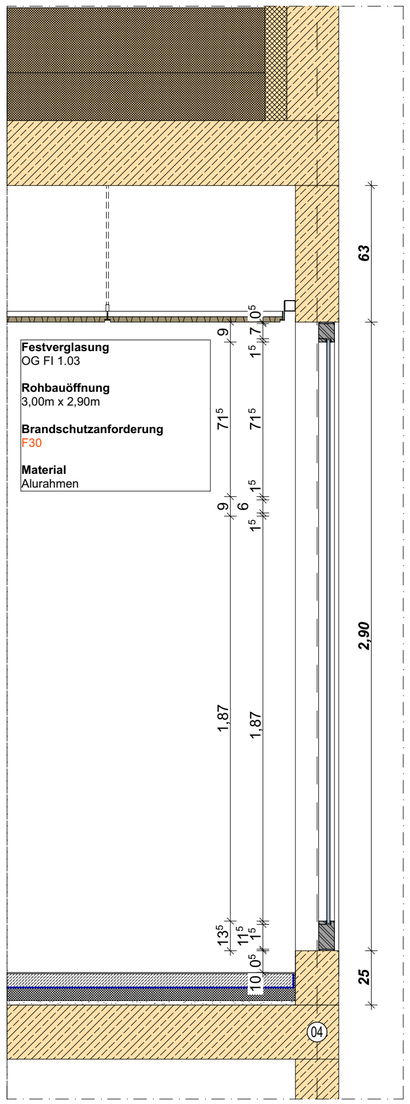

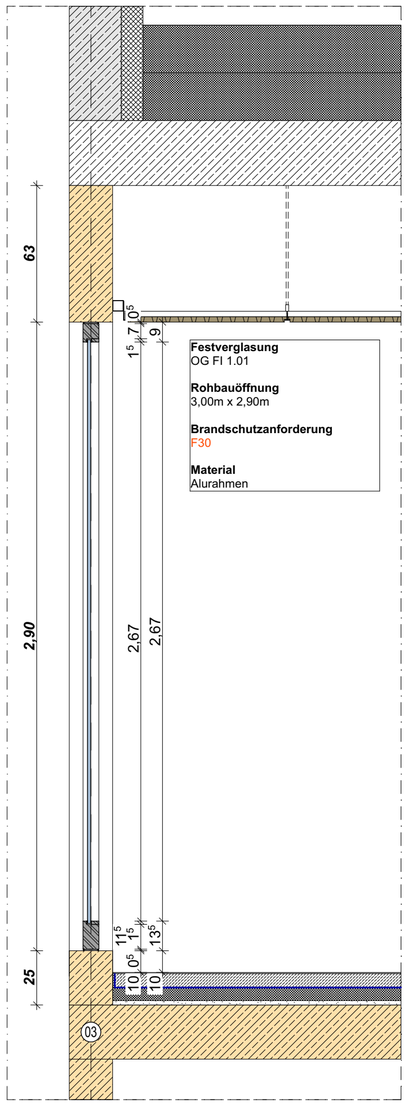

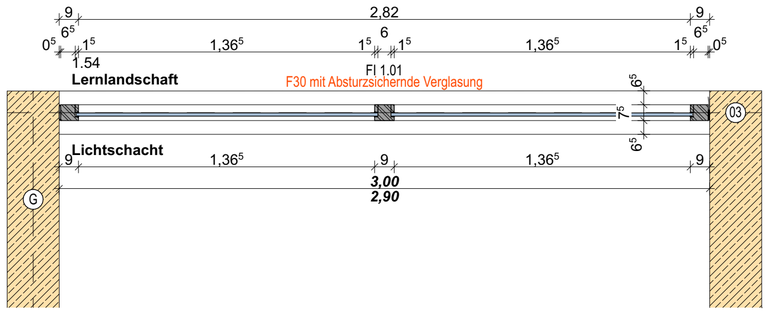

OBERGESCHOSS
Außenansicht

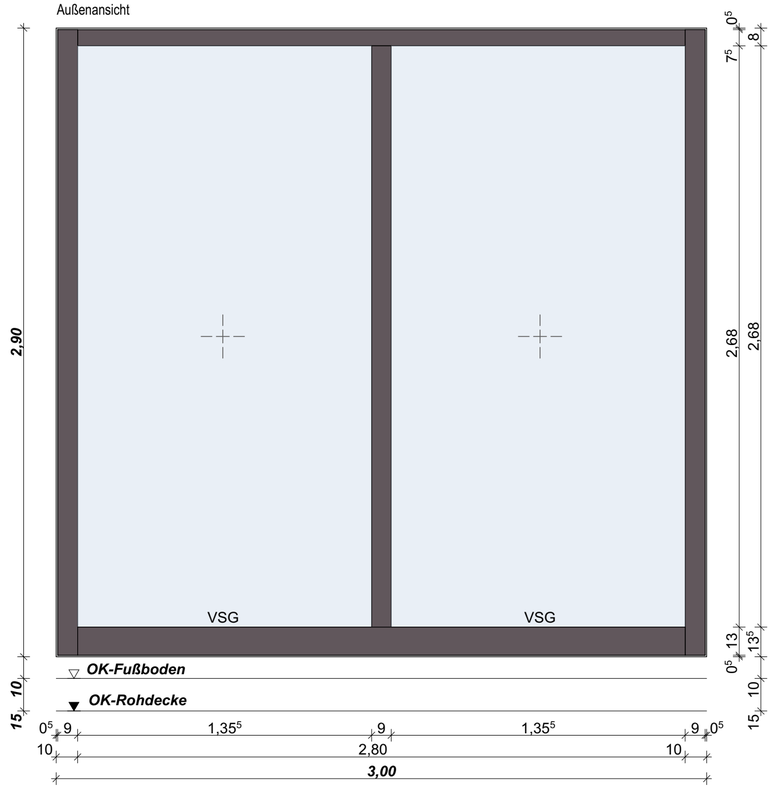

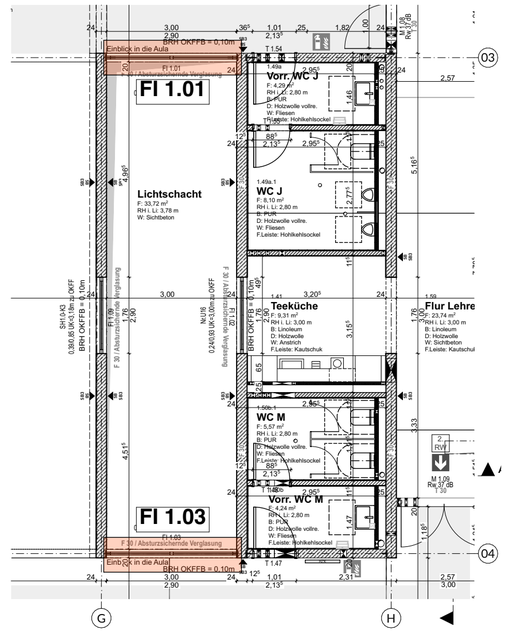

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/ oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = +7,66 m üNN = OK FFB EG

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Name

Bauvorhaben:
Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Bauherr:
Stadt Delmenhorst
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 60 - Gebäudemanagement

Architekt:

Leistungsphase:
LP 6 Ausschreibung

Planinhalt:
Innenfenster Alurahmen F30 _ Fl 1.01 u. Fl 1.03

Plan / Dateinr.:	Erstellungsdatum:	Bearbeiter:	Status:
06.06.2.6.4.1	19.08.25		
Projektnr.:	**Index:**	**Maßstab:**	**Geprüft von:**
P22-04		1:100, 1:20	

Originalformat: 594 x 420 mm