

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Vervielfältigung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

Mineralwolle

Abdichtung inkl.
Klemmflach
nicht Leistung Fassade

Perimeterdämmung
Leistung WDVS

Dichtschlämme
nach
Systemvorgaben

Schutzschicht
(z.B.vlieskaschierte
Noppenbahn)
nicht Leistung Fassade

OK_GELÄNDE

≥ 50

VE-WDVS

140

120

250

mind. 300

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 160ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

651

Legende:

- Aluminiumbleche bzw. -profile geschnitten
- Stahlbleche bzw. -profile geschnitten
- Edelstahlblech bzw. -profile geschnitten
- Wärmedämmung Mineralwolle A1, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$
(je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten)
- Wärmedämmung z.B. xps, eps...
- Kunststoff, druckfest
- Stahlbeton
- Stahlbetonfertigteile
- Gipsfaser-Platten
- Folie z.B. diffusionsbremsend oder diffusionsoffen

Leistungsgrenzen

NLF = nicht Leistung Fassade

alle Stahlteile mindestens feuerverzinkt. Sichtbare Stahlteile sind zusätzlich pulverbeschichtet (Duplexbeschichtung) in G3B- Qualität.

Alle Stahlbleche, die nicht feuerverzinkt werden können, sind mindestens sendzimirverzinkt zu wählen.

Alle Sichtflächen sind zusätzlich pulverbeschichtet in G3B- Qualität.

Befestigungsschrauben und Dübel:
- Alle Befestigungsschrauben und Dübel, die außerhalb der inneren Dichte Ebene liegen, sind in Edelstahl auszuführen.
- Alle sichtbaren Schrauben und Dübel mind. in A4- Qualität.
- Alle statisch bedeutenden Schraubenverbindungen werden durch geeignete Maßnahmen dauerhaft gesichert!

- Schrauben im Außenbereich werden gegen eindringendes Wasser abgedichtet.

- Alle inneren Anschlussbleche (Leibungs-, Fensterbank- und Sturzbleche) müssen nach Aufmaß gefertigt werden!

Abkürzungen:



VE = Vergabeeinheit
VE 3061 - Metallfenster und PR - Fassade = VE MF+ PRF
VE 3062 - Vorgehängte hinterlüftete Photovoltaik-Glas- Kalfassade = VE VHF PV
VE 3063 - Vorgehängte hinterlüftete Alu-Dünnblech Kasseffassade = VE VHF Blech
VE 3064 - Außentore = VE Tor
VE 3070 - Wärmedämmverbundsystem = VE WDVS

Überarbeitung	von	20.12.2024	B
Überarbeitung gem. Korrektur	von	17.05.2024	A
Änderung	Gefertigt	Datum	Index

Code

Übersichtsplan

DE-FAS-651-00

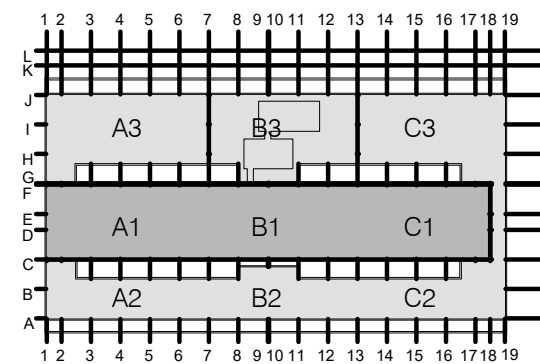

Projekt
Errichtung Innovationszentrum FUBIC

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk
Leitdetailplanung Fassade

Planinhalt
Wärmedämmverbundsystem WDVS
V- Schnitt Sockelanschluss UG

Plannummer FUB-5-330-DE-FAS-651-00-B-NA	Index B	Status NA
Erstelldatum 01.12.2022	Maßstab 1:1	Indextatum 22.04.2025
Datensatz XX	Gefertigt Le	Geprüft -
Bauherr WISTA-Management GmbH Rudower Chaussee 17 D-12489 Berlin	Architekt Heinle Wischer Partnerschaft freier Architekten mbB Gutenbergstraße 4 D-10567 Berlin	
israel@wista.de	294-fubic@heinlewischer.de	
Fachplaner	Fachplaner	