

Nur zur Verwendung für die Ausschreibung

**N0.01
Windfang**
F: 16,64m²
U: 16,54m
B: Sauberlauf/ Kautschuk
W: Glasfaserdecke
D: GK-A, weiß
I.H. 3.548 m
R.H. 4.030 m

**N0.03
Touristinfo/Büro**
F: 62,82m²
U: 33,29m
B: Kautschuk
W: Holz-Stein-Decke / Acryl
D: GK-A, weiß
I.H. 3.090 m
R.H. 3.680 m

Bodenplatte Foyer
- ca. 3 mm Kautschukbelag, B1/Bf-s1, R9
- ca. 3 mm zementäre Ausgleich- und Nivelliermasse
- 90 mm Heizestrich, Bauart A, Estrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S90 - H75
- 30 mm Heizrohr-Trägermatte mit Trittschalldämmung und Trennlage
- Trittschalldämmung: Mineralwolle, DCS sm, s <= 15 MN/m², WLS 040, c <= 3 mm, A1
- Trennlage / Dampfbremse, PE-Folie, SD >= 100 m, im Überlappungsbereich verklebt
- 40 mm druckfeste Ausgleichsdämmung, Mineralwolle, DEO, WLS 040, A1
- ca. 5 mm Abdichtung Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E n. DIN 18533-1, bahnenförmige Abdichtung n. DIN 18533-2, BA
- 420 mm SB-Bodenplatte, C30/37, XC2, WF, n.A. Stalk
- 0,5 mm Trenn- und Gleitschicht, PE-Folie zweilagig, im Überlappungsbereich verklebt
- 120 mm Bodenplattenabdämmung, XPS, PB ds, WLS 035, umlaufender Stufenfalz; n. A. Bauphysik / Stalk
- >= 50 mm Sauberheitschicht, unbewehrter Beton, C20/25, X0, WF, n.A. Stalk
- 0,25 mm Trennschicht, PE-Folie einlagig, Stöße überlappt
- ca. 500 mm Unterbau / Bodenauffüllung, Recyclingbaustoff Materialklasse RC - 1

10 mm Abdichtung
n. DIN 18533 gegen drückendes Wasser
Schutz- u. Drainschicht
(Noppenbahn Drainagewlies und Gleitfolie)
140 mm Perimeterdämmung, EPS, FW,
WLS 031, mit PMBC vollflächig
auf Untergrund verklebt


Legende Materialien	
	Neu
	Abbruch
	Bestand

Legende Brandschutz	
	Flurabgrenzung / DIN EN 13501 / DIN 4102 / Sanierung

Legende Abkürzungen und Symbole	
OKF	Oberkante Fertig ab OKF
UKF	Unterkante Fertig ab OKF
FBH	Fensterbrüstung ab OKF
UZ	Unterzug
RH	Raumtuch
DF	Dehnfuge
RR	Regenfallrohr
DA	Dachablauf
HP	Hochpunkt
TP	Tiefpunkt
UK Fertigdecke	UK Rohdecke
OK Fertigfußboden	OK Rohfußboden/ Rohdecke
OKFB OK Fertigfußboden	Änderung
OKRB OK Rohfußboden	Unklarheit
Ortplan sichtbar	
OKR	Oberkante Roh
UKR	Unterkante Roh
RBH	Rohbrüstung ab OKF
STH	Sturzhöhe ab OKF
UZ	Überzug
GDF	Gebäudedehnfuge
BA	Bodenablauf

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bausauführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!
Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Index	Datum	Änderung	gezeichnet
01	08.09.2026	LPS Windfang-Umplanung	hsk

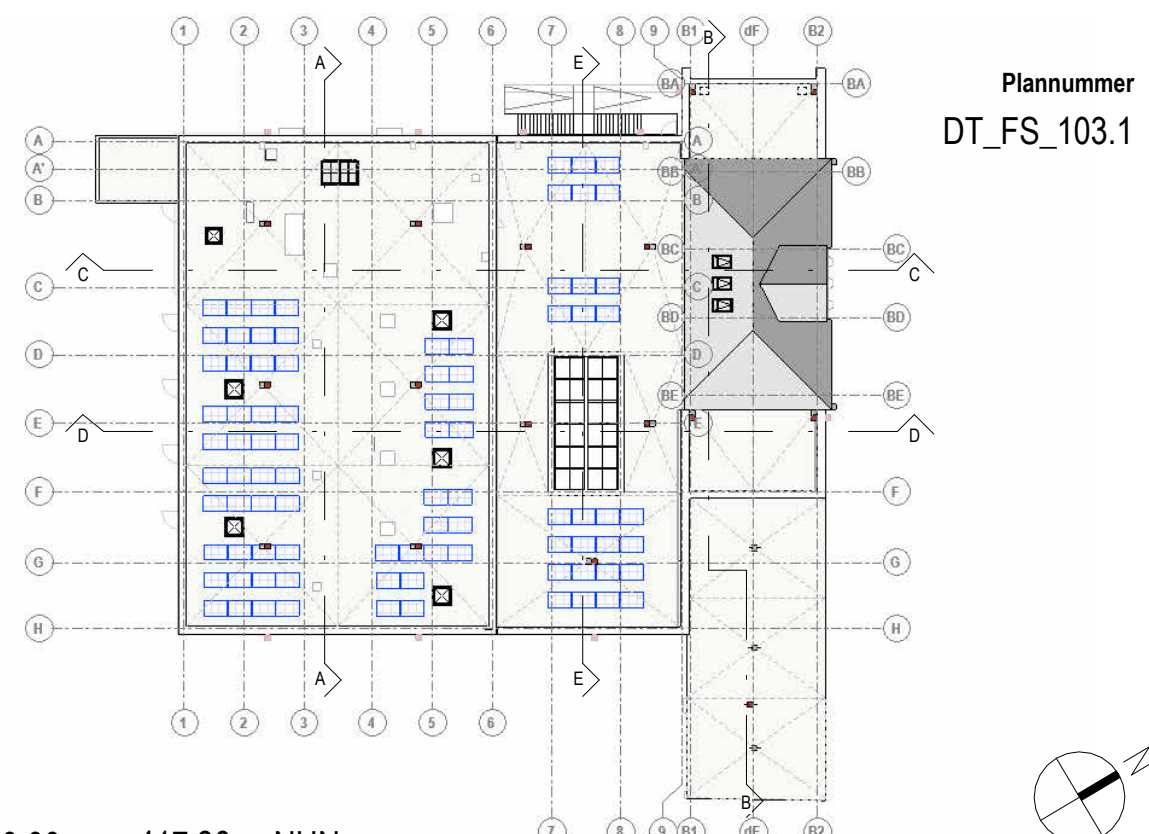

OKF EQ = ±0.00m = +417.30 m NHN
Bauherr
Stadt Zeulenroda-Triebes
vertreten durch Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes
Markt 5, 07037 Zeulenroda-Triebes
(036628 48300)
Nutzer
Stadt Zeulenroda-Triebes
Markt 5, 07037 Zeulenroda-Triebes
(036628 485), <https://www.zeulenroda-triebes.de>
Bauvorhaben

2024 2 245 Bauliche Änderung der Stadthalle Zeulenroda und energetische Sanierung				
Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer	Maßstab
242245	A	5	DT_FS_103.1	Wie angezeigt
Windfang			Index	
			00	
			Plangröße	
			A0	
Zeulenroda-Triebes, den 17.03.2026		17.03.2026	gezeichnet	Datum
			hsk	03.06.2026
Bauherr: vertreten durch Bürgermeisterin Heike Bergmann		Planer: vertreten durch	geprüft	Datum
			rbe	10.06.2026