LEGENDE:

Schraffuren

- Abbruch
- Stahlbeton/ WU Beton
- Mauerwerk
- Mauerwerk 11,5 cm/Verblender
- Trockenbau
- Dämmung weich/hart
- Bauteil neu
- Bestandswände massiv
- Stahlbeton/ Fertigteil

Brandschutz

EI 90	feuerbeständig
EI 30	feuerhemmend
REI 90-M	Brandwand tragend
EI 90-M	Brandwand nicht tragend
R	Tragfähigkeit
HY	Wandhydrant
NA	Notausgang
RWA	Rauch-Wärmeabzug
Türen (Höhen ab OKFF)	
EI2(30-S)200)C5	feuerhemmend u. rauchdicht
EI2(90-S)200)C5	feuerbeständig u. rauchdicht
S)200)C5	rauchdicht
S(a)	dichtschließend
OTS	Obentürschließer
FSA	Feststellanlage
DFA	Drehflügelantrieb
FLS	Freilauftürschließer
OB	Öffnungsbegrenzer

Allgemeine Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
RH	Raumhöhe (OKFF-UKRD)
LH	Lichte Höhe (OKFF-UKAD)
BRH	Brüstungshöhe (OKFF-OK roh)
BRH roh	Brüstungshöhe roh (OKRD-OK roh)
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
AD	Abhangdecke
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
DF	Dehnfuge
BD	Bodendurchbruch; als KBZ

Bauteile

STB	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
GK	Gipskarton
GKI	Gipskarton, imprägniert
MF	Mineralfaserplatten
P	Putz
FL	Fliesen
GF	Glasfasertapete
A	Anstrich
E	Estrich
EH	Epoxidharzbeschichtung
WS	Natur-/Betonwerkstein
PK	Parkett
KT	Kautschuk
LI	Linoleum
PVC	PVC-Belag
TP	Teppich
RR	Regenrinne
RE	Rinne Entwässerung
BE	Bodeneinlauf

Zeichen

+0.40 OKFF / +0.40 OKRD	Höhenkote im Grundriss
-1.00	OKFF Oberkante Fertigfußboden
	OKRD Oberkante Rohdecke
	UKRD Unterkante Rohdecke
	UKAD Unterkante Abhangdecke
+0.00 / -0.20	Deckenversprung RD
+0.00 / -0.20	Deckenversprung AD
	Glasausschnitt Tür
	Schnittführung
	Detailmarkierung
	Detailname

WD	Wanddurchbruch; als KBZ
KBZ	Kernbohrzone
BS	Bodenschlitz
WS	Wandschlitz
LR	Leerrohr/Rohrhülse
BK	Brüstungskanal
RV	Revisionsklappe

Raumstempel

A	Fläche o. Putzabzug
U	Raumumfang
B	Bodenbelag
W	Wandbelag
D	Decke Oberfläche

HINWEISE:

Höhenbezug ±0,00 OKFF Bestand EG = 36,03 ü.NN

1. Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen!
2. Höhenangaben beziehen sich auf OKFF.
3. Statisch wirksame Bauteile gem. Angabe Brandschutz ertüchtigen.
4. Einbauten in statische Bauteile (Wände, Decken, Stützen, Unterzüge usw.) siehe Schalpläne.
5. Sämtliche haustechnische Angaben sind nur in Verbindung mit den Haustechnikplänen des Ingenieurbüros für Gebäudetechnik gültig!
6. Sämtliche statische Angaben sind nur in Verbindung mit den aktuellen Schalplänen gültig!
7. Abdichtung und Iso-Kimsteine unter ALLEN aufgehenden MW-Wänden bzw. auf Sohle.
8. Abgehängte Decken und Wandbeläge (Putz, Vlies, Anstrich, usw.) gem. Raumstempel.

Bestand | Verbundträger in Decke im darunterliegenden Geschoss | Verbundträger in Decke

Index	Änderungen / Ergänzungen	Datum	gez.
k	S&D Elt. gem. IBWendt v. 24.03.2026, R 1.24 & R 1.25 & R 2.27 & R 3.26 MW Wand zum Aufzug entfernt, Taster für Türen mit Drehflügelantrieben, diverse Durchbrüche gem. IBWendt v. 14.04.2026, div. Wandstärken geändert gem. Abstimmung mit IBW v. 22.04.2026	22.04.2026	af
j	Rohbaudurchbrüche korrigiert gem. IBWi v. 27.02.2026, WD & WS geändert gem. IBWendt v. 02.03.2026, ST Aufzugsschacht, T 2.37.1 AR rein DFA geändert, T 2.37.2 AR rein DFA auf FLS geändert, T 2.39.1 Lager Wäsche DFA hinzugefügt	18.03.2026	af, bg
i	T 2.47.2 in Flucht Flurwand gedreht, WP3 Freigabe durch AKK	23.02.2026	af
h	R 2.28 6 R. 2.29 Milchküche entfernt und WC Bes wieder eingeplant gem. E-Mail AKK v. 18.02.2026	19.02.2026	Andrea s Felske
g	Deckenhöhe ELT/EDV, Badwand/ GK-Decke R 2.05 \ R 3.05 \ R 3.46 & R 2.50 & R 1.49 Lüftung Tür verschoben gem. Abstimmung TGA v. 20.10.2025, R 2.47 WD Elt. OKWD & LH AHD gem. IB Wendt vom 21.11.2025, R 2.46 KB-E hinter Vorsatzschale ergänzt gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.11 WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.10 WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.07 WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.04 WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.43 WD entfernt, statikbasiert erfolgen Bohrungen für einzelne Leitungen zum Treppenraum gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.27 WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.31 WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.34 & R 2.35 BD vergrößert gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.33 WD verschoben gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.37 WD entfernt & WD OK gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 2.21 & R 2.22 WD OK & BD Größen und Position gem. IB Wendt v. 21.11.2025, R 1.23 WS ergänzt gem. IB Wendt v. 21.11.2025, Fenster Westansicht nach MW-Maß verschoben, Nische FBH Flur, Anpassung 2.OG gem. Wunsch AKK vom 02.02.26	18.02.2026	bg, af, Andrea s Felske
f	BRH Fenster ergänzt, Schnitt 4 verschoben, WP 1, Raum Lüftung mit Tür , Wand zw. R2.17/ 2.18	24.07.2025	bg

Plannummer: **2104 RA A 102 2. OG k** | Index: **k**

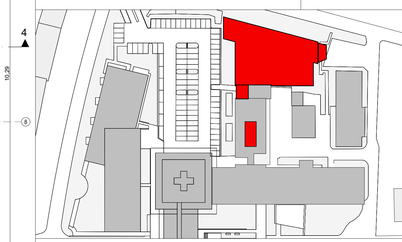

Projekt:	AKK Altonaer Kinderkrankenhaus **Aufstockung Reha-Gebäude**		
Fachplaner:			Freigabe:
Bauherr:	AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH Bleickenallee 38 22763 Hamburg		Freigabe:
Planung:	euroterra, architekten ingenieure **euroterra GmbH** architekten ingenieure Ness 1 20457 Hamburg	040 - 2787 588-0 040 - 2787 588-9 info@euroterra.de www.euroterra.de	Freigabe:
Phase:	Ausführungsplanung Grundrisse		
Darstellung:	2. OG	Blatt:	DIN A0
		Maßstab:	1:50
		Planstand:	22.04.2026
Plannummer:	**2104 RA A 102**	Index:	**k**
		Druckdatum:	22.04.2026