
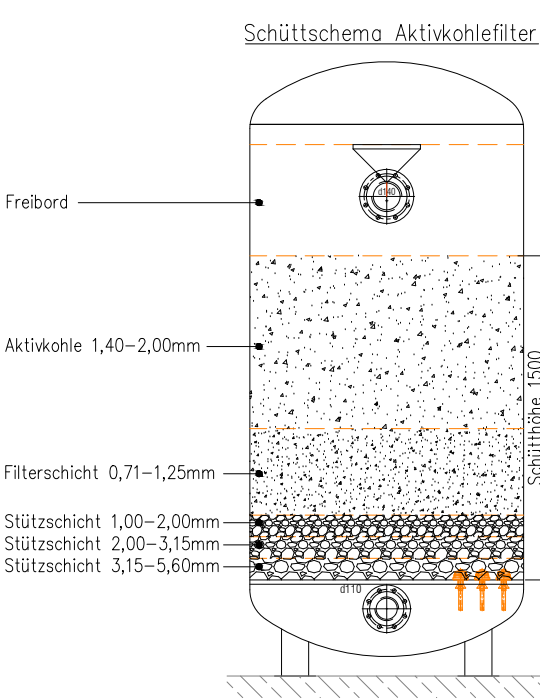



Wasserfläche	A = 167,34 m ²
Wassertiefe	WT = 0,60m - 3,05m
Volumen	V = ca. 201,9 m ³
Umfang	U = ca. 47,7 m
Volumenstrom	Q = 54,0 m ³ /h; Q _{min} = 47,7 m ³ /h
Beckentemperatur	T = 30°C

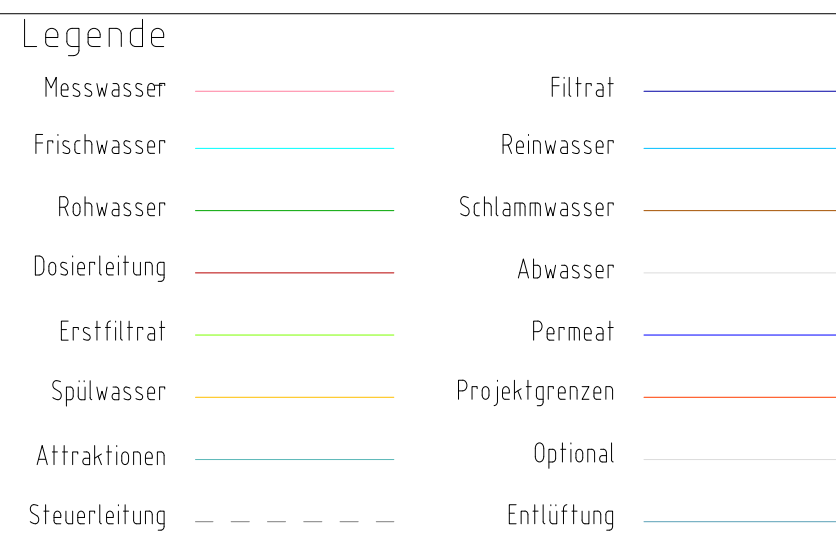



	Manometer
	Sicherheits-temperaturbegrenzer
	Temperaturfühler
	Thermometer
	Magnetically induktiver Durchflussmessmesser
	Schwabenzeiger-Durchflussmessmesser
	Wasserzähler mit Bus-Kopplung bzw. Reed-Kontakt
	autom. Be- und Entlüftungventil
	Umlaufpumpe
	Haar- und Faserfühler
	Frequenzumformer
	Systemtrenner
	Feinfilter
	Sitzschakklkupplung mit Blinddeckel
	Schwegas

Z	Zulauf	FU	Frequenzumformer	SW	Scheinever/Beleuchtung
ED	Einfröndösen	RS	Reparaturkasten	MDA	Messdatenarchivierung
BA	Beckenablauf	MV	Membranventil, pneum.	MEV	Meßkreisventile
RA	Reinwasser	HV	Heizventil, elektrisch	HR	Hress- und Regenlage
FW	Feinwasser	K	Klappe, pneumatisch	F	Füllstufen
BW	Beckenwasserentnahme	D	Wasserzähler	V	Ventilator/Verdichter/Gelblöse
SB	Schwimmerbecken	P	Pumpe	SPB	Spülwasserbehalter
NSB	Nachtschwimmerbecken	DO	Dosierpumpe	GA	Gebäudeautomation
LSB	Lichrschwimmerbecken	FM	Fischungsmittel	GLT	Gelblösetechnik
PL	Plansch-/Kinderbecken	R	Durchflussschwemmesor	RI	Reinwasseranschluß
WBL	Wasserlauf	T	Temperaturfühler	KA	Kanalarbabschneider
SB	Scheinever/Scheineverbrenner	SK	Schaltschaltrelais/Schwimmerschaltrelais	KI	Kältekreisfühler
SK	Schaltschaltrelais/Schwimmerschaltrelais	OT	Ölthermostaat	CHS	Chlorstromag-Scheineverausstattung

Bereich	Material	Druckstufe	Verbindungsart
Frei zugabeige Leihungen	PE 100	SDR 17 bis einsch. DN40/d456	Stumpfschweißung
	PE 100	SDR 11 kleinere DN	Stumpfschweißung
Kleindimension (Messwasser)	PE 100	SDR 11.DN ab (DN25/32 bis 40)	Stumpfschweißung
Kleindimension (Trogas, Chene)	PVC-U	PN16 Erdtassen ohne Bestandsgef	Verklebung
Erdleitungen	PE 100	SDR 17 bis einsch. DN40/d456	Stumpfschweißung
	PE 100	SDR 11 kleinere DN als Ringfund	Stumpfschweißung
Armaturen	ALU/PA	PN9	Flanschverbindung
	PE/PVC	PN6/PN10	Flanschverb., kleine DN, Versch.
Bettenbau (Beckenbauaufteile)	PVC-U	PN10	Verklebung
Wärmeabgabeleitungen (Bypass)	PPH-U-100	SDR 17 bis einsch. DN40/d456	Stumpfschweißung
Wärmeübertrager (badespezifische)	PPH-U-100	SDR 11 kleinere DN	Stumpfschweißung

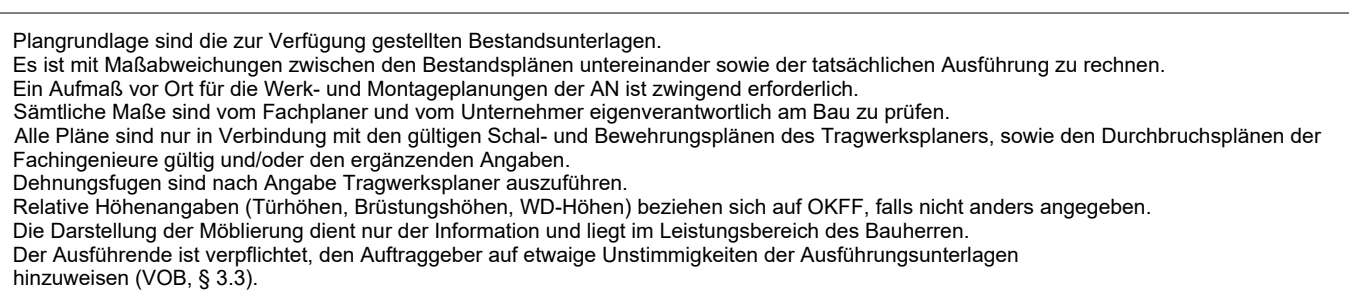


AS	Absatz	ab	Abfall
AS	Abschleppkeife	az	Abwehrkraft
AP	Abgangszurechnung	BI	Bikatrium
AP	Abgangszurechnung Regewasser	BS	Bewirtschaften
BPH	Bräutigamsheide	DU	Dusche
BR	Bräutigam	F	Faltloch
BS	Bräutigamsheide	FI	Feuerlöscher
DS	Deckenschütz oben	GF	Großfächer
DS	Deckenschütz unten	GS	Gardenscherzbank
DU	Durchgangsplatte	H	Hoch
FS	Feld	K	Käfig
GS	Gepäck	KL	Kalender
GS	Gepäck	LS	Lausperger
KB	Kernbohrung	N	Nachwässerung
KB	Kernbohrung	SB	Schwarz
MW	Mauerwerk	SE	Seilwurf
NA	Nachbau	SM	Sauerland
NS	Nachbau	ST	Stegwelle
NS	Nachbau	SOA	Sonnenwechsel außen
UK	Unterkerle	SP	Spolmaschine
UK	Unterkerle	SPB	Spolband
VK	Vordrante	SS	Stallstock
VK	Vordrante	U	Umlauf
WD	Wanddurchbohrer	W	Wachsboden
WS	Wanddurchbohrer	WB	Whirlpool
WS	Wanddurchbohrer	WC	WC
WS	Wanddurchbohrer	ZK	Zufuhrkontrolle

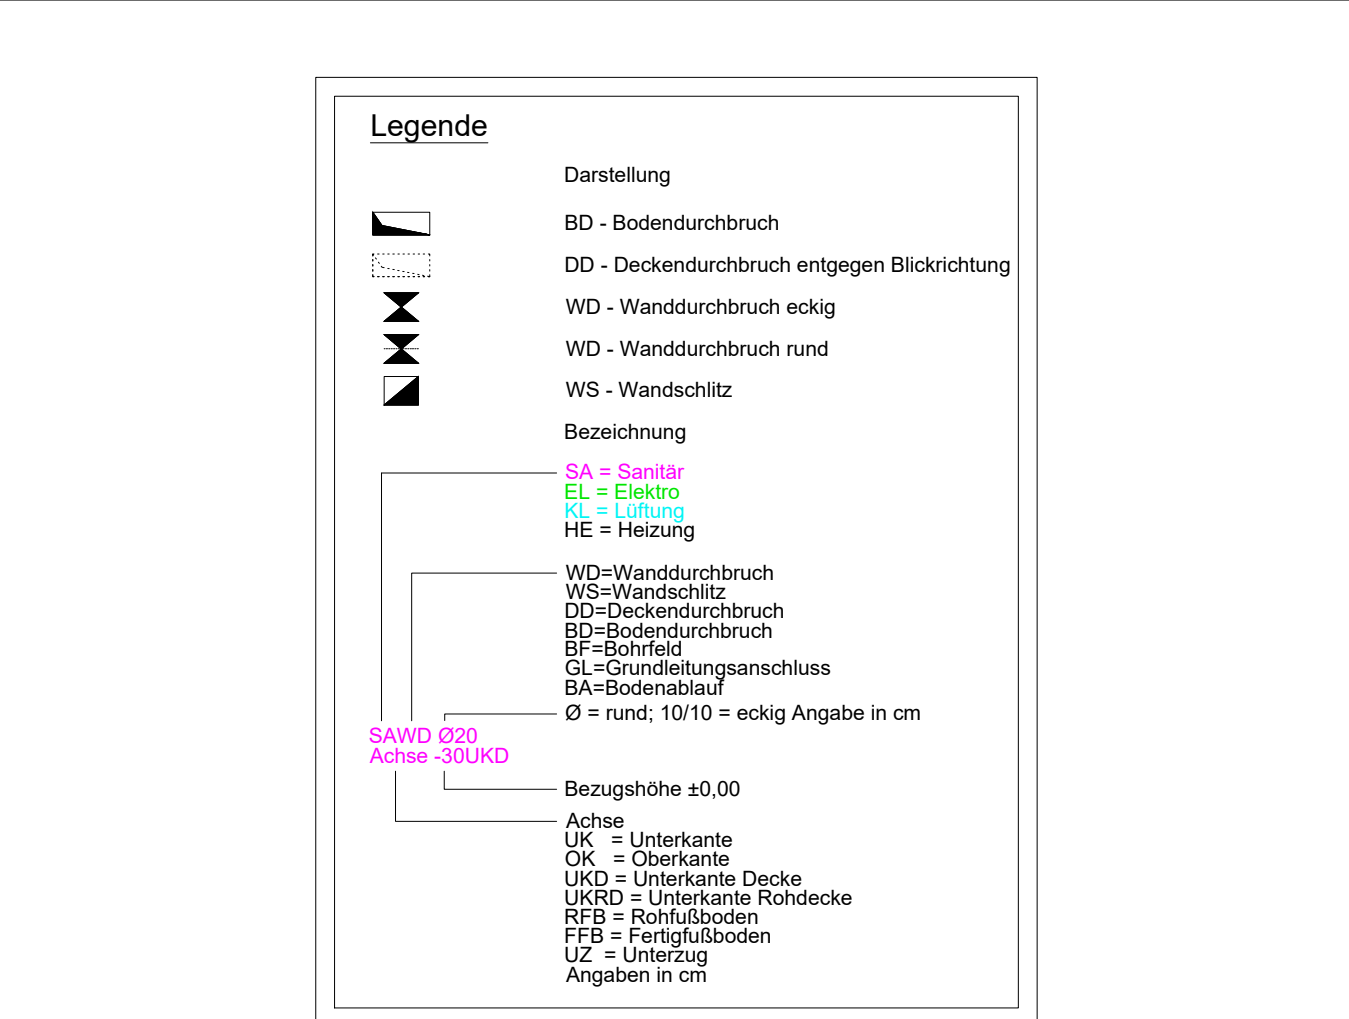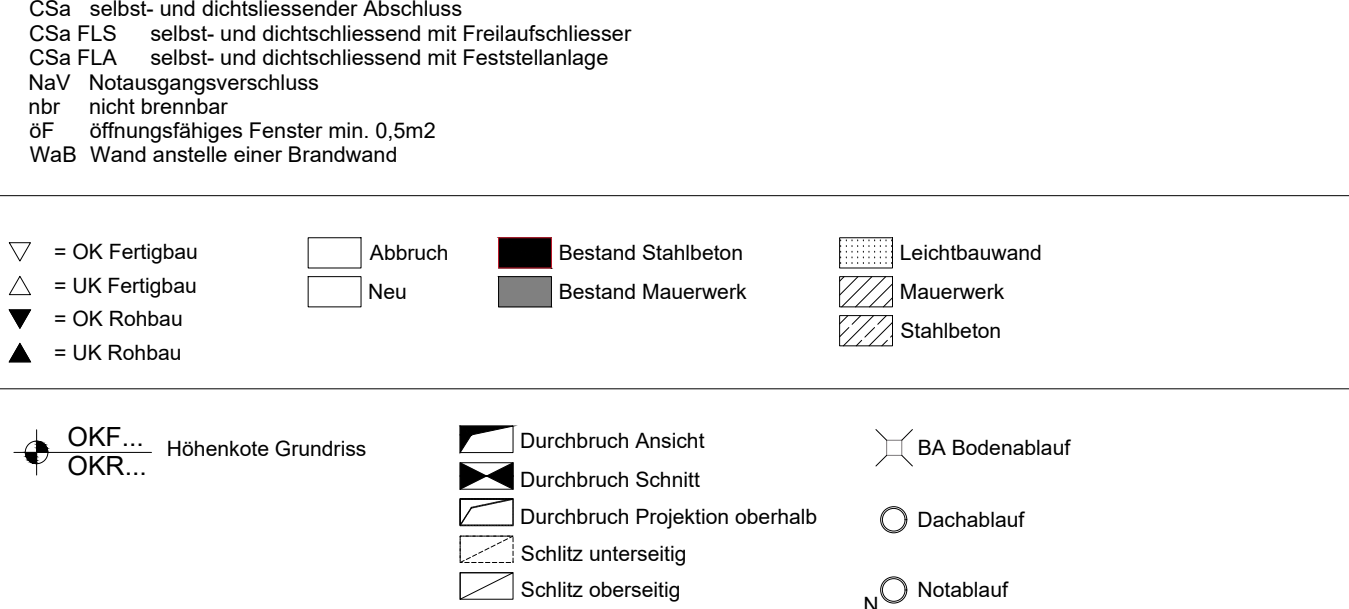[illegible]

Projekt	LPN	Planer / Geowk	Gebäudeteil	Planart	Ebenenbezug	Nummer / Ausschütt	Index	Status
Plananforderungen								

SBH

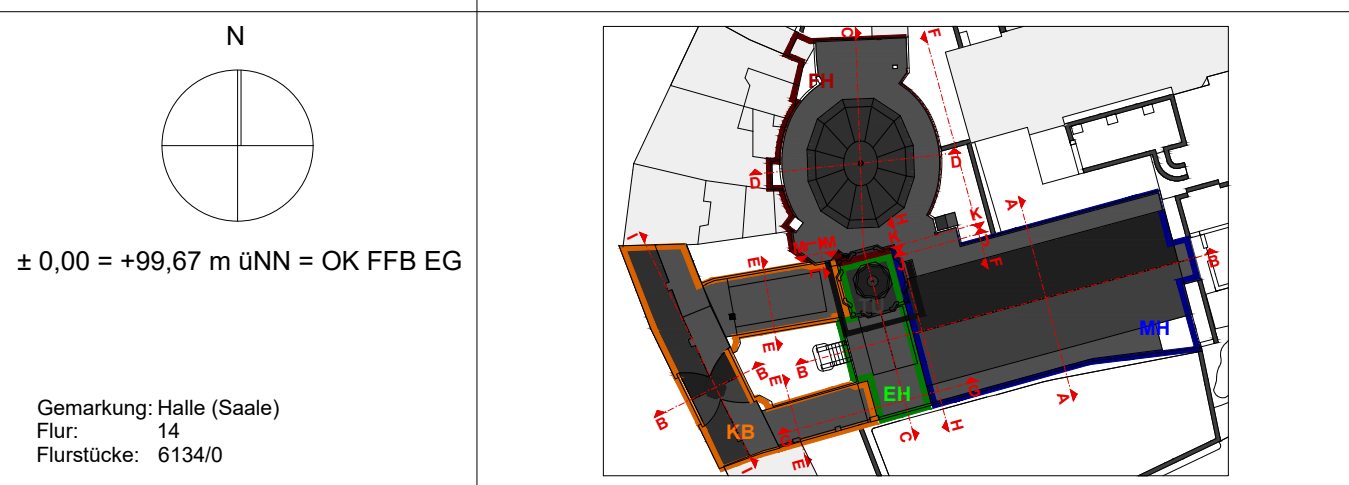

Bauherr	Bauherrenfreigabe
Bäder Halle GmbH Bornknechtstr. 5 06108 Halle	

	Datum, Unterschrift
<i>Anzahl</i>	

Datum: _____ Unterschrift: _____

Planer / Gewerk	Leistungsphase
Gebäudeenergieauditor	LD 05 Ausführungsplanung

Schwimmbadtechnik	LP6.05 - Ausführungsplanung
-------------------	-----------------------------

Planen	Gedächtnis
Schema	YY

Genre	XX	
Episode / Part	Plotline	Message

Frauenhalle / 1. UG Verfehlungsanfrage	841 x 1200	*/*
---	------------	-----

Verfahrenstfleisbild	1.1.1.1.1.1.1		
Nummer / Ausschnitt	Verfasser	Datum	Index

SBH_5_SBT_FH_SM_U1_001_0	27.08.2026	0
--------------------------	------------	---

[illegible]