


LEGENDE KOMMUNIKATIONS-, SICHERHEITS,- UND INFORMATIONSTECHNIK - SCHEMA NOT

<div><div><div></div></div><div>J-Y(ST)-Y 4x2x0,8 mm</div></div>	<div><div><div></div></div><div>J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm</div></div>
<div><div><div></div></div><div>Einspeisung UV</div></div>	
<div><div><div>AT</div></div><div>Abstelltaster</div></div>	<div><div><div></div><div>Optisch Akustischer Alarm</div></div></div>
<div><div><div>DZ</div></div><div>Dienstzimmer - Terminal</div></div>	<div><div><div>ZT</div></div><div>Zugtaster</div></div>
	<div><div><div></div><div>Netzteil</div></div></div>

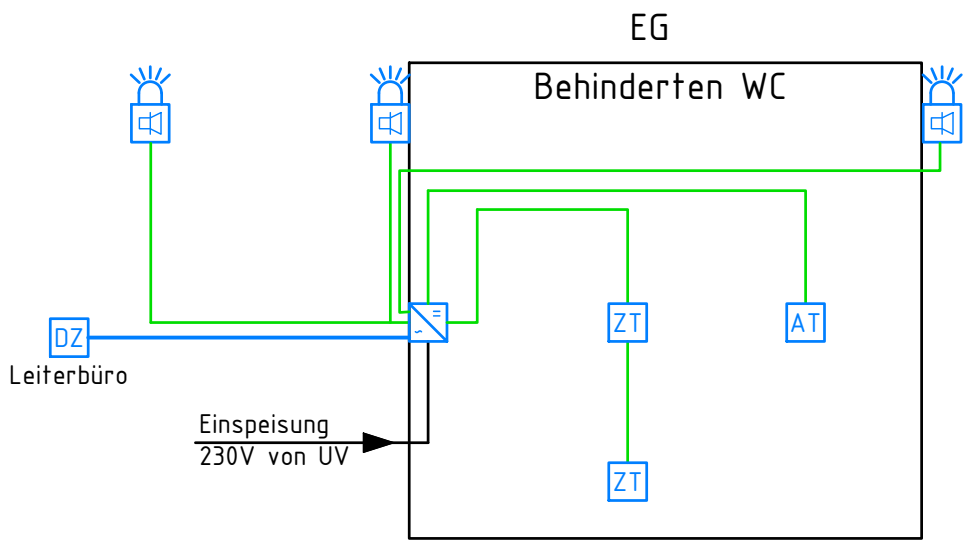

01	08.08.25	Überarbeitung LP3, Bauherrenanforderung und Grundriddänderungen eingearbeitet	Ma
00	18.12.24	Abgabe Entwurfsplanung	Te
Index	Datum	Änderung/Ergänzung TGA	Name

Plan-Nr.:	Index:
24007_3_ELT_SC_NOT_001_	00

<div><div><div></div><div>Krawinkel Ingenieure GmbH Kempener Allee 168-170 47803 Krefeld www.Krawinkel.net</div><div>Fon 02151/7680-0 Fax 02151-7680-39 mail@Krawinkel.net</div></div></div>	<div>Bauherr : Stadt Dinslaken Hünxener Str. 81, 46537 Dinslaken</div>
---	---

Bauvorhaben: Dinslaken KiTa Douvermannstraße 7, 46535 Dinslaken

Planbezeichnung: Schema Notruf Behindeten WC Elektro- und Fernmeldetechnik KiTa

Phase: Entwurfsplanung	Anlagengruppe: Kommunikations-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen
---------------------------	--

Datei Name: 24007_3_ELT_SC_NOT_001_00 Beh. WC	geprüft: DH	Maßstab: k. M.
erstellt: 12.12.2024	gezeichnet: Te	Blattgröße: 45/42