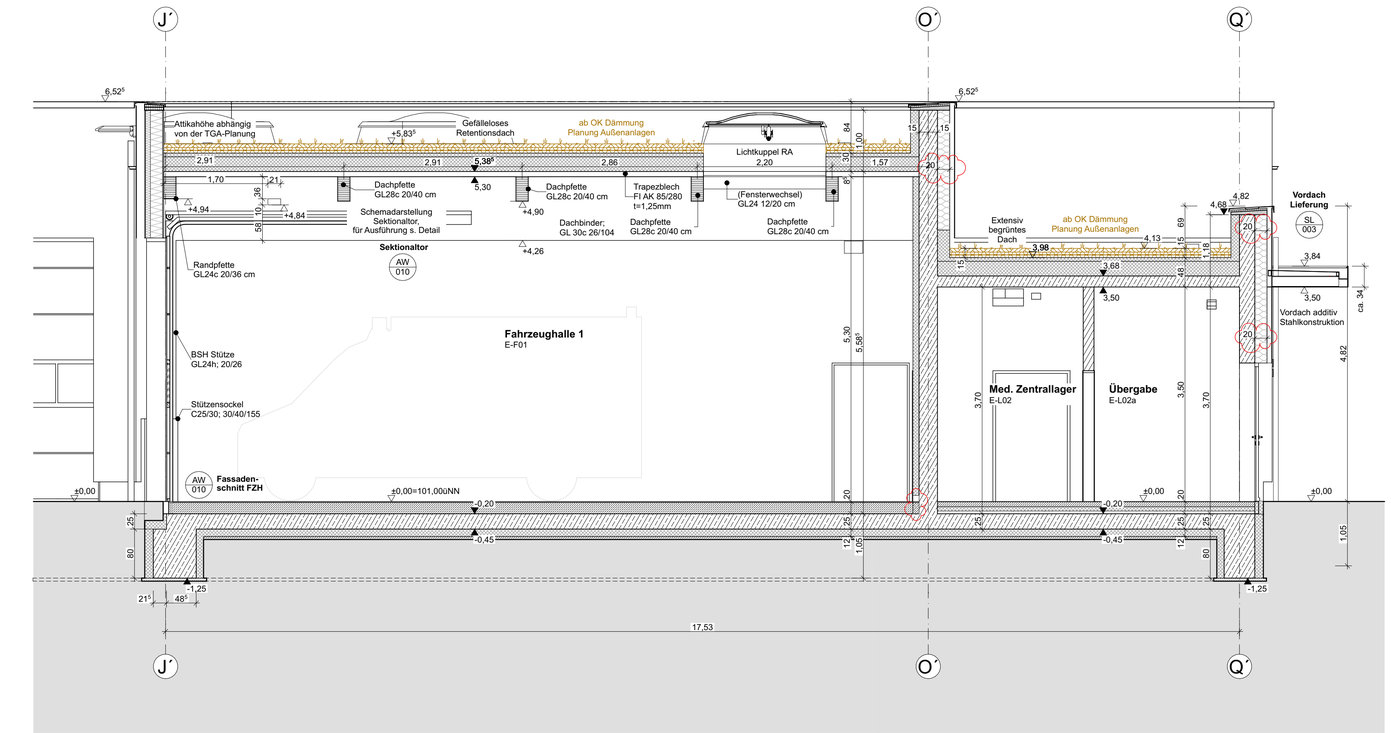

Fahrzeughalle 1 **Querschnitt C-C** (Achse 11-12)

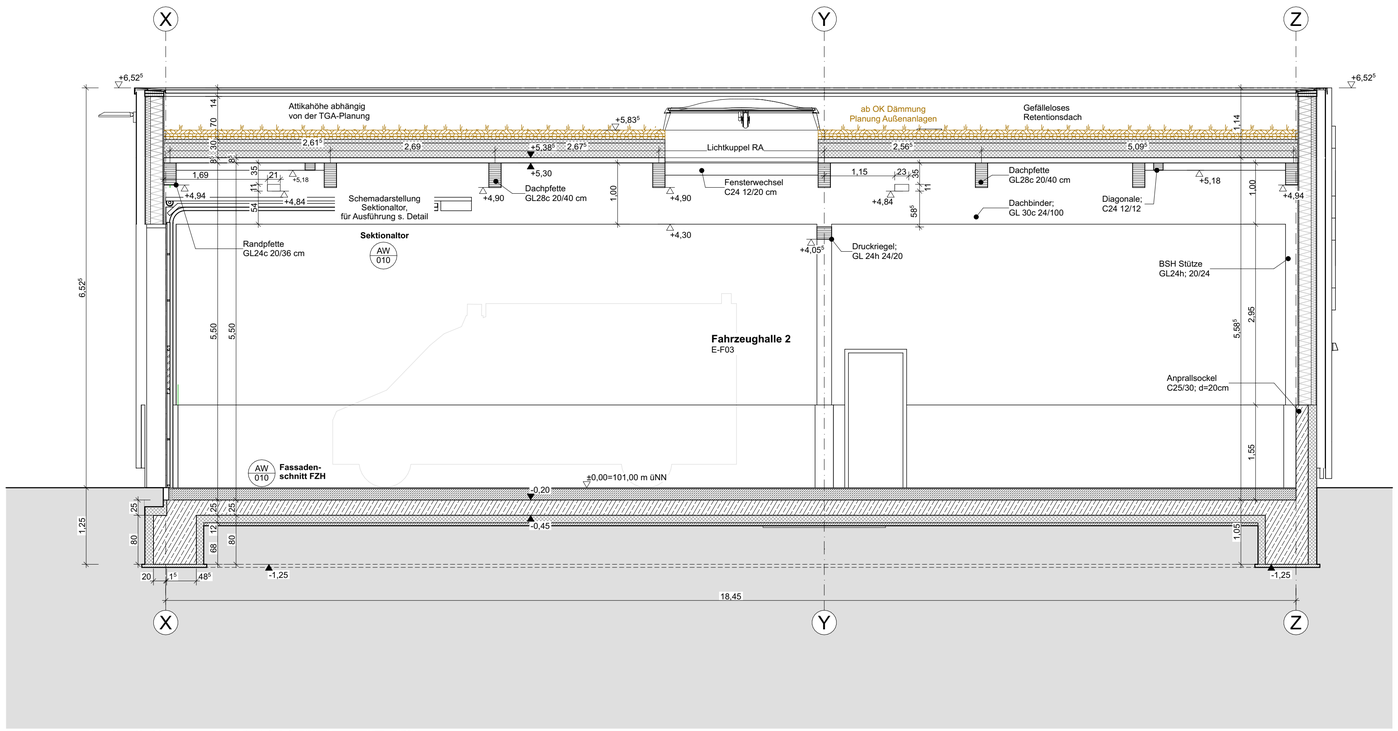

Fahrzeughalle 2 **Querschnitt D-D** (Achse 17-18)

Legende

dts	Dicht- u. selbstschliessende Tür	StB	Stahlbeton
RS	Rauchschutztür	UB	Unbewehrter Beton / Estrich
F30 / T30	Feuerhemmende Wand / Tür	BFT	Betonfertigteil
F60 / T60	Hochfeuerhemm. Wand / Tür	MW	Mauerwerk
F90 / T90	Feuerbeständige Wand / Tür	LW	Leichtbauwand
BW; BBW	Brandwand; Bauart Brandwand	S / H / L	Sanitär / Heizung / Lüftung
NA	Notausgang	E / MSR	Elektro / Gebäudeautomation
WH	F Wandhydrant / Feuerlöscher	mot. SS	motorischer Sonnenschutz
UZ / ÜZ	Unterzug / Überzug (H x B)	UV	Unterverteilung
AK	Außenkante		Gebäudeachsen
OK	Oberkante		Kanten oberhalb Sichtebene
UK	Unterkante		Kanten unterhalb Sichtebene
IK	Innenkante		Brandabschnittsverlauf
OKRBR	Oberkante Rohbrüstung		Gebäudefuge
OKFBR	Oberkante Fertigbrüstung		Grundstücksgrenze
UKFD	Unterkante Fertigdecke		Abbruch
UKRD	Unterkante Rohdecke	WD	Wanddurchbruch
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	BD	Bodendurchbruch
OKRD	Oberkante Rohdecke	DD	Deckendurchbruch
±0,00 / -0,20	Höhenkote	WS	Wandschlitz
	Fertigmaß / Rohmaß	BS	Bodenschlitz

Index	Datum	Änderungen (Stichworte)	Bearbeitung
10	06.03.26	- Außenwand Stb: Anpassung Dämmung auf 20cm	L. S.
		- Innendämmung FZH : Anpassung UK über OKFF	
09	04.02.26	- Vordach, Position Druckriegel	L. S.
08	08.12.25	- Durchbrüche Dachbinder	L. S.
07	03.12.25	- Durchbrüche Dachbinder	L. S.
06	07.11.25	- Attika; Sektionaltor	L. S.
05	26.09.25	- Änderung Vordach	L. S.
04	18.08.25	- Alle Änderungen s. Änderungswolken; Perimeterdämmung,	L. S.
		Abhangdecken, BS Angaben	
03	10.02.25	- Alle Änderungen s. Änderungswolken	L. S.
02	23.01.25	- Änderung s. Wolke u. Anmerkungen vom 15.01.25	L. S.
		- Schlitz und Durchbruchsplanung: Planungsstand TGA vom 17.01.25	
		- Perimeterdämmung bei 12cm	
		- Alle Änderungen s. Änderungswolken	
		- Wand-/ und Deckendurchbrüche: Überarbeitung durch TGA erforderlich	
01	01.11.24	- Alle Änderungen s. Änderungswolken:	L. S.
		- Entfallen der Durchbrüche in Dachbindern	
00	22.10.24	- Planerstellung	L. S.

RDZ-5-ARC-SC-030-10_

Ausführungsplanung

Schnitte

Höhenkoten und absolute Höhen bezogen auf Baunull (± 0,00) des jeweiligen Gebäudes = OKFF EG (Eingang)

Alle Höhen- und Sturzangaben beziehen sich (soweit nicht anders angegeben) auf Oberkante Fertigfußboden!

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der TGA-Planung gültig.
Rohbau-Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber umgehend auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Fahrzeughallen Schnitte C - D

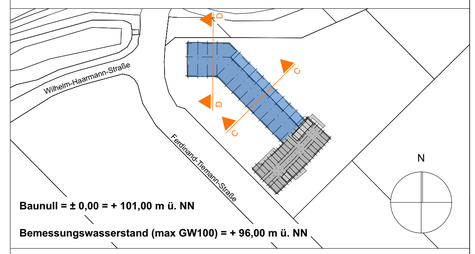

Baunull = ± 0,00 = + 101,00 m ü. NN

Bemessungswasserstand (max GW100) = + 96,00 m ü. NN

Projekt:

Neubau
RDZ Holzminden

Ferdinand-Thiemann-Straße 1
37603 Holzminden

Auftraggeber:

Landkreis Holzminden
Bereich Gebäudewirtschaft

Neue Straße 18
37603 Holzminden

05531/ 707 - 437
gebaeudewirtschaft@landkreis-holzminden.de

Architekt:

eggersmende architekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Kohlmarkt 4
38100 Braunschweig

Tel.: 0531/ 230 464 - 0
rdz_hol@eggersmende.de

RDZ-5-ARC-SC-030-10_

Maßstab	Format	Datum	Planersteller
1:50	841 x 594 mm	06.03.2026	L. Schweigler