

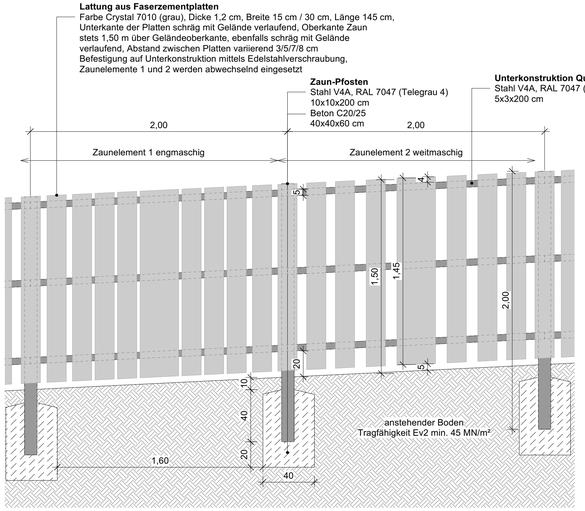


RD 12.1: Zaun Schnittansicht längs 1:20



RD 12.2: Zaun Schnitt quer 1:20

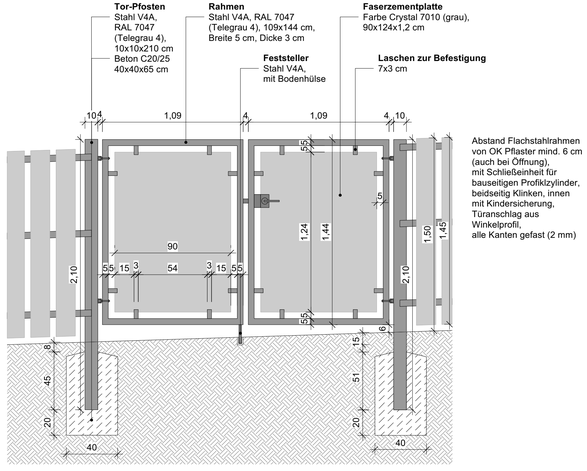

RD 13.1: Tor 2-flügelig Schnittansicht 1:20

Vermerk:
Faserzementplattenzaun:
Die Unterkonstruktion, die Torrahmen sowie die Zaunpfosten sind in RAL 7047 (Telegrau 4) pulverbeschichtet.

Doppelstabmattenzaun:
Der Doppelstabmattenzaun einschließlich der Zaunpfosten und des darin integrierten einflügeligen Tores ist in RAL 7019 (Anthrazit) pulverbeschichtet.


Hinweis zu Abständen
Abstände zwischen den Platten selbst und auch der Unterkonstruktion müssen zwischen 2,5 cm und 8,9 cm liegen, um Quetschstellen zu vermeiden.

Sämtliche Maße, Höhen und Gefälleneigungen sind vor Ort vor Umsetzung der Planung zu prüfen. Evtl. Abweichungen oder Unstimmigkeiten sind vor der Umsetzung mit der Bauleitung zu klären.
Die Gefälleneigungen für barrierefreies Bauen sind einzuhalten: gem. DIN 18040 - 'Barrierefreies Bauen'. Alle Anschlüsse an Türen, Pfosten-Riegel-Fassade exakt 2 cm unter OKFF, zur Einhaltung der Anforderungen an die Barrierefreiheit.
Anschlüsse von befestigten Flächen an Rinnen und Abläufe sind 10 mm über OK Rinne/ Ablauf herzustellen.

Anpassung an umgebende Geländeflächen und Bauteile an der Bearbeitungsgrenze erfolgt soweit erforderlich nach örtlicher Abstimmung. In Gartenbereichen sind Höhen und Gefällerichtungen an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Geschwungene Wegeverläufe sind nach Absteckung von der Bauleitung freigeben zu lassen.

Pflaster-/ Plattenbeläge und Verlegemuster gemäß Bemusterung und Freigabe Bauherr. Schnittkanten sind zu vermeiden. Soweit andere Materialien beauftragt werden sollten, sind zur Vermeidung von Schnittkanten ggf. Anpassungen von Wegebreiten und Belagsmaßen erforderlich. Soweit Anpassungen erforderlich nur in Abstimmung mit Bauleitung und AG!

Lage von Schächten etc. gemäß Angaben Fachplaner Haustechnik. Schachtdeckelhöhen sind anzupassen. Anschluß von Entwässerungsleitungen erfolgt an vorhandene Leitungen oder Schächte, hergestellt durch Vorgewerke. Roste und Rinnen an den Eingängen sind an Entwässerungseinrichtungen anzuschließen.
Bauabschnitte, Baustelleneinrichtung und Zufahrtstrassen sind mit der Bauleitung und AG abzustimmen.

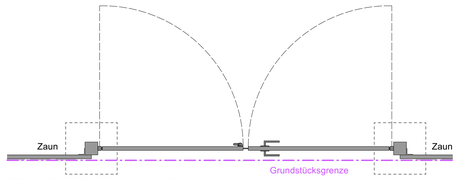


RD 13.2: Tor 2-flügelig Aufsicht 1:20

RD 12.5: Befestigung Zaun auf Klinkermauer 1:10


RD 12.3: Zaun Schema Ansicht Lattung 1:20

RD 13.5: Ecke Winkelstütze mit Zaun - Zaun 1:20


RD 13.4: Tor 1-flügelig Aufsicht 1:20

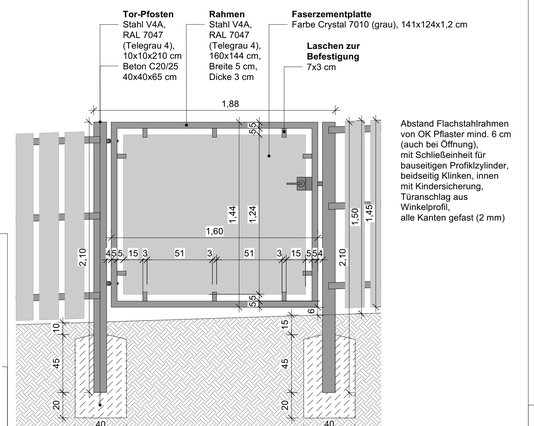

RD 13.3: Tor 1-flügelig Schnittansicht 1:20

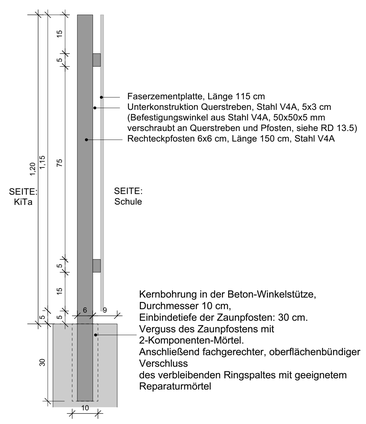

RD 13.6: Detail Zaun auf Winkelstützmauer 1:10

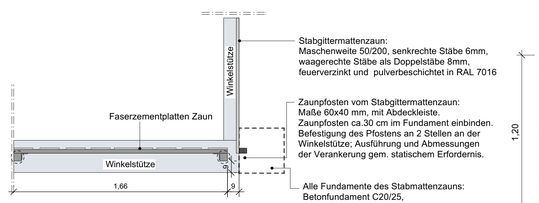

RD 13.7: Detail Stabmattenzaun an Winkelstütze_Aufsicht 1:20

RD 13.7: Detail Stabmattenzaun an Winkelstütze_ Ansicht 1:20

RD 12.4 : Zaun Aufsicht 1:10

Änderungen			
	B	Änderungen Zaunhöhe auf WSTzur Schulseite	23.09.2026 id
	A	Erstellung Zaun Detail,RD 13,5 ,RD 13,6, RD 13,7	28.08.2026 nes
	Index		Datum Gez.

Projekt:	Leistungsphase:	Planart:	Plannummer:	Index:	Status:
550	Ausführungsplanung	DT	01	A	

Planinhalt:

Regeldetails 12-13

Projekt:

Helgoland Kita

Bauherr:
Gemeinde Helgoland
Lung Wai 28
27498 Helgoland

Planersteller:
MUNDER UND ERZEPKY
LEVERKUSENSTRASSE 18 22761 HAMBURG
TEL 040 8515 0880 FAX 040 8515 0888
MAIL HAMBURG@MUNDER-ERZEPKY.DE
WEBSITE WWW.MUNDER-ERZEPKY.DE

Projektbeteiligte A:
Gössler Kinz Kerber Schippmann Architekten
Brauerknechtgraben 45
20459 Hamburg

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt (copyright). Alle Rechte vorbehalten.

gezeichnet:	Datum:	Maßstab:	Plangröße:	Baunuli +/- 0,00:	Planbezeichnung:
co/cc/id/nes	28.08.2026	1:20\ 1:10	1000x594		550_05_RD12-13

0 KONTROLLMAß 1:200
20 m
10 m
0 KONTROLLMAß 1:20
200 cm
150 cm
100 cm