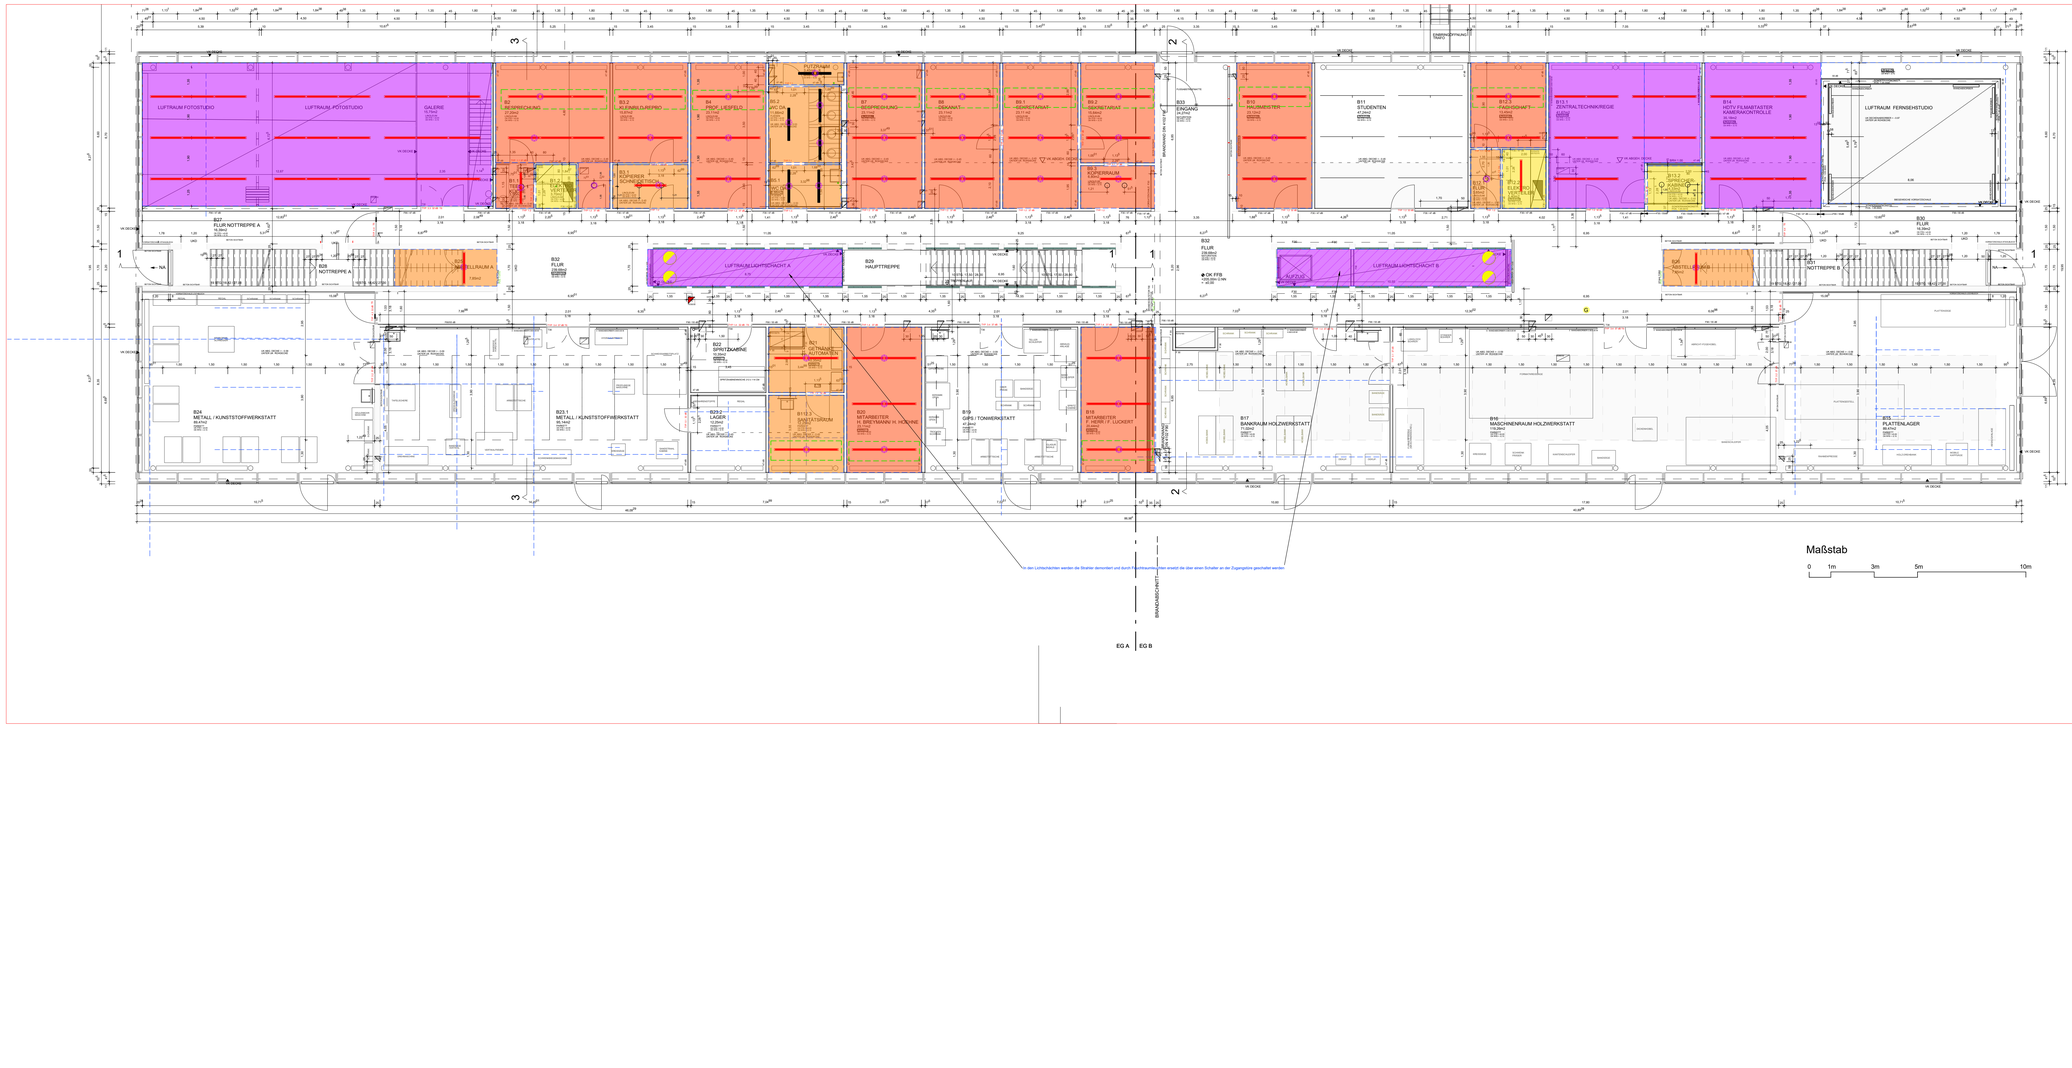

In den Lichtschächten werden die Strahler demontiert und durch Feuerlöschkästen ersetzt die über einen Schalter an der Zugangstüre geschaltet werden.



Legende Abkürzungen

- Deckenfluter 1xLa 1K30 mit Ultrabeam LB 1xLa 1K, ML 18lm/ 4W LED Audioeinheit
- Wandfluter 1xLa 1K30 mit Ultrabeam LB
- HQI Flutlichtprojektionsscheinwerfer 400W, 2.000lm
- Bewegungsmelder
- Rauchschaltmelder Präsenzmelder
- Kanta Ausleuchter
- Sicherheitsbeleuchtung Lichtband LED, Schaltung über Bewegungsmelder
- Sicherheitsbeleuchtung Lichtband LED, über normale Schalter, dauernd bei aktiv. Betrieb eingeschaltet
- Sicherheitsbeleuchtung – Manuelle Schaltung über vorhandenen Schalter an der Tür/ Notbeleuchtung, keine Bewegungsmelderansteuerung
- Sicherheitsbeleuchtung Lichtband LED, Schaltung über Bewegungsmelder (Bestandsgang / Treppe)
- Sicherheitsbeleuchtung Schaltung durch Notstromgruppenschalter, also unsere Bauten, die schonmal
- Tageslicht abhängige Gruppe

ZU BEACHTEN:
Der Auftragnehmer muß nach den Ausführungsbestimmungen der Fachplanung Montagepläne erstellen. Er hat die Montagepläne vor Beginn der Arbeiten der Fachplanung zur Genehmigung vorzulegen. Die Montagepläne müssen alle Details enthalten, die für die Ausführung erforderlich sind. Die Montagepläne müssen alle Details enthalten, die für die Ausführung erforderlich sind. Die Montagepläne müssen alle Maße enthalten, die für die Ausführung erforderlich sind und DIN-konform eingehalten werden. Die Verfasser behält sich alle Urheberrechte an diesen Arbeit vor. Vervielfältigungen und Veröffentlichungen sind nur mit seiner Einwilligung.

Planverfasser:
Ingenieurbüro Kramer
Fernruf Str. 89
69510 Hueckelsfurt
Tel.: +49 6125 5062600

Ingenieurbüro Kramer
Mathias@Kramer.biz
www.kramer.biz

Erdgeschoss

Bauherr: Hochschule Rheinmain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim
SG IV.3 Baumgängerverfahren

Projekt: Hochschule Rheinmain
Unter den Eichen 5, Geb. 82
65195 Wiesbaden
Beleuchtung

Planungsphase:	Ausführungsplanung	Arbeitsstand:	29.9.2026
Projektcode:			
Datei:	KKC_KV_EC_H1058_BV_20260918_HK_Mitte		

EG
Beleuchtung

Maßstab:	1:50	Ges. Datum:	01.01.2026		
Gezeichnet:	MH				
Bearbeitet:	MH				
Index	Änderung			Gezeichnet	Datum
01	Nachtragsplanung			MH	01.01.2026
02	Plan überarbeitung			MH	10.01.2026

Ingenieurbüro Kramer - Matthias Kramer