RLT
Doppelter Ventilator 4.500 m³/h
Gerät Außenaufstellung

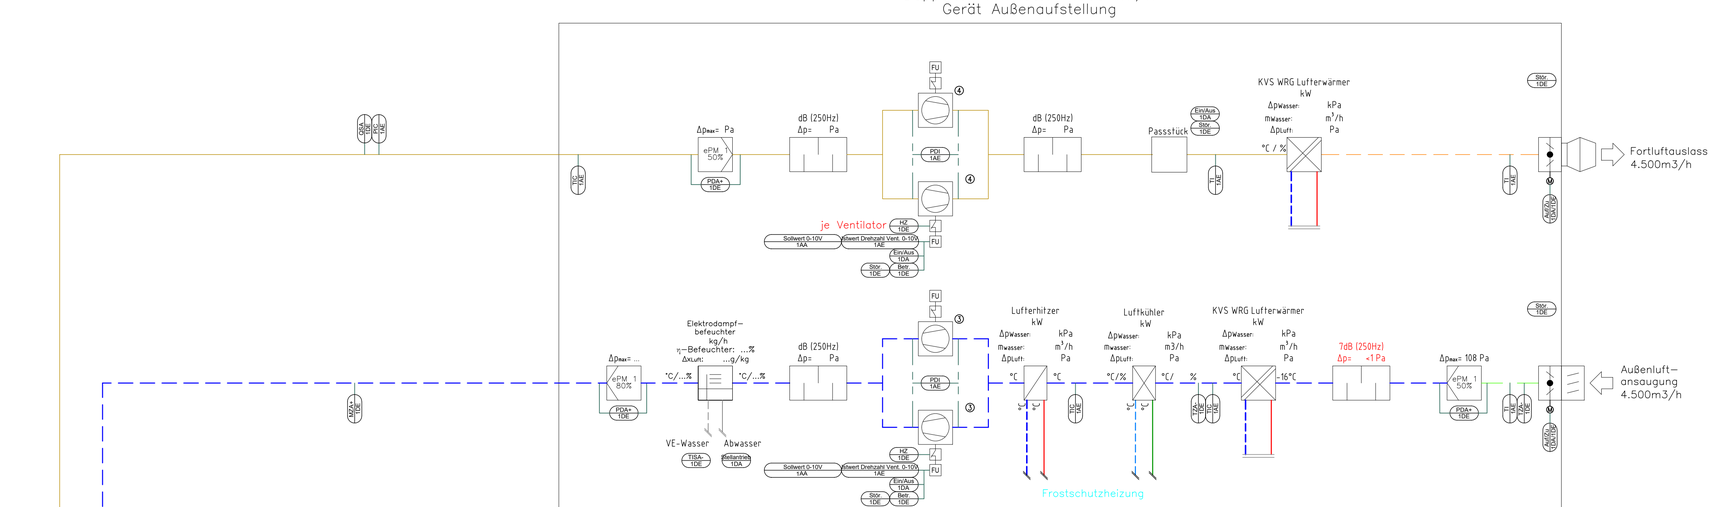

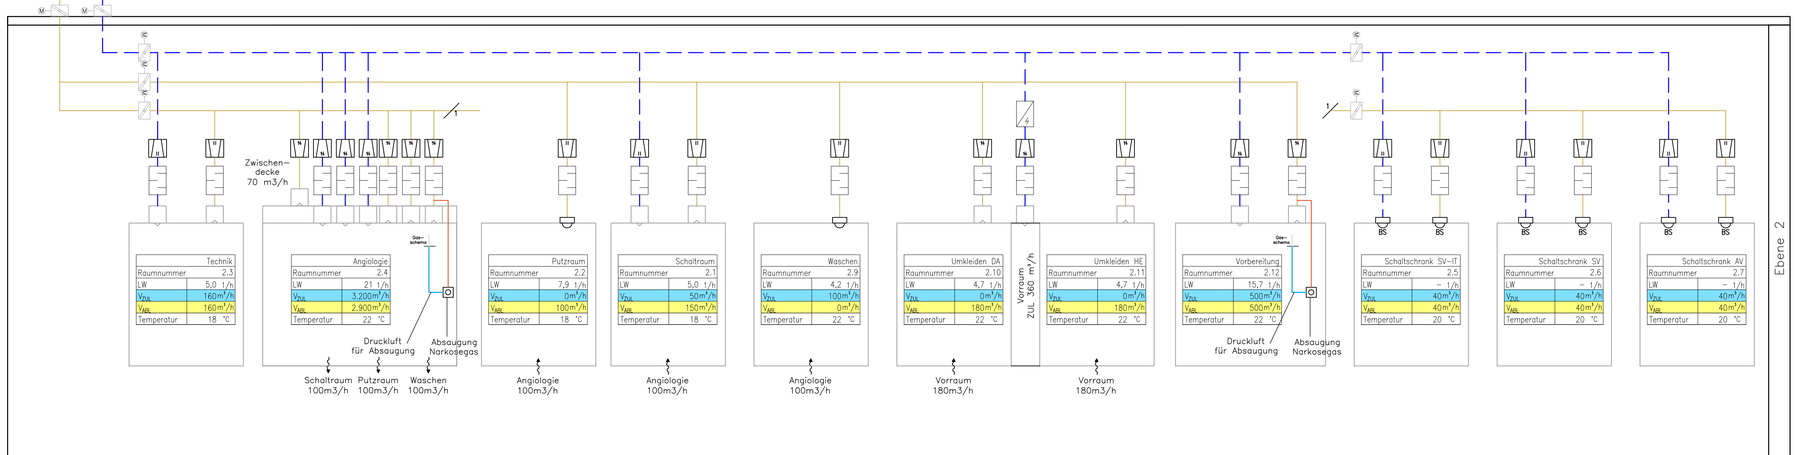

Legende

AU	Außenluft	
ZU	Zuluft	
AB	Abluft	
FO	Fortluft	
LK	Leerkammer	
VVR	Volumenstromregler variabel	
KVR	Volumenstromregler konstant	
SD	Schalldämpfer	
BSK	Brandschutzklappe	
RSK	Rauchschutzklappe	
WSG	Wetterschutzgitter	
JK	Jalousieklappe Umschaltung Anlagen	
DK	Klappe mit Gehäuse	
	Lufterhitzer	
	Luftkühler	
	Elektro–Lufterwärmer	
	Ventilator in Gerät	
F	Filter	
WRG	Wärmerückgewinnung	
DB	Dampfbefeuchter	
	Sprühbefeuchter Adiabatik	
AZ	Ansaug Zuluft	
AA	Ausaug Abluft	
BST	Brandschutz Tellerventil	
DH	Defektorhaube	
M	Motorantrieb	
	Überströmpfad	
REV.	Revisionsöffnungen	
M	Mechanische Einregulierung notwendig	
TI-1AE	Temperaturanzeige	
TIC-1AE	Temperaturanzeige und Regler	
FI-1DE	Differenzdruckmesswertgeber	
PIC-1DE	Differenzdruckmessswertgeber und Druckregler	
TIC/Mic-XKG	XKG – Bestandteil Regelung Klimakompaktgerät	
QSA-1DE	Kanal–Rauchmelder	
PDI-1AE	Differenzdruck Zu– bzw. Abluft	
TZA-1DE	Frostschutzwächter	
MZA+-1DE	Hygrostat	

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGSVERMERK	GEZ.
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			

PLAN: **Schema Lüftung**

PROJEKT: Ostalbklinikum Aalen
Angiologie

BAUHERR: Immobilien Kliniken Ostalb
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen

E–SC

Planer:	Stand Architekt:	Maßstab:	Format:	Zeichnungs–Nr.:
at		1:10	850x450	001
Zeichner:	Stand Zeichner:	Projekt–Nr.:		
lf	29.04.2026	1579		

ingenieurbüro schötz
heizung·lüftung·sanitär
Ingenieurbüro Schötz GmbH * Baumeisterstaße 8 * 87463 Dietmannsried
Tel. 08374/44549–00 * Fax 08374/44549–19 * E–Mail: info@ib–schoetz.de