


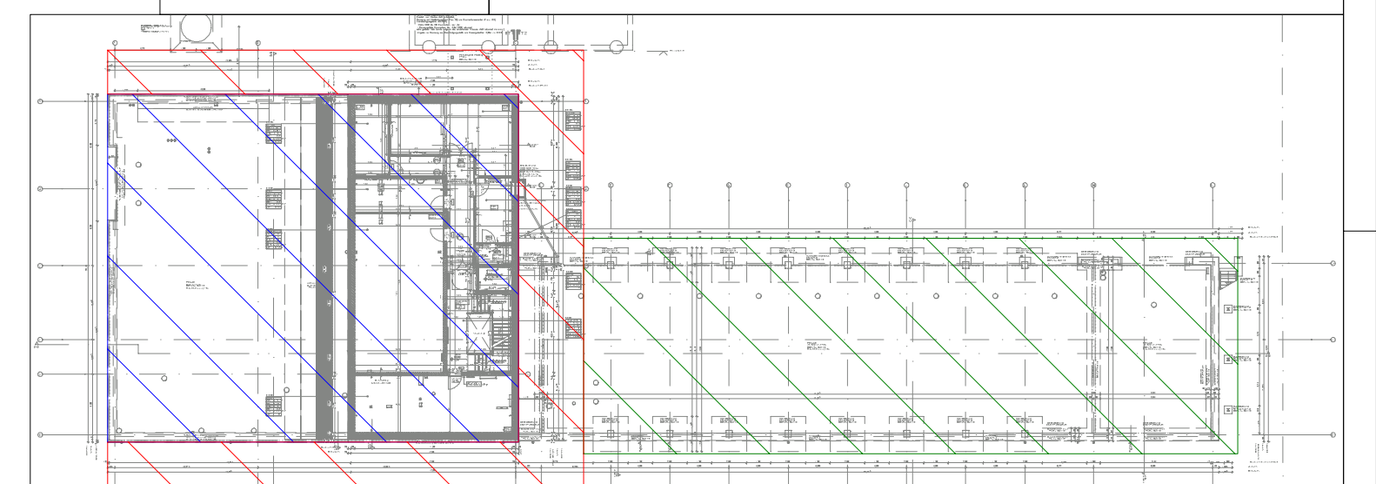

Grün = Bauabschnitt 1
Blau = Bauabschnitt 2
Rot = Bauabschnitt 3

Hinweise:

- Dämmung nach GEG
- Brandschottung Deckenseitig
- Installation Schmutzwasser nach DIN 1986-100
- Installation Trinkwasser nach DIN 1988
- Gefälle 1% wenn nicht ander beschrieben
- Alle Maße sind am Bau zu Prüfen, Bedenken sind der Bauleitung sofort schriftlich zu melden

Legende

(grüne Linie)	Trinkwasser (PWC) Strang Feuerwache Material: Edelstahl
(hellgrüne Linie)	Trinkwasser (PWC) Strang Wohnung Material: Edelstahl
(rote Linie)	Trinkwasser (PWH) Material: Edelstahl
(violette Linie)	Trinkwasser (PWH-C) Material: Edelstahl
(lila Linie)	Schmutzwasser Material: PP Material Grundleitung: KG
(orangerote Linie)	Regenwasser, Grundleitung für Regenrückhaltung Material: KG
(dunkelblaue Linie)	Regenwasser, Grundleitung Material: KG
(hellblaue Linie)	Schmutzwasser, Leichtflüssigkeit Material: KG
(orange Linie)	Schmutzwasser, Fetthaltig Material: PP, Sonderdichtung beachten Material Grundleitung: KG
(graue Linie)	Druckleitung Material: PP
(Symbol)	Reinigungsöffnung Material: -
(rotes Feld)	Brandschottung Material: -
(Symbol)	Dachbelüftung

Auftraggeber	Bauvorhaben
Stadt Elmshorn Vormstegen 14 25336 Elmshorn	Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn Hamburger Straße 2-6 25337 Elmshorn

WIG
Wittmaack Ingenieurgesellschaft mbH
Flamweg 125, 25335 Elmshorn
Telefon: 040 - 228 20 66 10, Telefax: 040 - 228 20 66 19

Index	Änderungen	geändert am	geändert von
01	Leitungsführung angepasst	03.03.2026	C.R.
P_03	Leitungsführung angepasst	08.09.2026	J.J.

Blatt:	1 von 1
Grösse:	220 x 84,1 cm
Urspr.:	
Datei:	FSE_5009
Stand:	LPH 5

	Datum	Name
Bearb.	25.04.2025	S.L.
Gepr.	25.04.2025	M.Ho.

Projekt	23040 FSE - Erweiterung Feuerwache Süd Elmshorn
Zeichnung	Lageplan Schmutzwasserplanung Ausführungsplanung
Gewerk	Sanitärtechnik
Plannummer	23040_SA_5_XXX_LP_00_00
Maßstab:	1:50