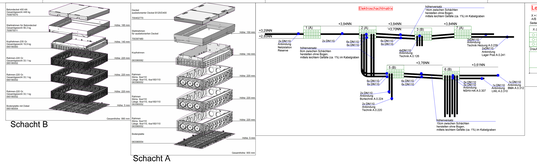





HINWEIS:
Alles Maße sind vor Ort zu prüfen.
Bedenken sind unverzüglich schriftlich bei der Bauleitung zu melden.

Legende - Elektroinstallation

	Leerrohr DN110
	Mieterversorgungsrasse gemäß Stadtwerke Elmshorn
	Versorgungsleitung Hausanschluss
	Kabel/Leitung im Außenbereich offen verlegt
	Kabel/Leerrohr durch Netzversorgungsbetreiber
Schacht A	Versorgungsschacht A (LxBxH 150x75x95.5cm)
Schacht B	Versorgungsschacht B (LxBxH 120x102x90cm)
SiBel	Prüfen Schnellabdeckung (Vor Ausführung sind die Positionen final abzustimmen)
	Vorhaltung Ladekabel
	Hauseinführung DN100

Grabentiefe: +2,89NN
Schacht A
SiBel
Schacht A ELT 07
DH 3,5x40=140
HH-0,95m
SH +2,890mNN
Grabenbreite: 1,0m
Grabentiefe: +2,32NN
Grabenbreite: 0,6m
Grabentiefe: 3,09NN
1x PV
1x Schwachstrom (1xLWL / 1xBMA)
3x Reserve
+3,17 NN - +2,73 NN
5x NSUV
1x PV
1x Schwachstrom (1xLWL / 1xBMA)
3x Reserve
Grabenbreite: 2,0m
Grabentiefe: 2,73NN
Grabenbreite: 1,0m
Grabentiefe: 2,73NN
Grabenbreite: 0,6m
Grabentiefe: 2,32NN
Grabentiefe: 2,73NN
Schacht B ELT 05
DH +3,72mNN
(bei Höhenniveau +3,72 NN)
HH-0,99m
SH 2,73mNN
Grabenbreite: 0,6m
Grabentiefe: 3,00NN
Höhenversprung 0,54m zwischen Höhenpunkten (Baustrang)
3,64NN
Grabenbreite: 0,6m
Grabentiefe: 2,32NN
Grabenbreite: 0,6m
Grabentiefe: 2,32NN
4x Leerrohr DN110
+2,54 NN - +2,32 NN
1x NSUV Potentiale
1x NSUV MSR
1x PV-Anlage
1x Schwachstrom (1xLWL / 2xBMA)
2x Leerrohr DN110
+2,54 NN - +2,32 NN
2x NSUV Wärme
Grabenbreite: 0,6m
Grabentiefe: +2,32NN
1x Leerrohr DN110
+2,12 NN - +1,9 NN
1x NSUV
1x Leerrohr DN110
+2,12 NN - +1,9 NN
1x Schwachstrom (0x9BMA)
2x Leerrohr DN110
+2,12 NN - +1,9 NN
2x Reserve
Versprung über Schmutzwasser
2x Leerrohr DN110
+2,12 NN - +1,9 NN
2x Reserve
Anschluss bauseits
Staufix entfallen
Rauigkeit matt
Rauigkeit matt
Rauigkeit matt