BT 1

N 5918880,0268
E 33274317,4899

N 5918849,9860
E 33274329,6272

FSZ-01_EG_008		
PSA/CSA Prüfung		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	162,56 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	69,66[31] m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_009		
Flaschenlager		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	18,49 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	17,22 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_004		
Aufbereitung		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	25,41 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	22,76 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_005		
Trockenraum		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	28,17 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	25,58[31] m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W2-I		

FSZ-01_EG_003		
Dekontamination		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	80,73 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	40,78 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W2-I		

FSZ-01_EG_011		
PSA/CSA Trockenraum		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	31,29 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	22,97 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W2-I		

FSZ-01_EG_012		
PSA Waschen		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	86,53 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	24,41 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W2-I		

FSZ-01_EG_007		
Abfüllung		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	12,05 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	14,38 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_006		
Personen Dekontamination		
B	Fliesen	3,83 m²
S	---	7,85 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W2-I		

FSZ-01_EG_010		
PSA/CSA & Tauschlager weiß		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	55,74 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	34,08 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_013		
Ausgabe Atemschutzwerkstatt		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	75,29 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	35,78 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_014		
Kompressor		
B	schwE, Ind, Epoxi	23,85 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	21,28 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W1-I		

FSZ-01_EG_001		
Annahme Atemschutzwerkstatt schwarz		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	86,63 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	31,03 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W1-I		

FSZ-01_EG_002		
Vorreinigung		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	27,44 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	22,12 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W1-I		

FSZ-01_EG_021		
Fahrzeughalle Logistik 01		
B	VE, Quarzsand	68,98 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	35,30 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m² - 10,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_024		
Flur 1.1		
B	VE, Quarzsand	48,67 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	28,34 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m² - 10,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_022		
Fahrzeughalle Logistik 02		
B	VE, Quarzsand	68,98 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	35,30 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m² - 10,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_023		
Durchfahrt		
B	VE, Quarzsand	186,63 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	75,54 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m² - 10,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_036		
Schlauchwerkstatt		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	26,79 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	20,72 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_037		
Schlauchlager (weiß)		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	68,17 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	36,30 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_032		
Vorreinigung		
B	schwE, Ind, Epoxi, schwarz	83,67 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	30,99 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W3-I		

FSZ-01_EG_031		
Annahme Schlauchwerkstatt schwarz		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	86,61 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	34,06 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_039		
Büro 02		
B	Teppich	35,04 m²
S	Sockel h=10	24,50 m
R	---	
VL : 3,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_035		
Schlauchtrocknung		
B	schwE, Ind, Epoxi (weiß)	50,66 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	29,49 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_034		
Lager Reinigung		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	20,68 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	18,46 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_033		
Schlauchreinigung		
B	schwE, Ind, Epoxi (schwar	79,22 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	40,25 m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W3-I		

FSZ-01_EG_042		
Haustechnik II		
B	E, öl AN	27,88 m²
S	Anstrich, h=20	21,20 m
R	---	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W0-I		

FSZ-01_EG_041		
Haustechnik I		
B	E, öl AN	22,02 m²
S	Anstrich, h=20	18,78 m
R	---	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W0-I		

FSZ-01_EG_038		
Flur 1.2		
B	schwE, Ind, Epoxi	38,13 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	41,06[4] m
R	R11	
VL : 5,0 kN/m²		

FSZ-01_EG_040		
WC barrf.		
B	Fliesen	10,49 m²
S	Fliesen, h=10 cm	12,95 m
R	R10	
VL : 5,0 kN/m²		
Wasserreinwirkungsklasse W1-I		

FSZ-02_EG_051		
Treppenhaus 2.1 b		
B	schwE, Ind, Epoxi BS	25,34 m²
S		22,12 m
R	R11	

FSZ-02_EG_052		
Stellfläche Stapler		
B	VE, Quarzsand	35,66 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	24,76 m
R	R11	

FSZ-02_EG_053		
Lager Einsatzmittel		
B	VE, Quarzsand	59,12 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	30,76 m
R	R11	

FSZ-02_EG_054		
Stellfläche Pflegetechnik		
B	VE, Quarzsand	40,35 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	25,96 m
R	R11	

FSZ-02_EG_055		
Haustechnik IV (Heizkreisverteiler u GA)		
B	E, öl AN	63,67 m²
S	---	32,94 m
R	R11	

FSZ-02_EG_056		
Flur 2.1a		
B	schwE, Ind, Epoxi	9,99 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	4,50 m
R	R11	

FSZ-02_EG_059		
Treppenhaus 2.1a		
B	schwE, Ind, Epoxi BS	25,72 m²
S	Hohlkehle Profil h=15	34,54 m
R	R10	

TWTR | UZ_STB_30x60

FUßBODEN

- Verbundestrich mit OS-10 Beschichtungssystem
- Verbundestrich mit übbindemm Anstrich
- Verbundestrich mit OS-10 Beschichtungssystem mit Absenkung
- Verbundestrich mit OS-10 mit Abdsrung (Schwarzbereiche)
- Verbundestrich mit OS-10 mit Abdsrung (Weißbereiche)
- Estrich
- Estrich mit übbindemm Anstrich
- Estrich mit übbindemm Anstrich BS
- Epoxid auf Estrich, staubbindend, ableitfähig
- Epoxid auf Estrich
- Epoxid auf Estrich mit Abdsrung (Schwarzbereiche)
- Epoxid auf Estrich mit Abdsrung (Weißbereiche)
- Epoxid auf Estrich ohne FBH
- Epoxid auf Estrich BS
- Treppenlauf: Bb. Boden und Podest: Sichtbeton+Lasur
- Feinsteinzeugfliesen
- Feinsteinzeugfliesen, chem.
- PVC fugenlos
- PVC mit Holzmaserbildung
- PVC ableitfähig
- PVC fugenlos BS
- PVC mit Holzmaserbildung BS
- Teppichboden
- Sauberlaufzone
- Doppelboden

SOCKELLEISTEN

Sockelleisten entsprechend Fußbodenbelägen
PVC Belege = PVC Sockel, 8cm
Teppichboden = Sockelleiste aus Teppich, 10cm
Industrieboden = Hohlkehle mit Epoxid, 30cm

R... Rutschfestigkeitsklasse

VL Verkehrslast

Bodentanks gem. Planung ELT

Details siehe Plan Nr. 2023-0236 10.5 AN ZDFB XX 1001 05 - Fußbodenaufbauten

RAUMSTEMPEL

Raumnummer		
Raumname		
A	Fläche	UK Rohdecke
U	Umfang	UK Fertigdecke
D	Deckenbelag	ü. Rohbauh. | ü. Ausbauhöhe
W	Wandoberfläche	OK Fertigfußboden
B	Bodenbelag	OK Rohfußboden
S	Sockelleisten bzw. Sockelausbildung	
R	Rutschfestigkeitsklasse	

LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und nebeldichte Zone
- Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgelegter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufstellfläche PV-Anlage
- Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- blau: Haupt-Regenwasserabfluß
- orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung
- Ballast-Geländer
- Pfostenabstände = 2,00 m
- Plattenbeläge 50 x 50
- Plattenbeläge 60 x 60
- Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9
- Bewegungsfugen im Estrich mind. 5 mm (gem. DIN 18560-2) zusätzliche Fugen im Bereich der Türen in der Ebene des Türblattes. Außerdem sind die Randfugen umlaufend an allen aufgehenden Bauteilen auszuführen.
- Scheinfugen im Estrich 1/3 der Dicke (gem. DIN 18560-2)
- Estrichfuge gem. Hersteller Angaben - Rinne

ABKÜRZUNGEN


AB	ableitfähig
ABW	abwasserbar
AVG	absturzsichernde Verglasung
anti AN	antistatischer Anstrich
AN f	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
lat AN	Latex Anstrich
öl AN	ölbeständiger Anstrich
st AN	staubbindender Anstrich
BA	Bodenablauf
BSH	Brettschichtholz
BRH	Rohbauöffnungshöhe ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
k.DB	lichte Durchgangsbreite
DA	Dachablauf
DL	Druckluft
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FL / F	Fliesen
FGS	Fugenglattstrich
FSZ	Feinsteinzeug
FT	Fertigteil
FVG	Festverglasung
GK	Gipskarton
GK g	UHD Gipskarton glatt
GK g f	UHD Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK g +A	UHD, akustisch wirksam und Randfries GK glatt
+ AW	akustischwirksame Wandelemente
H	Hygieneanforderungen
Ind.	Industriebodenbelag
ISO	isolierender Bodenbelag
KZP	Kalkzementputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NFZ	Nadelfilzschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
Q3	Oberputz Q3
R ...	Rutschfestigkeitsklasse ...
RBM	Rohbaumaß Öffnung
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
rh	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SBK	Sichtbeton-Klasse
SMW	Sichtmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichbelag
UHD	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundsicherheitsglas
ZWP	Zwischenpodest

Hinweis: detaillierte Fußbodenaufbauten siehe Plan 10.5 AN ZGRU EG 1001

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
a	29.09.2026	Anpassung Rutschfestigkeiten gem. Abstimmung AG vom 17.09.2026	Schermer	Jewoutzki

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Plotprogramm

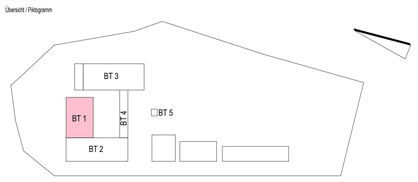

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Fußboden EG BT 1 - 1_50

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jewoutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Wießß	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	04.08.2025

Plannummer

	Index	Status
2023-0236 11 5 AN ZDFB EG 1019	a	F