N 5918880,0268
E 332743 17,4669

N 5918849,9860
E 332743 29,6272

Schnitt 1.1 - Längsschnitt
11 5 AN ZSCH XX 0001

Schnitt 1.2
11 5 AN ZSCH XX 0002

Schnitt 1.3
11 5 AN ZSCH XX 0082

0204 Fassadenschnitt BT1 Achse 1/U
11 5 AN ZZFA XX 0206

0204 Fassadenschnitt BT1 - Achse P/1
11 5 AN ZZFA XX 0204

0501-1

0887
Einbauschrank

0873
Rammschutz

0808
Stahlgeländer (Schutzzüge)

0061 0802

0102-1
Sockel im Torbereich

0805-1 Ablauf Hauptentwässerung
11 5 AN ZIDA DA 0805

Außenzapfstelle Wasser,
Einbauschrank (hxbxt) 28.4x24.5x12.15 cm

Aussenanschluss ELT,
Einbauschrank (hxbxt) 65.0x45.0x24.5 cm

Bereich OK FFB = -0,05 m

Sichtbetonfläche = SB 3 Qualität

Schnitt 1.5
11 5 AN ZSCH XX 0082

Rastermaß | Gesamtmaß | Öffnungsmaß | Raummaß

LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und nebeldichte Zone
- Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgelegter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufstellfläche PV-Anlage
- Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- blau: Haupt-Regenwasserablauf
- orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung
- Ballast-Geländer
- Plostersteinstärke = 2,00 m
- Plattenbelege 50 x 50
- Plattenbelege 60 x 60
- Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9


ABKÜRZUNGEN

AB	ableitfähig
ABW	abwischbar
AVG	absturzsichernde Verglasung
arch AN	architektonischer Anstrich
AN f	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
BA	Bodenablauf
BSH	Brettschichtholz
BRH	Rohbaubrüstungshöhe ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
LDB	lichte Durchgangsbreite
DA	Dachablauf
DL	Druckluft
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FL / F	Fliesen
FGS	Fugengleitprofil
FSZ	Feinsteinzeug
FT	Fertigteil
FVG	Festverglasung
GK	Gipskarton
GK g	UHD Gipskarton glatt
GK g f	UHD Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK g +A	UHD, akustisch wirksam und Randfries GK glatt
+ AWI	akustisch wirksame Wandelemente
H	Hygieneanforderungen
Ind	Industriebodenbelag
ISO	isolierender Bodenbelag
KZP	Kalkzementputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NFZ	Nadelfilzschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
Q3	Oberputz Q3
R	Rutschfestigkeitsklasse ...
RBM	Rohbaumaß Öffnung
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
rh	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SBR	Sichtbeton-Klasse
SMW	Schlitzmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichboden
UHD	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundsicherheitsglas
ZWP	Zwischenpodest

e	02.09.2026	Längsschnitte	Jeworuzbki / Schermer
d	31.08.2026	Gleichstellung Architektur-TWP; Abmessung Bodenaussparung Rinnenkörper	Jeworuzbki / Schermer
c	24.07.2026	Einbauschränke aussen für ELT und Wasser angepasst / ergänzt (BT1-Achsen 1 / M/N; 10/R-S); BT 2-Achsen 22 / H-I; BT 3-Achsen 24 / a-b); Stahlträern durch Aluminiumträern ersetzt. (Türnummer AT 123-1 und AT 134-1 BT3 Osten); Rolltore als Außentore durch Sektionaltore ersetzt. (Tornummer: AT 092-1, AT 093-1, AT 094-1, AT 143-1, AT 143-1)	Fischer / Aghat / Aghat
b	21.07.2026	Vermaßung ergänzen und Legende Änderung	Leuschner / Jeworuzbki
a	23.06.2026	R.Nr. 002 & 003: Positionen der Abwasseranschlüsse an den ausgeführten Zustand angepasst (gemäß Mitteilung von Herrn Frenzel vom 24.06.2026); Anpassung Bodenablauf Rinne Achse 8-9/N-O gem. Grundleitung & Statik; Durchbrüche angepasst gem. ELT und Lüftung	Aghat / Aghat
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet / geprüft

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm

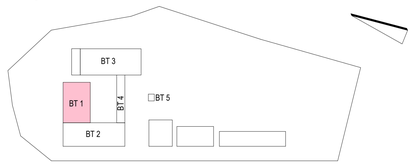

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Grundriss Erdgeschoss BT 1 - 1_50

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jeworuzbki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Poppitz	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	27.03.2025

Plancodierung

	Index	Status
2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0028	e	F