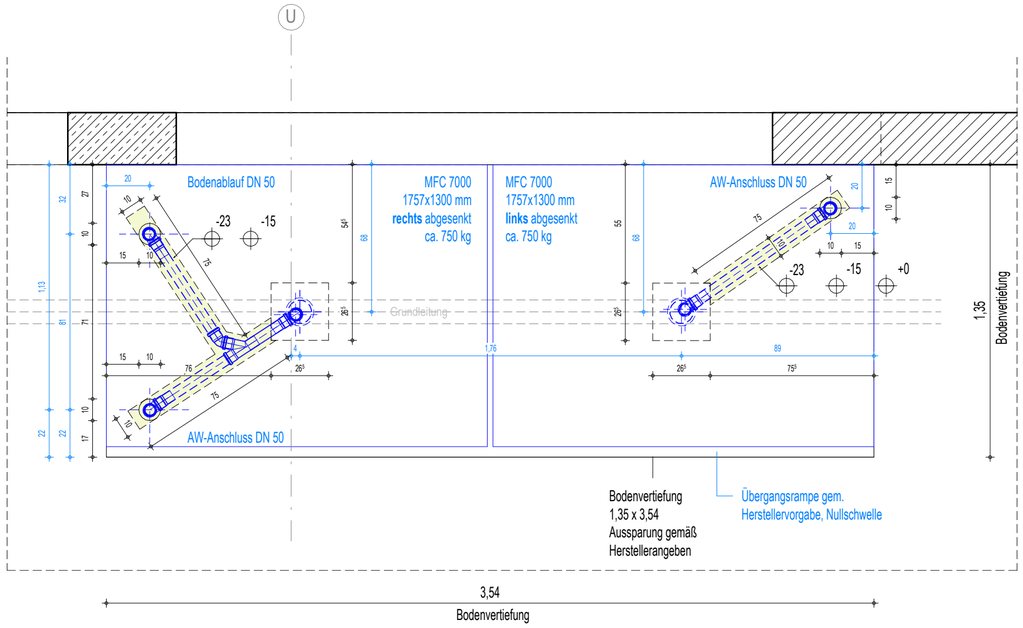
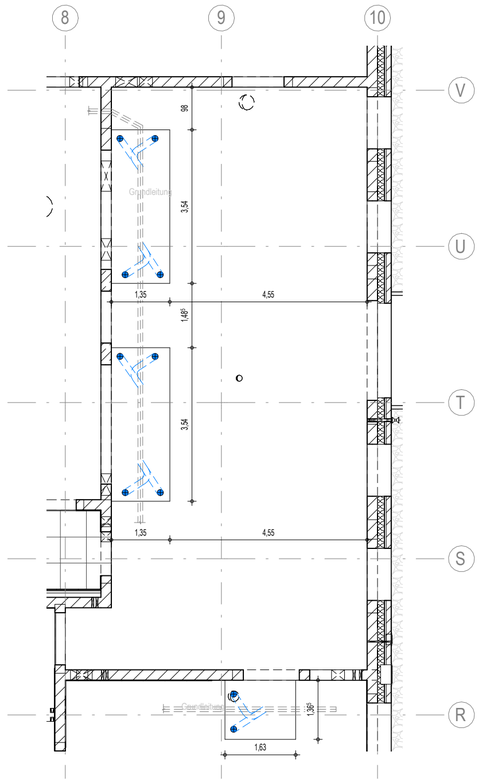
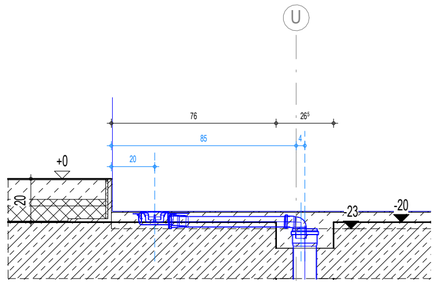
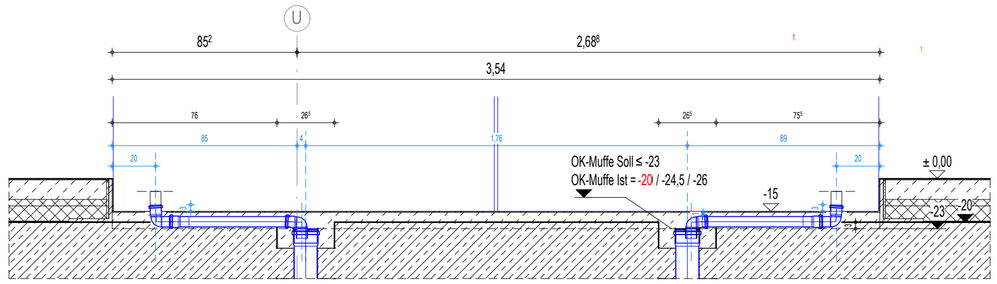
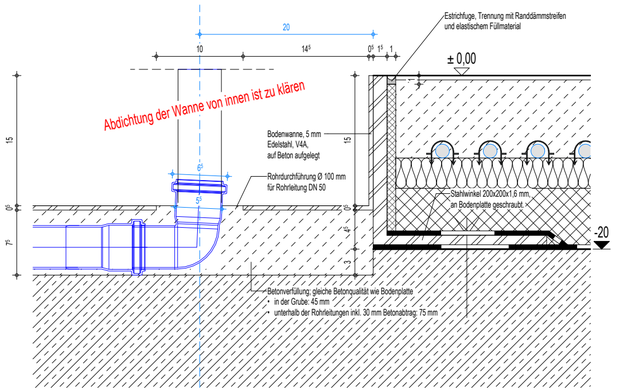



# Grundrissausschnitt EG BT1 - Atemschutz Waschanlage PSA



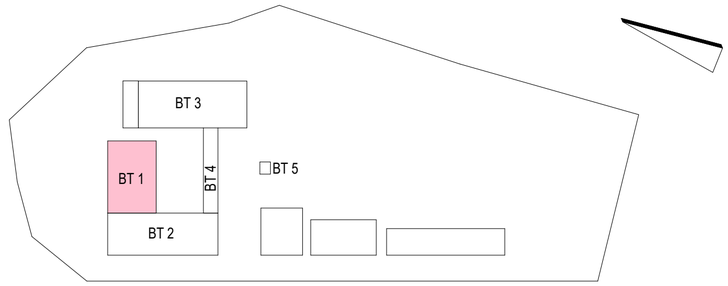

| | |
|---|---|
| 5 mm | Oberflächessystem auf Reaktionsharzbasis im Verbund mit dem Untergrund, Gesamtsystemdicke 5 mm, Rutschhemmklasse R11 nach DIN 51130, inkl. Anschlüsse an Einbauteile und aufgehende Bauteile, Ausführung gemäß Systemherrsteller. |
| 90 mm | Egalisierung, Rautiefen-Ausgleich mit Kratzspachtelung Zementestrich CT-C40-F6-S90 H70 Heizestrich auf Fußbodenheizung, schwimmende Verlegung, gemäß DIN 18560-2 |
| - | Randdämmstreifen umlaufend |
| 30 mm | Tackerplatte (Trittschalldämmung, dynamische Steifigkeit s'= 40 MN/m³), EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102, Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt |
| 70 mm | Wärmedämmung, EPS, WLG 040 Anwendungsgebiet DEO-dm nach DIN 4108-10 (Installationsebene), CS(10) ≥ 100 kPa |
| - | Trennlage, PE-Folie, 1-lagig, im Überlappungsbereich verklebt |
| 5 mm | Abdichtungsschicht PYE PV 200 S 5, einlagig, |
| - | vollflächig verschweisst nach DIN 18533 |
| 300 mm | Stahlbeton-Bodenplatte gemäß Statik |
| - | Trennlage, PE-Folie, 2-lagig |

# Detailausschnitt Bodenwanne Sockel

| Index | Datum | Änderungsbeschreibung | gezeichnet | geprüft |
|---|---|---|---|---|

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm




Bauherr

LANDKREIS
**LUDWIGSLUST-PARCHIM**
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Bodenwanne Waschanlage Atemschutz BT1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestätigung Bauherr | | Kontrolle 1 | Jeworutzki |
| Bearbeiter | Aghel | Kontrolle 2 | Köller |
| gezeichnet | Aghel | Maßstab | Wie angezeigt |
| Plangrundlage | | Datum | 04.09.2026 |

| Plancodierung | | Index | Status |
|---|---|---|---|
| 2023-0236 | 11 5 AN ZDFB EG 1022 | | B |