
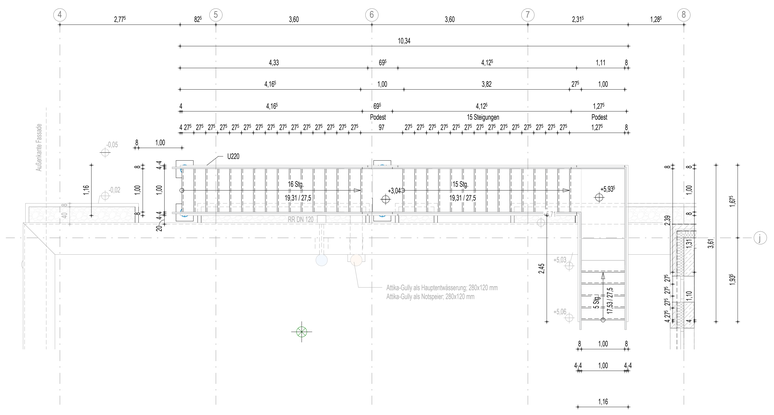



0874-1 Grundrissauszug Fluchttreppe

M 1:50

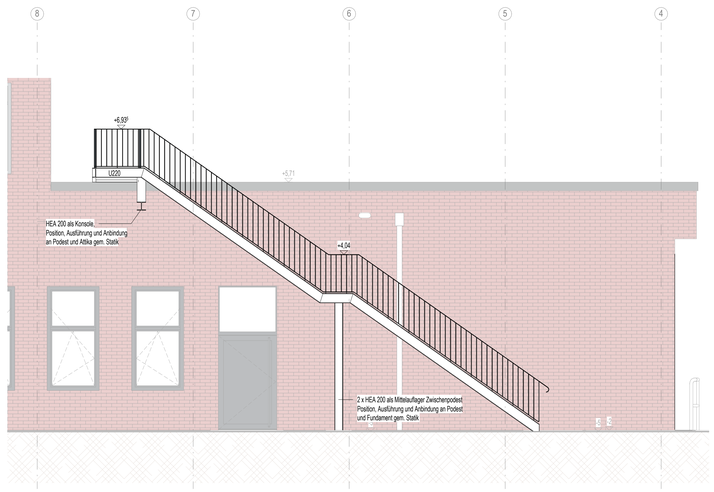


0874-2 Fluchttreppe Ansicht von Osten

M 1:50

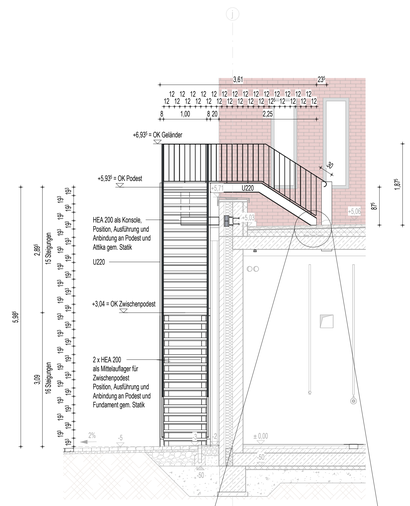


0874-3 Fluchttreppe Ansicht von Norden

M 1:50



Thermische Trennung im Stützenfuß



0874-6 Anschlusspunkt Treppe

M 1:20


0874-5 Treppenbauteil EG bis über Attika EG

M 1:20

0874-7 Schnitt 1-1 Stützen Zwischenpodest mit Aussteifungen

M 1:20





b	h
200	120
240	120
270	150
305	180

Maschenweite 30x30x mm
Trag- und Querstab
rutschhemmend

Abmessung (mm)	n	Tragstab	PAK
600 x 240	120	30/2	35
600 x 270	150	30/2	35
700 x 240	120	35/2	35
700 x 270	150	35/2	35
800 x 240	120	35/2	35
800 x 270	150	35/2	35
900 x 240	120	40/2	35
900 x 270	150	40/2	35
1000 x 240	120	40/2	35
1000 x 270	150	40/2	35
1000 x 305	180	40/2	35
1100 x 240	120	40/2	50
1100 x 270	150	40/2	50
1100 x 305	180	40/2	50
1200 x 240	120	40/2	50
1200 x 270	150	40/2	50
1200 x 305	180	40/2	50


LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Feuerdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und nebeldichte Zone
- Schottertragschicht
- gewachsenes Erdreich
- Frostschutzschicht
- Spritzschutzstreifen
- Mutterboden
- Betonstein
- Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgelegter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufständerte PV-Anlage
- Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- blau: Haupt-Regenwasserablauf
- orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung Balkon/Geländer Pfostenabstände = 2.00 m
- Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9

a	11.03.2026	Ergänzung Stahlträger und -riegel	Jewonutzki
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet
			geprüft

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Bruteinsgrößen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm

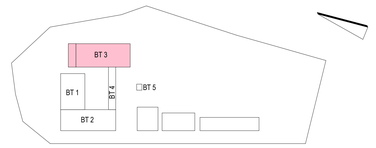

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K36 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Fluchttreppe BT 3 EG

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jewonutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Fischer	Maßstab	1 : 50 ; 1 : 20
Plangrundlage		Datum	20.05.2025

Plancodierung — Index: a — Status: F

2023-0236 13 5 AN ZDMS EG 0874