


Referenzplan: TGA 2023-0236 10 5 AN ZGRU DA 0040 a G - Dachaufsicht Übersicht-250805

Verortung				Abmessungen und Gewichte						
Pos.-Nr.	Bauteil	Raum	Block	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Fläche in m²	Gewicht in kg	Länge gesamt in mm	max. Breite in mm
RLT 100	1	Schlauchwerkstatt	A	2.970	2.340	1.142	6,95	767	9.296	2.340
			B	2.330	2.340	2.324	5,45	909		
			C	2.285	2.340	1.142	5,35	946		
			D	3.990	2.340	1.142	9,34	589		
			E	2.970	2.340	1.142	6,95	794		
			F				0,00			
			G				0,00			
RLT 120	1	Atemschutzwerkstatt	A	2.665	1.747	992	4,66	496	9.071	1.747
			B	2.310	1.747	2.144	4,04	689		
			C	3.615	1.747	1.112	6,32	647		
			D	2.285	1.747	992	3,99	397		
			E	3.140	1.747	1.112	5,49	582		
			F				0,00			
			G				0,00			
RLT 300	3	Schulungsräume	A	2.880	2.052	1.142	5,91	668	9.486	2.052
			B	2.310	2.052	2.324	4,74	811		
			C	4.290	2.052	1.142	8,80	1.027		
			D	2.285	2.052	1.142	4,69	522		
			E	2.880	2.052	1.142	5,91	711		
			F				0,00			
			G				0,00			
			H				0,00			
			I				0,00			
RLT 310	3	Atemschutz-übungsstrecke	A	2.765	1.747	992	4,83	505	7.626	1.747
			B	2.310	1.747	2.144	4,04	687		
			C	2.400	1.747	1.112	4,19	396		
			D	670	1.747	992	1,17	88		
			E	2.910	1.747	1.112	5,08	564		
			F				0,00			
			G				0,00			
RLT 311	3	ASÜ Rauchabzug	A	2.600	2.310	2.380	6,01	1.117	6.816	2.310
			B	3.635	2.310	2.380	8,40	1.607		
			C	575	2.310	2.380	1,33	388		
			D				0,00			
			E				0,00			
RLT 320	3	Küche Zu	A	5.770	2.052	1.781	11,84	2.070	7.948	2.052
			B	2.175	2.052	1.781	4,46	758		
			C				0,00			
			D				0,00			
			E				0,00			
			F				0,00			
			G				0,00			
			H				0,00			
			I				0,00			
RLT 321 & RLT 322	3	Abl. Küche zum	A	3.185	1.767	1.182	5,63	589	6.118	1.767
			B	2.930	1.767	1.182	5,18	712		
		Abl. Küche zum	A	3.185	1.767	1.152	5,63	567		
			B	2.930	1.767	1.152	5,18	614		
			E				0,00			
			F				0,00			
			G				0,00			
RLT 330	3	Sanität	A	2.970	2.340	1.182	6,95	767	9.587	2.340
			B	2.330	2.340	2.324	5,45	911		
			C	2.240	2.340	1.182	5,24	443		
			D	1.375	2.340	1.182	3,22	389		
			E	660	2.340	1.182	1,54	194		
			F	670	2.340	1.182	1,57	144		
			G	1.675	2.340	1.182	3,92	473		
			H	2.970	2.340	1.142	6,95	794		
			I				0,00			


Stand: 29.04.2026; Erstellt vom TGA-Planer

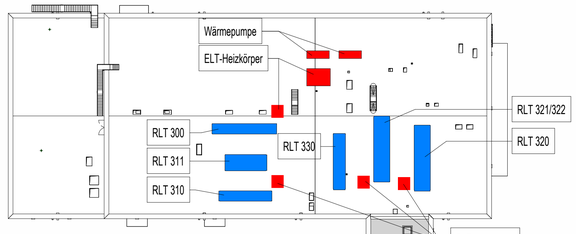

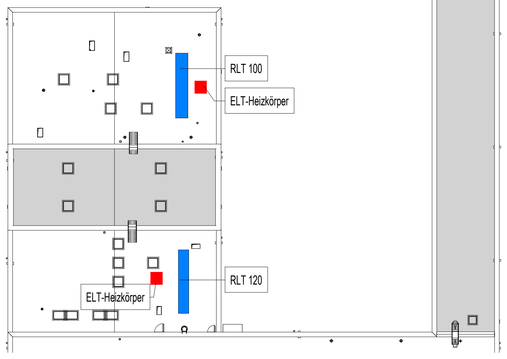


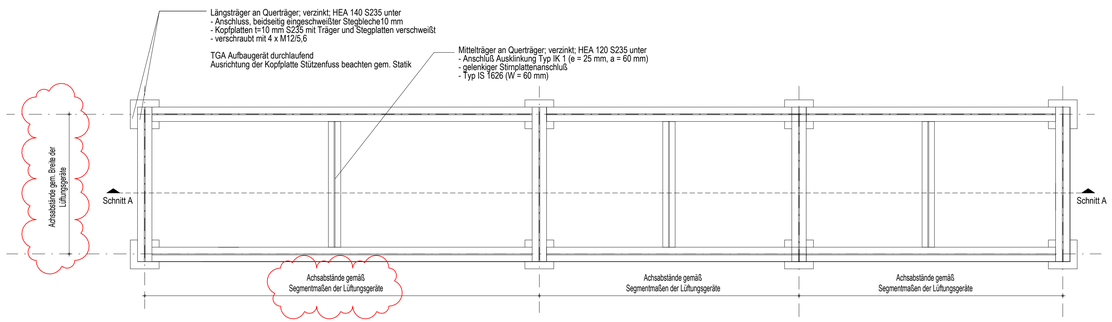

0882-1 Draufsicht Unterbau Lüftungsgeräte

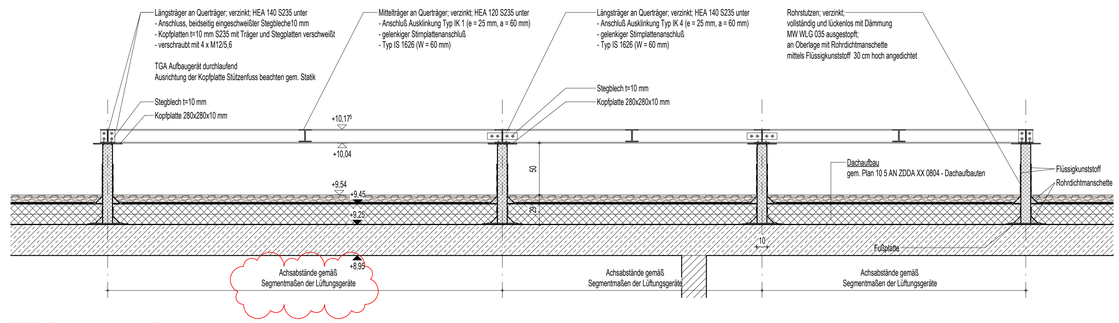

0882-2 Schnitt Unterbau Lüftungsgeräte

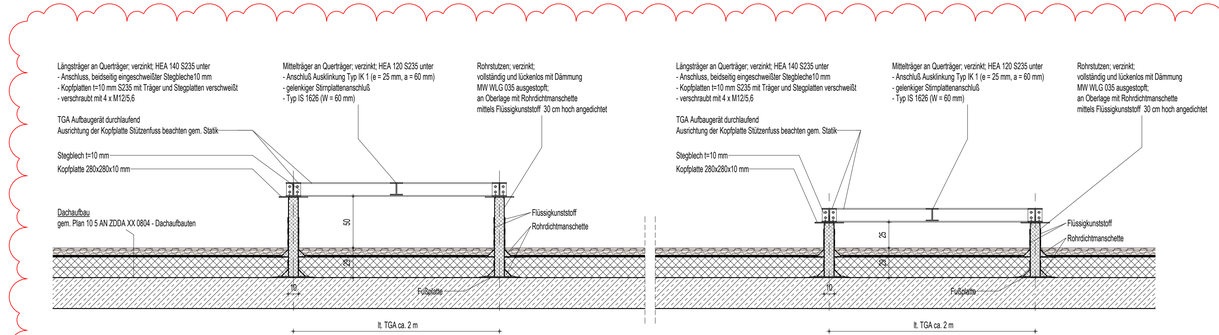

0882-3 Schnitt Unterbau ELT-Heizkörper und Wärmepumpe


LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und nebeldichte Zone
- Schottertragschicht
- gewachsenes Erdreich
- Frostschutzschicht
- Spritzschutzstreifen
- Mutterboden
- Betonstein
- Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgelegter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufstellfläche PV-Anlage
- Mitbelegung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- blau: Haupt-Regenwasserablauf
  orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung
  Ballast-Geländer
  Photovoltaikbände > 2,00 m
- Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
a	24.04.2026	Anpassung + Ergänzung Unterbau TGA	Schermer	Aghel

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm

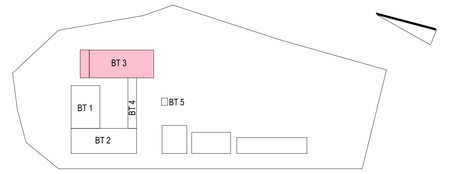

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Unterbau TGA

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jeworutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Fischer / Aghel	Maßstab	1 : 20
Plangrundlage		Datum	07.10.2025

Plancodierung

	Index	Status
2023-0236 13 5 AN ZDMS XX 0882	a	F