

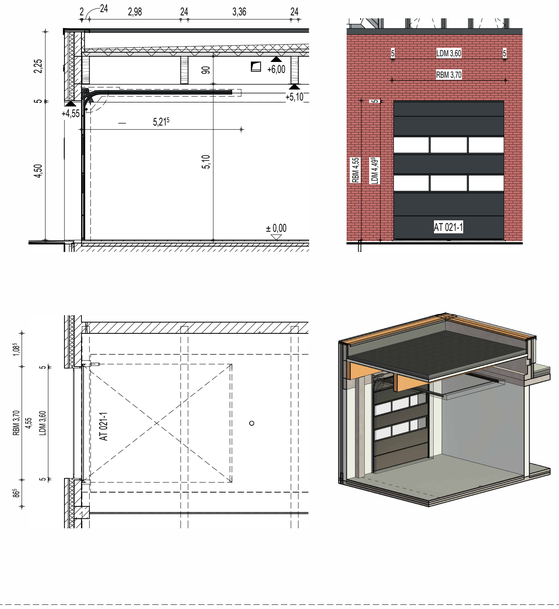



BT1 Nord- und Südseite
AT 021-1
AT 023-2 (Schlupftür)
AT 022-1
AT 023-1 (Schlupftür)

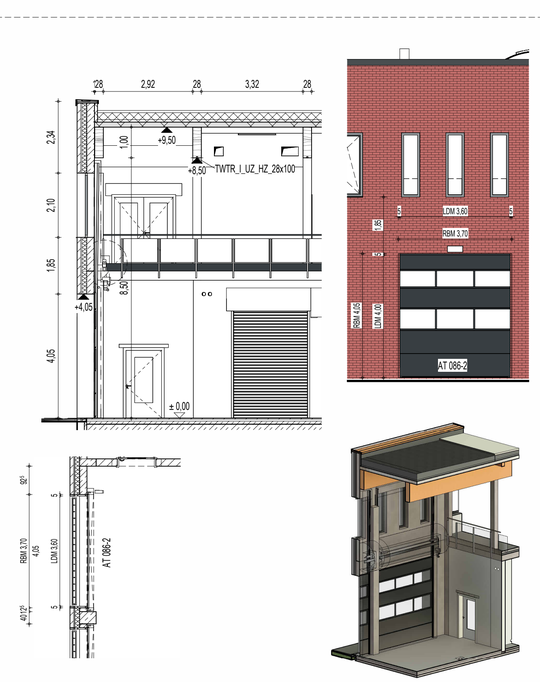

BT2 Nord- und Südseite
AT 065-1
AT 086-1 (Schlupftür)
AT 086-2
AT 086-3
AT 086-4
Abweichung zu allgemeinen Toreigenschaften:
Führungsschiene: Vertikalbeschlag mit unterliegender Federwelle, Befestigung an der Wand

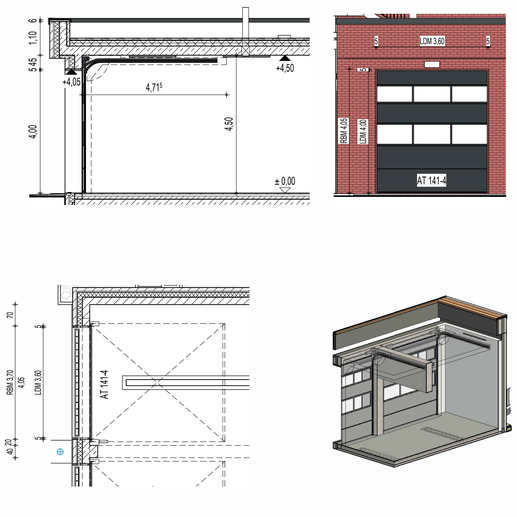

BT3 Nordseite
AT 141-1 (Schlupftür)
AT 141-2
AT 141-3
AT 141-4

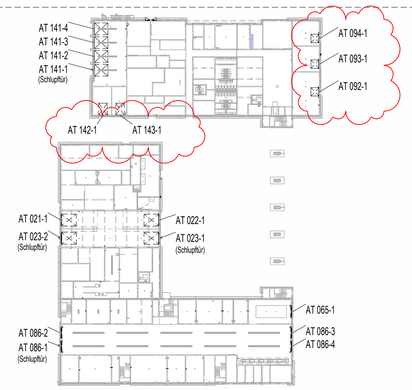


Übersicht Sektionaltore als Außentore


Allgemeine Toreigenschaften:
Torblatt: doppelwandige Stahl-Lamellen aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt; Bodendichtung, Mitteldichtung und Sturzdichtung aus EPDM
U-Wert: U ≤ 2,2 W/m²K
Führung: Winkelzarge aus feuerverzinktem Stahlblech, mit waagerecht unter der Decke geführten Laufschienen, Befestigung an Holzbinder
Verglasung: Kunststoff-Dreifachscheibe klar, (S3) 26 mm, hochkratzfest
Verglasungsrahmen: eloxierte Aluminium-Strangpressprofile mit Fingerklemmschut
Feldhöhe: 750 mm
Farbton Innen und Außen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Schlupftür: ohne Stolperschwelle, lichte Durchgangsöffnung: 940 × 2080 mm, nach außen öffnend, Panikschloss, Funktion E, RAL 7016 Anthrazitgrau.

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
a	21.08.2026	neuer Sektionaltore BT3	Köller	Aghel


Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.



BT3 Südseite
AT 094-1
AT 093-1
AT 092-1
Abweichung zu allgemeinen Toreigenschaften:
Führungsschiene: hochgeführte Laufschiene, Befestigung an der Decke / Verglasung: keine

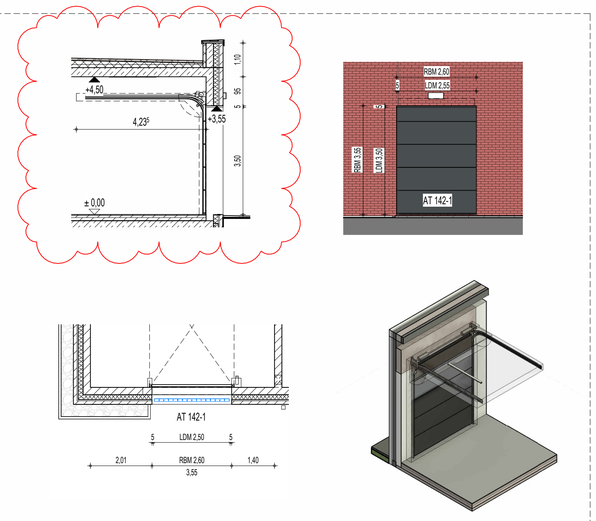

BT3 Westseite
AT 142-1
AT 143-1
Abweichung zu allgemeinen Toreigenschaften:
Verglasung: keine

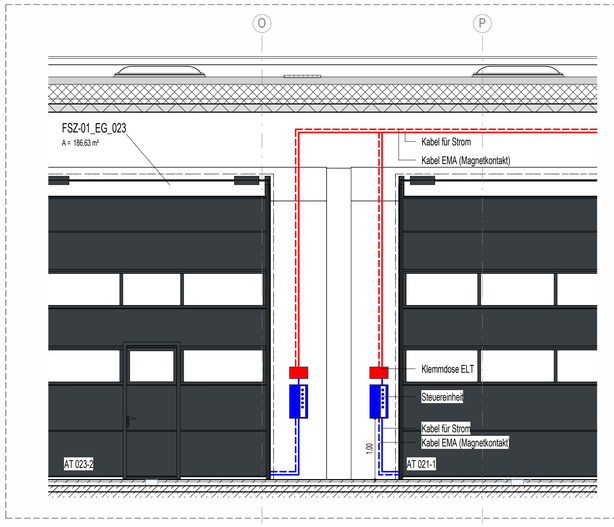


Torbedienung und ELT Schnittstelle
- Außen Fernbedienung
- Innen Mikroprozessor-Torsteuerung

LEGENDE

Leistung ELT (IL)
Kabel für Strom
Kabel EMA (Sperrelemente, Magnetkontakt)
Klemmdose ELT

Leistung Türhersteller / Baufirma
Kabel für Strom
Kabel EMA (Sperrelemente, Magnetkontakt)
Steuereinheit

Übersicht / Piktogramm

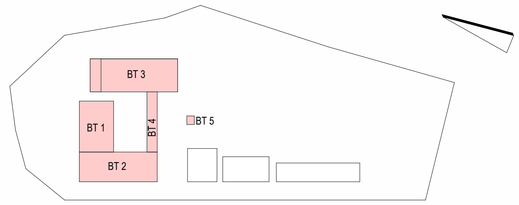

Bauherr
LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung
Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN ≙ OK FFB EG

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt
Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt
Architektur
Übersicht Sektionaltore als Außentore

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Jeworutzki
Bearbeiter	Aghel	Kontrolle 2	Köller
gezeichnet	Aghel	Maßstab	1 : 100
Plangrundlage		Datum	09.10.2025

Plancodierung

Index	Status
2023-0236 10 5 AN ZDAT EG 0606	a B