


Flure (Linoleum):
Flächenlast: 5,0 kN/m²
Einzellast: 4,0 kN
Übrige Räume (Linoleum)
Flächenlast: 3,0 kN/m²
Einzellast: 4,0 kN

OKFF = +0,00
= 62,93 üNN

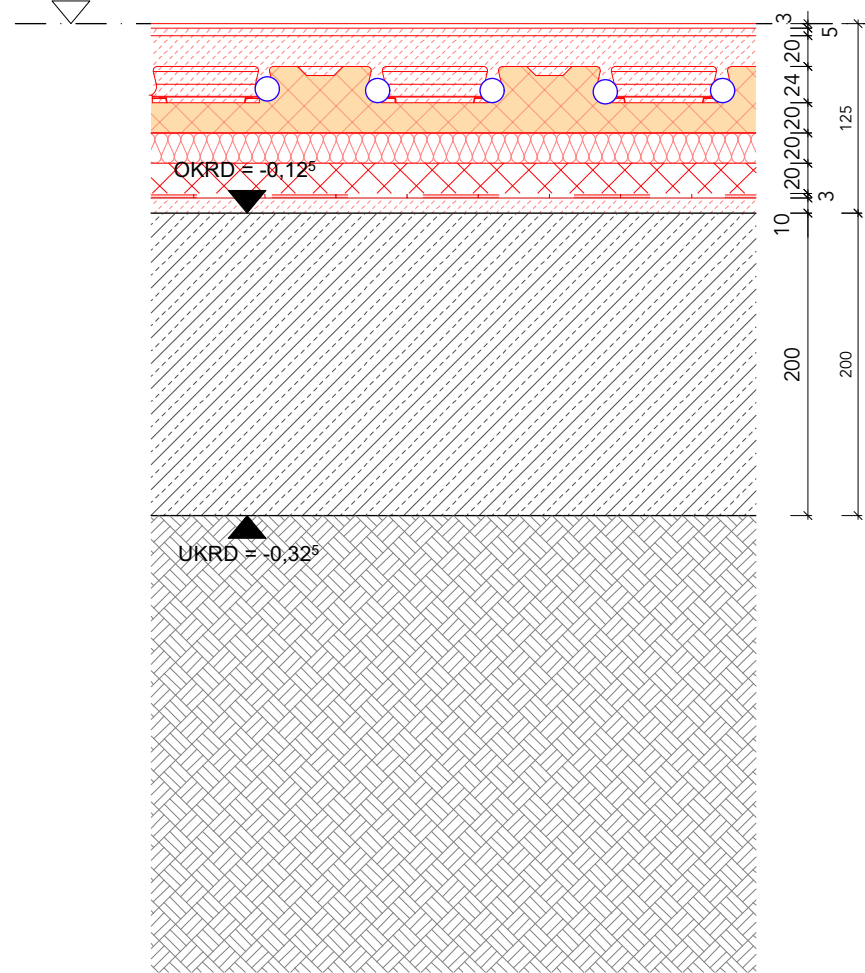

FB
601

3 mm

5 mm

44 (20+24) mm

44 (24+20) mm

20 mm

20 mm

3 mm

5 mm

200mm

Fußbodenaufbau Klassenräume, Fluren, ...
Erdgeschoss
(über Erdreich)

Linoleum gem. Farb- und Materialkonzept

Kleber, Dispersionsklebstoff, 611 Eurostar Lino (Forbo Eurocol) o.glw.

Ausgleichsmasse Forbo Eurocol 920 Europlan Alphy Gipsausgleich o.glw. +
Grundierung forbo eurocol Europrimer Multi Plus 044-1 o.glw.

Zementestrich CT-C25 F4, Körnung 4 mm (mind. 12 mm, max 25 mm
Noppenüberdeckung)

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 PF Estrichnoppenplatte aus Polystyrol EPS 033 DEO (PS
30) WLГ 0,33, integrierte Fußbodenheizung, 16mm Rohre (Abstände: 150, 225 od.
300mm)

Trittschalldämmung Mineralwolle DES-sm, max. CP3 (≤ 3 mm), hochdruckfest,
z. B. Rockwool Floorrock Acoustic CP3 od. glw.

Schallschutzanforderungen: dynamische Steifigkeit: 20 MN/m³,
Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1

Wärmedämmung aus EPS DEO 200,
WLГ 035, Wärmeleitwiderstand (R-Wert in m²K/W): 0,57 m²K/W
für die Verwendung unter schwimmenden Estrichen und in Verbindung mit dem
Schlüter-BEKOTEC-System geeignet. Druckfestigkeit entsprechend den Anforderungen
des vorgesehenen Bodenaufbaus und der Nutzung.

Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E
(Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden),
Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung bis
0,2 mm), einlagig, Bitumen-Schweißbahnen im Schweißverfahren aufbringen.

Einschließlich erforderlicher Untergrundvorbereitung, Grundierung,
Verklebung/Verschweißung und Ausbildung der Anschlüsse und Durchdringungen

zementgebundene Ausgleichsmasse, selbstverlaufend, für bestehender
Stahlbetonuntergrund, zur Herstellung eines ebenen und für die nachfolgende
Bitumabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser gem. DIN 18533
geeigneten Untergrundes, einschließlich erforderlicher Grundierung.

Bestandsdecke, Stahlbeton

Legende : Grafik

Hinweis:
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.

schwarz/grau : Bestand

gelb : Abbruch

rot : neu

Stahlbeton

Dämmung hart

Stahl

Dämmung weich

Trockenbauwände mit Zwischendämmung

Achse

Sanitärobjekte

Verdeckt

Fliesen

Projektion

ELT-Objekte

Schnittlinie

TGA-Objekte

Allgemein

OKFF +20,14

OKRD +19,99

Höhenkote Fussboden Grundriss

T. 00

F. 000

Tür-/ Fensterbezeichnung in Tür-/Fensterliste

DT

0000

Detailverweis Plannummer

OK

Oberkante

UK

Unterkante

VK

Vorderkante

OKRD

OK Rohdecke

OKFF

Fertigfussboden

LH

lichte Höhe

UKFD

UK Fertigdecke

UKRD

UK Rohdecke

UKST

UK Sturz

BRH

Brüstungshöhe

UZ

Unterzug

ÜZ

Überzug

WD

Wanddurchbruch

WS

--Wandschlitz

BE

Bodeneinlauf

DE

Dacheinlauf

NÜ

Notüberlauf

RR

Regenrohr

HK

Heizkörper

HKV

Heizkreisverteiler

ELT

Elektroverteiler

WL

Wandleuchte

DL

Deckenleuchte

dT

Tür dichtschlieÙend

dTs

Tür dicht, selbstschlieÙend

T30 RS

Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschlieÙend

Höheanlage

±0,00

= +0,00

= 62,93 M. üNNH

Index

Datum

Änderung

Plannummer

NT01 _ 5 _ ARC _ DT _ FB _ 0601 _ 01 _ PF _ -

Planinhalt

Bauteilaufbau

Titel

Fußbodenaufbau EG, hart

Teil

Maßstab

Blattgröße

01 / 01

M 1:5

DIN A3

Plandatum

Indexdatum

Planstatus

13.08.26

-

PF

gezeichnet

geprüft

Projektphase

ERu

LP5

Projektname

Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz "Schule am Neuen Teich"

Bauherr

Landkreis Ludwigslust-Parchim
Putlitzer Str. 25
19370 Parchim

Planer

raplus Architektur
mevißen hillmann harder hille
architektenpartnerschaft mbB
Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover
+49.511.169 95 31

Planer

KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE
Partnerschaft von Architekten mbB
Stephanstraße 54a, 10559 Berlin
+49 30 403687200

Bauvorhaben

Neuer Teich 1
19386 Lübz

raplus

K & WR

NT01