BT 1

UNTERHANGDECKE

Hinweis: Darstellungen sind symbolhaft

- Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK, Farbton: superweiße Oberfläche
- Sichtbeton SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche, Farbton: Reinweiß - RAL 9010, Installation schlitzer
- Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht, Höhe: 135 mm, Farbton: Anthrazit - RAL 7016

LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und radiodichte Zone
- Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand / Gebäudeabschlusswand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgeleigter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufstellfläche PV-Anlage
- Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9
- blau: Haupt-Regenwasserablauf
  orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung
  Ballast-Geländer
  Photovoltaikbürde = 2.00 m
  Dp 32W, Notaufl.
  Grafitzentrifugal Tellerventil
- Einbauleuchtung 600x600 mm
- Akustikinseln gem. FWK mind. ein drittel der Raumfläche

ABKÜRZUNGEN

AB	abseitfällig
ABW	abwechsel
AVG	abstutzscheinde Verglasung
anl AN	anlistatischer Anstrich
AN-f	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
bl AN	Latex Anstrich
ü AN	oberdeckender Anstrich
st AN	staubbindender Anstrich
BA	Bodenablauf
BSH	Brettschichtholz
BRH	Rohbaubrüstungshöhe ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
lcDB	lichte Durchgangsbreite
DA	Dachablauf
DL	Drucklluft
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FLS	Fliesen
FGS	Fugengleitbrett
FSZ	Fernbelüftung
FT	Fertigteil
FVG	Federgleisung
GK	Gipskarton
GK g	LHO Gipskarton glatt
GK g f	LHO Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK u +A	LHO, akustisch wirksam und Randfries GK glatt
+ AW	akustischwirksame Wandelemente
Ind	Industriebodenbelag
ISO	isolierender Bodenbelag
KDP	Kalkzementputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NFZ	Nadelfilzschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
O3	Oberputz O3
R	Rutschfestigkeitsklasse ...
RBM	Rohbaumaß Öffnung
RD	Rohdecke
RFB	Rohfußboden
rh	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SBK	Sichtbeton-Klasse
SMW	Sichtmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichbelag
UHD	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundschiefwerfeglas
ZWP	Zwischenpodest

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektgrenzen, der Fachtrennen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Die in den Plänen eingetragenen technischen Abmessungen, Aussparungen, Schächte, Kanäle und Trassen wurden von den Projektgrenzen geprüft und für richtig befunden.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Imtaßdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angaben von Tür-, Fenster- und Bruttoraghöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm

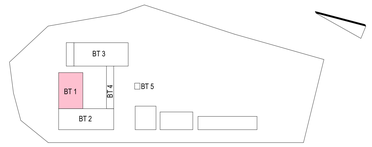

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt

Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt

Architektur
Deckenplan EG BT 1 - Teil 2

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lambcke
Bearbeiter	Jeworuzdki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Cordes	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	03.03.2025

Plancodierung		Index	Status
2023-0236	11 5 AN ZDDE EG 2004		B

Position der Revi-Klappen, Lüftungsauslässe und Einbauleuchten gemäß TGA-Planung vom November 2025
Nach der finalen Planung, werden die Positionen bemaßt und zur Bauausführung freigegeben.