BT 2

UNTERHANGDECKE

Hinweis: Darstellungen sind symbolhaft

- Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Sternwolldplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Sternwolldplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK, Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016
- Rasterdecke mit sichtbaren Fugen, Sternwolldplatte (60 x 120 x 2), matte und glatte Oberfläche, Hygiene Anforderungen, abgehängte Unterkonstruktion, Randfries aus GK, Farbton: superweiße Oberfläche
- Sichtbeton SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche, Farbton: Reinweiß - RAL 9010, Installation sichtbar
- Stahlrasterdecken, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht, Höhe: 135 mm, Farbton: Anthrazit - RAL 7016

LEGENDE

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stb-Fertigteil
- Kalksandstein-Mauerwerk
- Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend
- Stahl
- Dämmung fest / geschäumt
- Dämmung weich / Faserdämmung
- Trockenbauwand
- Holz
- Abdichtung
- Kennzeichnung fremder Planung
- gas- und nebeldichte Zone
- Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
- Trennwand feuerhemmend EI 30
- Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
- Brandwand / Gebäudeabschlusswand EI 90
- Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
- Randstreifen Kies
- ausgelegter begehbarer Bereich
- Dachbegrünung
- Aufstellfläche PV-Anlage
- Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
- Fugen im Estrich
- Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9
- blau: Haupt-Regenwasserablauf
  orange: Notüberlauf
- Absturzsicherung Ballast-Geländer
- Rohbaulichthöhe = 2,00 m
  Zu Oberkante Abluft
- Drallauslass / Tellerventil
- Einbauleuchtung 600x600 mm
- Akustikmaßnahmen gem. FMK
  mind. ein drittel der Raumfläche

ABKÜRZUNGEN

AB	abstellfläg
ABW	abwechlan
AVG	abstruzschemole Verglasung
ant AN	antistatischer Anstrich
AN-f	Anstrich feuchtigkeitsbeständig
Ausguss	Ausgussbecken
lat AN	Latex Anstrich
öl AN	ölbeständiger Anstrich
st AN	staubbindender Anstrich
BA	Bodenablauf
BSH	Bretschichtholz
BRH	Rohbaulichtöffnungshöhe ab Oberkante Fertigfußboden
BT	Bodentank
lt DB	lichte Durchgangsbreite
DA	Deckelaufzug
DL	Druckluft
E	Estrich
Epoxi	Epoxidharzbeschichtung
schwE	schwimmender Estrich
FLS	Fliesen
FGS	Fugenglattstrich
FSZ	Feinsteinzeug
FT	Fertigteil
FVG	Festverglasung
GK	Gipskarton
GK g	UHD Gipskarton glatt
GK g f	UHD Gipskarton glatt feuchtraumbeständig
GK g +A	UHD, akustisch wirksam und Randfries GK glatt
+ AW	akustischwirksame Wandelemente
Ind	Industrieboldenbelag
ISO	isolierender Bodenbelag
KDP	Kalkzementputz
Lino	Linoleum
MW	Mauerwerk
NFZ	Nadelfilzschutzschicht
OK	Oberkante
OL	Oberlicht
OZ	Oberzug OZ
R	Rutschfestigkeitsklasse
RBM	Rohbaumaß Öffnung
RD	Rohdecke
RFD	RohfußBoden
rh	raumhoch
RR	Regenfallrohr
SIM	Sichtbeton-Klasse
SMW	Sichtmauerwerk
Stb	Stahlbeton
TEP	Teppichbelag
UHD	Unterhangdecke
UK	Unterkante
VBE	Verbundestrich
VSG	Verbundsicherheitsglas
ZWP	Zwischenpodest

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektgrenzen, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Die in den Plänen angegebenen technischen Abmessungen, Aussparungen, Schächte, Kanäle und Trassen wurden von den Projektgrenzen gegrift und für richtig befunden.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsöffnerungen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Piktogramm

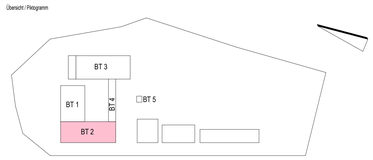

Bauherr

LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT

Planung

Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Straße 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ≙ + 35,35 m NHN

Leistungsphase: Ausführungsplanung

Vorhaben / Objekt: Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K36 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe

Planinhalt: Architektur
Deckenplan EG BT 2 - Teil 1

Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jewsnutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Cordes	Maßstab	1 : 50
Plangrundlage		Datum	03.03.2025

Plancodierung: 2023-0236 | 12 5 AN ZDDE EG 2005 | Index: B | Status

Position der Revi-Klappen, Lüftungsauslässe und Einbauleuchten gemäß TGA-Planung vom November 2025
Nach der finalen Planung, werden die Positionen bemaßt und zur Bauausführung freigegeben.