



0885 Treppe 4.2 Obergeschoss

M 1 : 50

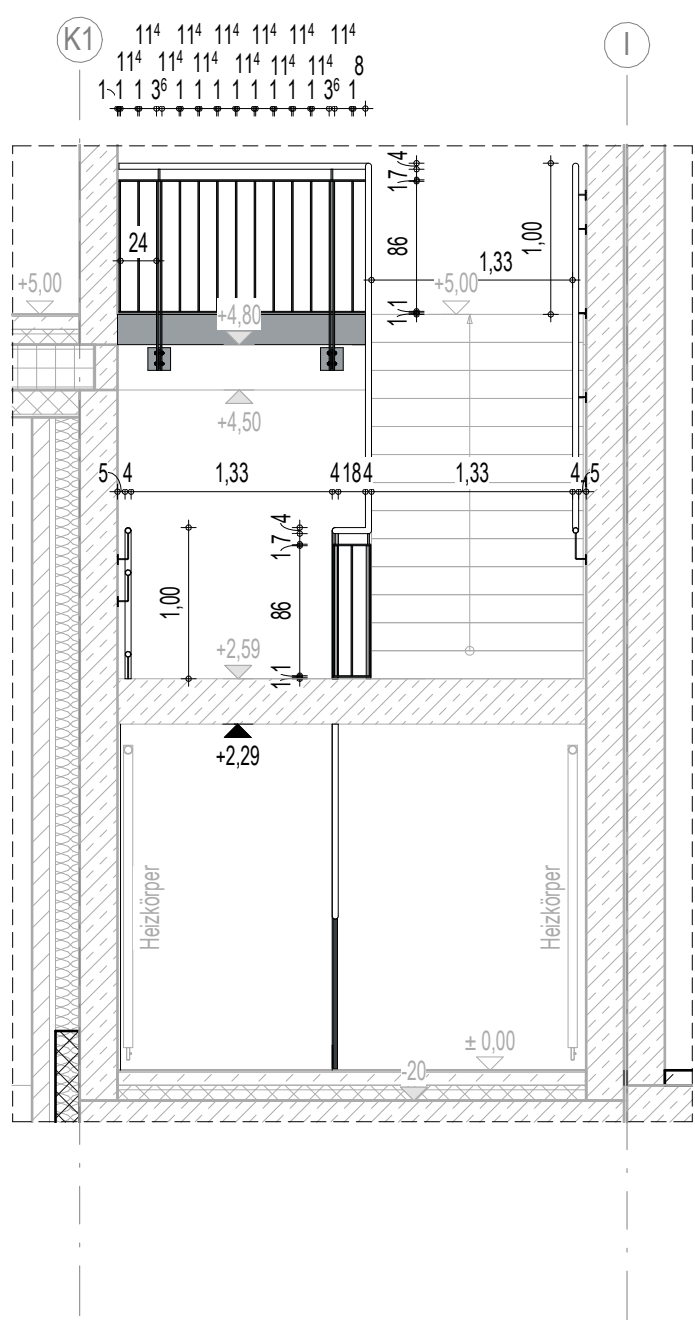

0885 Treppenschnitt

M 1 : 50

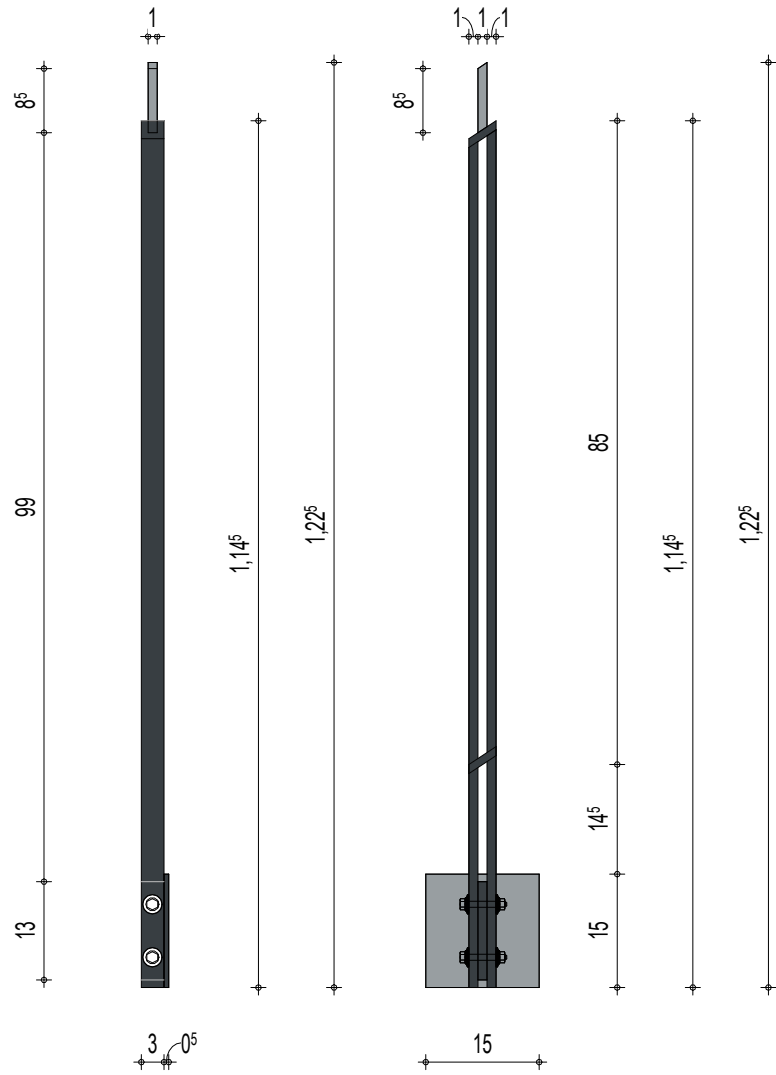


0885 Geländerpfosten (Beispiel)

M 1 : 10



Handlaufhalter mit Halteplatte für Ø 40,0 mm V2A aus Edelstahl - Korn 240 geschliffen
Ronde: 70 x 4 mm mit 3 Bohrungen 6,5 mm mit Clipsolette
Bügel: 12 mm
Ronde und Bügel verschweißt
Wandabstand Bügel mittig: 75 mm
Halteplatte für Rundrohr Ø 40,0 mm - austauschbar


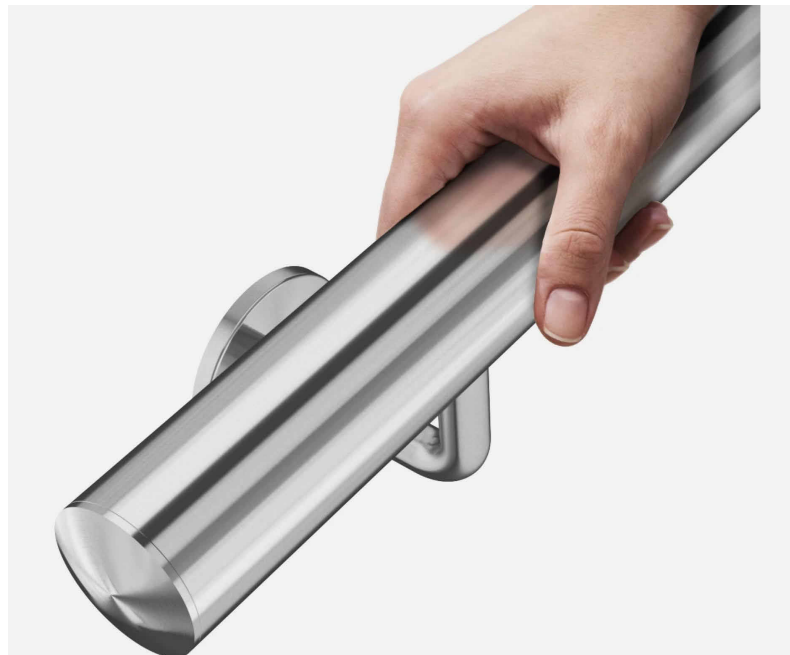


LEGENDE			
	Stahlbeton		Höhenangabe Fertigkonstruktion (Grundriss / Schnitt)
	WU-Beton		Höhenangabe Rohbaukonstruktion (Grundriss / Schnitt)
	Sb-Fertigteil		Trennwand feuerhemmend EI 30
	Kalksandstein-Mauerwerk		Brandwand hochfeuerhemmend EI 60
	Kalksandstein-Mauerwerk nicht tragend		Brandwand / Gebäudefassadenwand EI 90
	Stahl		Wandoberflächen Sichtbeton, Qualität SB-2
	Dämmung fest / geschäumt		Randstreifen Kies
	Dämmung weich / Faserdämmung		ausgelegter begehbare Bereich
	Trockenbauwand		Dachbegrenzung
	Holz		Aufstellfläche PV-Anlage
	Abdichtung		Möblierung nach Angaben AG vom 01.07.2024 als Platzhalter
	Kernzeichnung fremder Planung		Fugen im Estrich
	gas- und nebeldichte Zone		Rutschfestigkeit in nicht festgelegten Räumen mindestens R9
	Schottertragsschicht		blau: Haupt-Regenwasserablauf
	gewachsenenes Erdreich		orange: Notüberlauf
	Frostschuttschicht		Absturzsicherung Balken-Geländer
	Spritzschutzstellen		Pfostenabstände = 2,00 m
	Mutterboden		
	Betonstein		

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft
-------	-------	-----------------------	------------	---------


Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerlich genutzt oder Dritten überlassen werden. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektgenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten. Die in den Plänen eingetragenen technischen Anmerkungen, Ausprägungen, Schächte, Kanäle und Trassen wurden von den Projektgenieuren geprüft und für richtig befunden. Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären. Die angegebenen Maße sind Raummaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.

Übersicht / Pilotprogramm

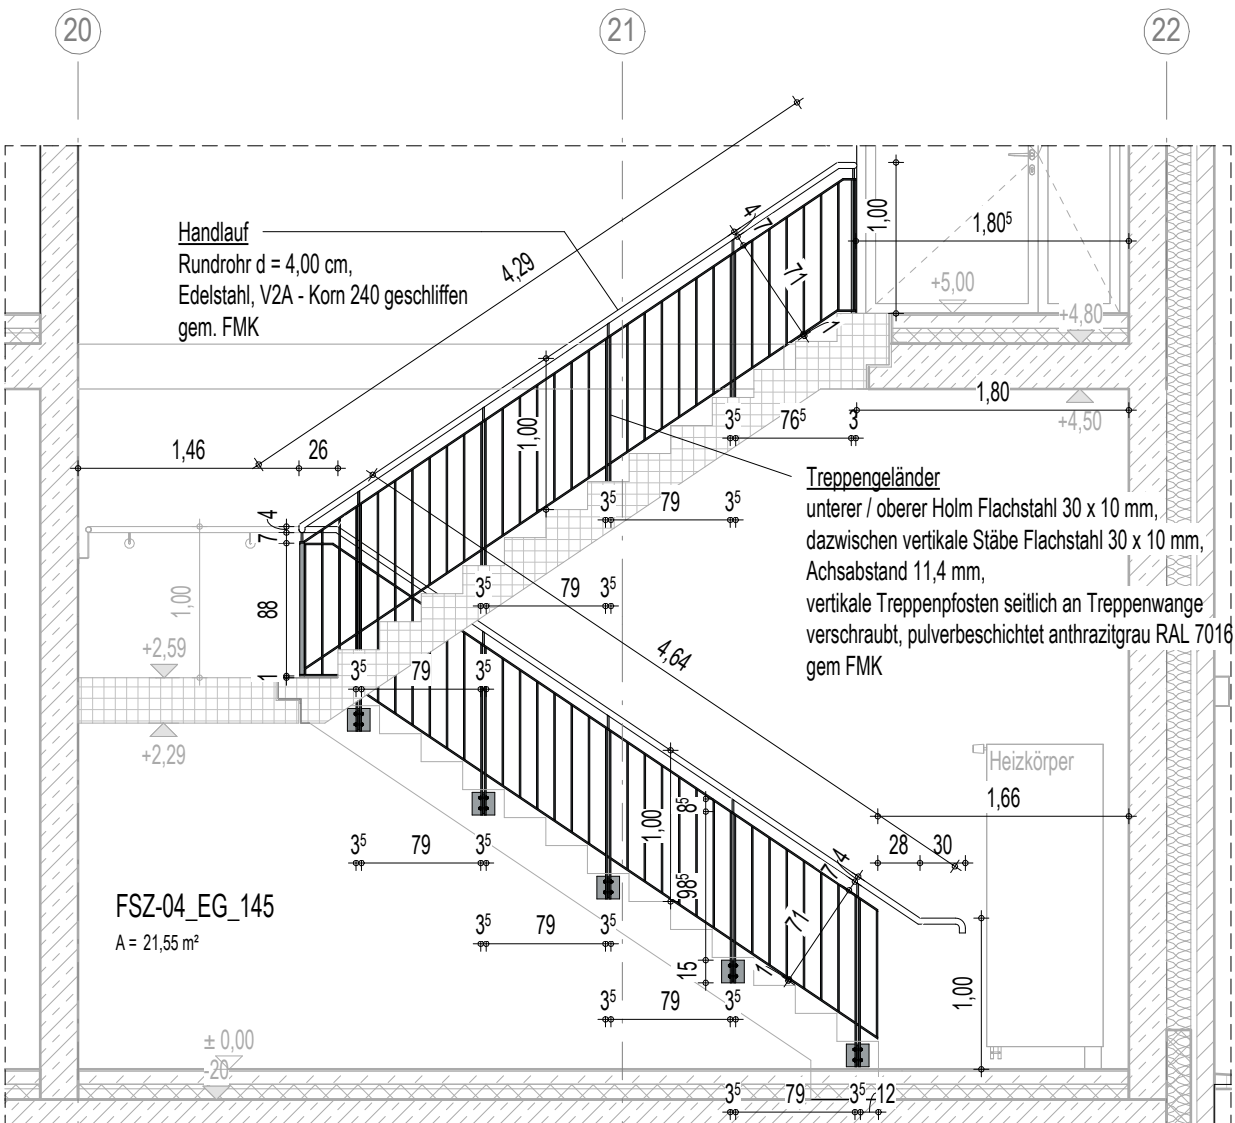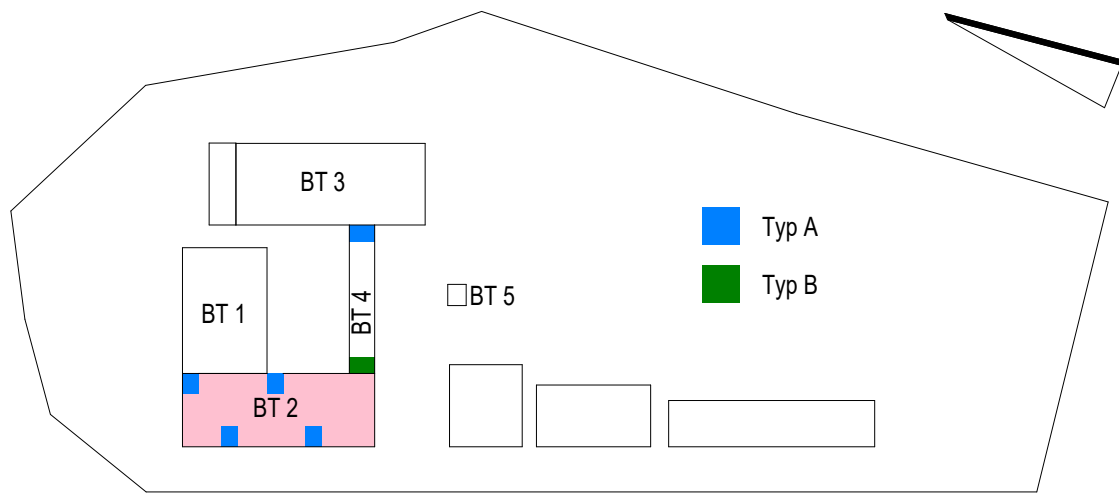

0885 Schnitt - Geländer Treppenwange

M 1 : 50

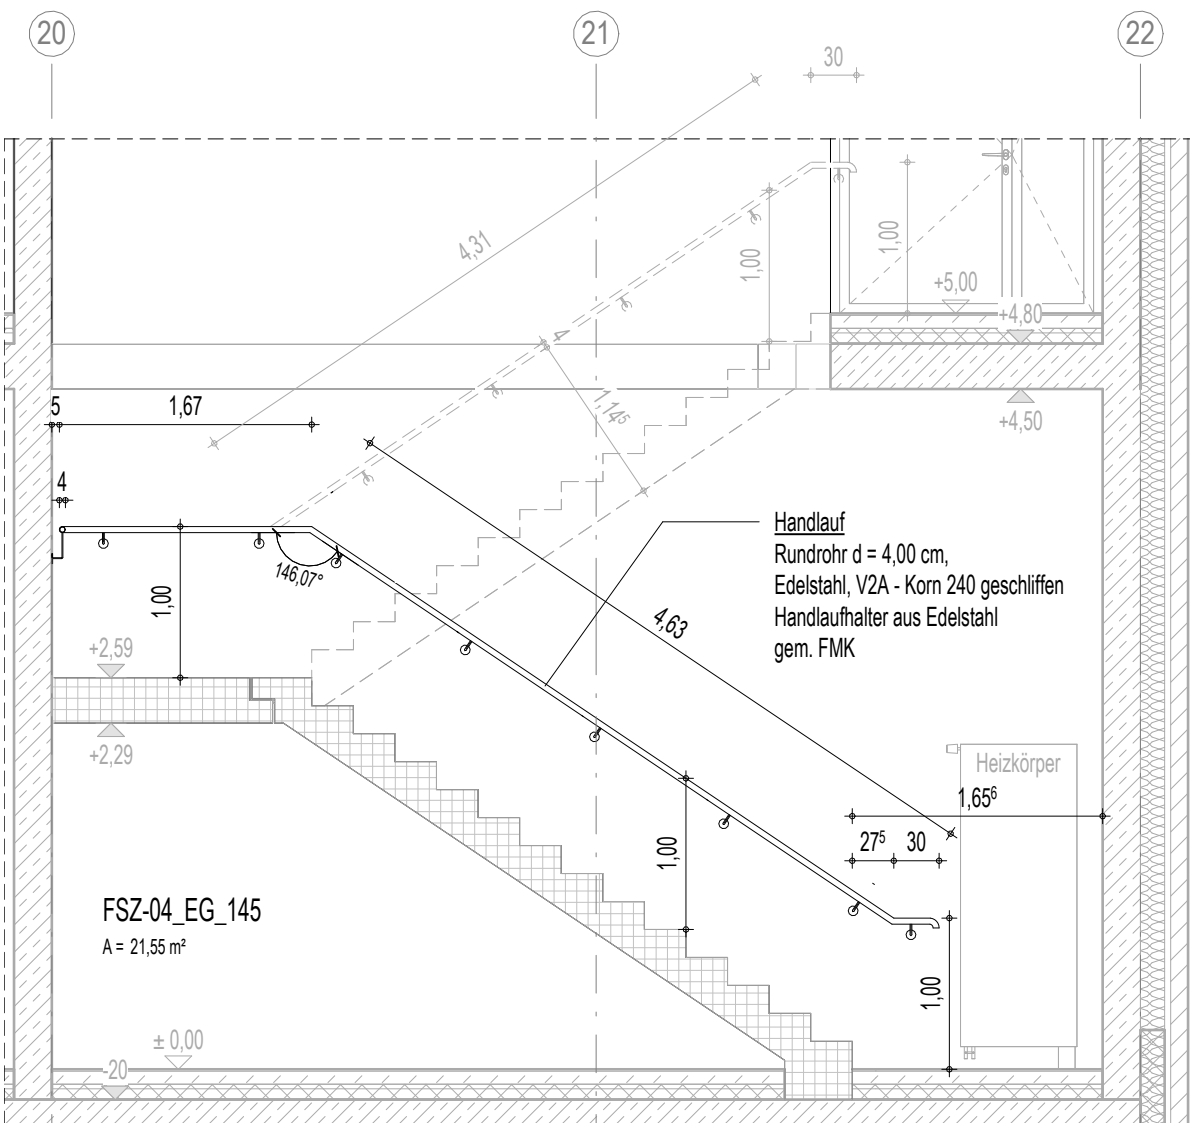

0885 Schnitt - Handlauf Wand

M 1 : 50

Bauherr			
<div></div> <div>LANDKREIS LUDWIGSLUST-PARCHIM RAUM FÜR ZUKUNFT</div>			
Planung			
<div></div> <div>Inros Lackner SE Rosa-Luxemburg-Straße 16 18055 Rostock Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de</div>			
Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33 Höhenbezug: 0.00 m ± + 35,35 m NHN			
Leistungsphase			
Ausführungsplanung			
Vorhaben / Objekt			
Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK) An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe			
Planinhalt			
Architektur Geländer Typ B			
Bestätigung Bauherr		Kontrolle 1	Lembcke
Bearbeiter	Jeworutzki	Kontrolle 2	Loers
gezeichnet	Fischer	Maßstab	1 : 10 ; 1 : 50
Plangrundlage		Datum	07.11.2025
Plancodierung			
Index		Status	
2023-0236		14 5 AN ZDMS XX 0885	
		B	