

**R & H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Herrn Alexander Rieß
Frankenstraße 205b
97078 Würzburg**

CLG Chemisches Labor Dr. Graser GmbH & Co. KG
Goldellern 5
97453 Schonungen

Telefon: 09721 / 7576-0
Telefax: 09721 / 7576-50
E-Mail: clg@labor-graser.de

Schonungen, 10.06.2026

Prüfbericht 2623606

Projekt	26A0444
Datum der Probenahme	03.06.2026
Probenehmer	AE
Zustellform	persönliche Übergabe durch Auftraggeber
Probeneingang	03.06.2026
Untersuchungszeitraum	03.06.2026 - 10.06.2026
Seite	1 von 3


Laborbefund

Eingangsnummer	Bezeichnung	Asbest	Asbestart	Probenvorbereitung (*)
2623606	4. OG/GS51	Asbest nicht nachgewiesen	-	ja
2623607	1. OG/GS52	Asbest nicht nachgewiesen	-	ja


(*) Das angegebene Asbest-Ergebnis entspricht im Wortlaut dem geschätzten Asbestgehalt gemäß VDI 3866 Blatt 5. Wenn kein Asbest nachgewiesen werden kann, entspricht die Nachweisgrenze in Anlehnung an Anhang B ohne Probenvorbereitung 0,1% bis 1% und mit Probenvorbereitung (bei veraschten und/oder versäuerten Proben) 0,001% mit einer Messunsicherheit von $\pm 0,01\%$. Semiquantitative Abschätzungen im Bereich unter 1% (Spuren von Asbest) dienen ausschließlich der Orientierung und sollten mit einem quantitativen Verfahren verifiziert werden.

Zugehörige Elektronenbilder und Elementspektren

2623606 4. OG/GS51

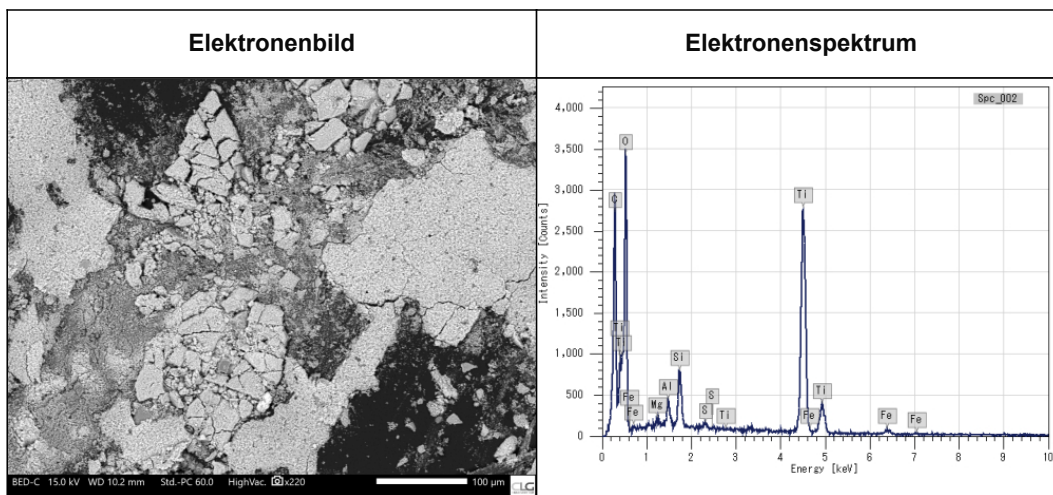

2623607 1. OG/GS52

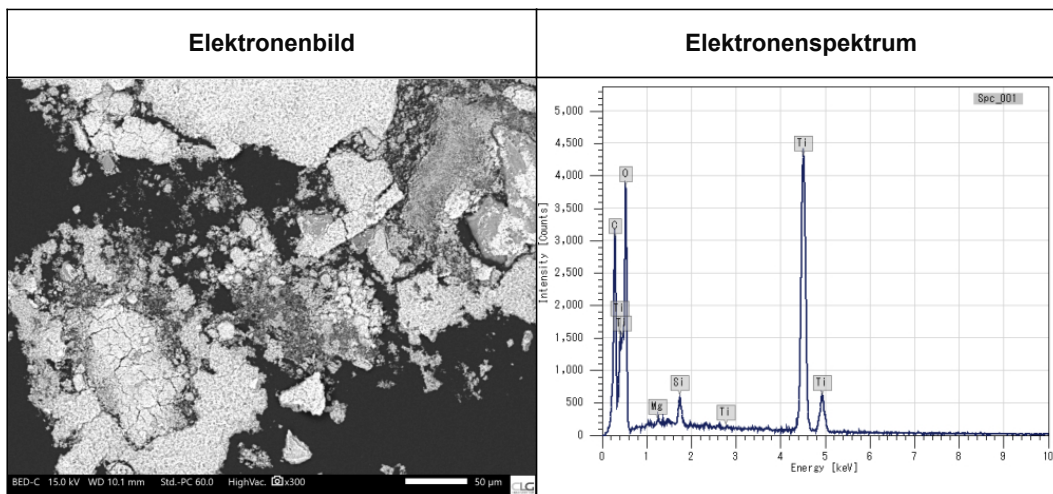

Methoden

Parameter	Methode	Standort
Asbest, Asbestart, Probenvorbereitung(*)	VDI 3866, Blatt 5: 2017-06	G

G = Durchgeführt am Standort Goldellern 5; T = Durchgeführt am Standort Tiefer Graben 2

Dr. L. Graser, M.Sc. Chemie (Laborleitung)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Abänderung des Berichts ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulässig. Wenn nicht anders vereinbart -und soweit sinnvoll- werden die Proben in einem 1 Liter Gebinde für 2 Monate (gerechnet ab Probeneingang) im Labor aufbewahrt.