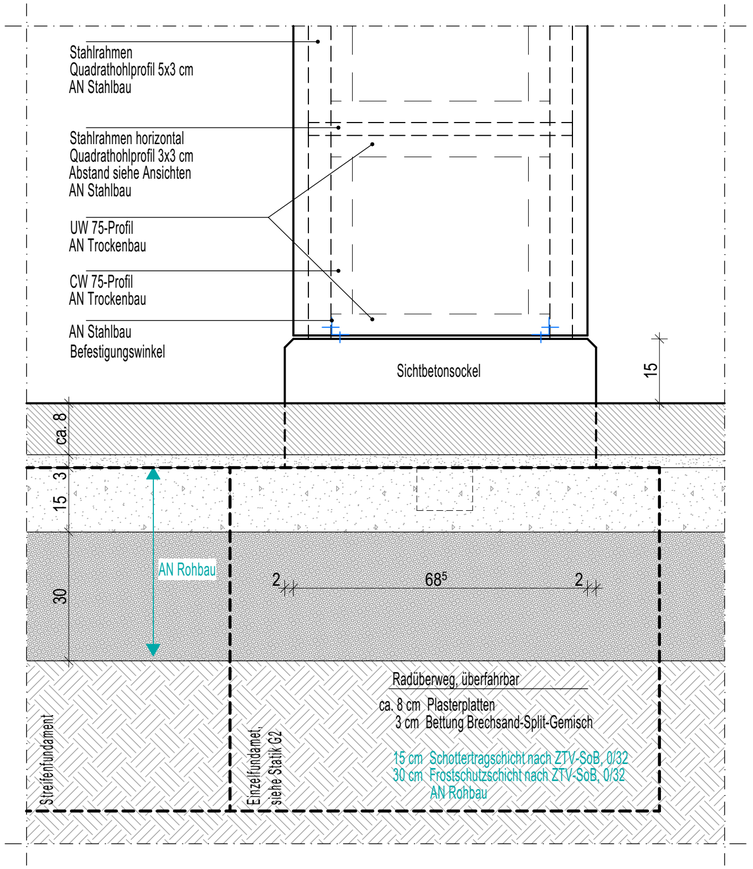

Ansicht Nord-Ost

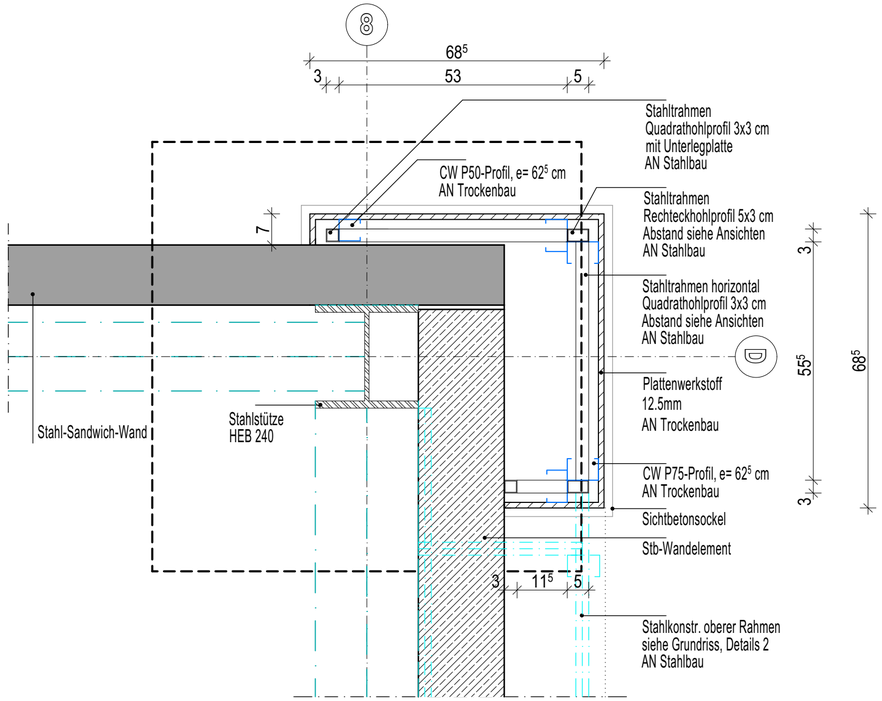

Grundriss

Die Abdichtung von erdberührten Bauteilen erfolgt gemäß Wassereinwirkklasse W1.1-E (DIN 18533-1, akt. Fassung)

Legende:

— Klärung — Änderung

Plan-Nr.:

D7-E-10-00

Bauteil:

Eckpunkt Stahl-Sandwich-Wand & Stb.-Wand

Übersicht:



Alle Tür-, Fenster-, Brüstungs- und stat. Höhen sind im Neubau ab OKRF (Rohfußboden) angegeben und zu messen! Im Altbau ab OKFFB (Fertigfußboden)!

Stand:

2026-08-13

± 0,00 = OKFF EG

Index:	Datum:	Geändert:
A - IA		

BV: Erweiterung einer Radstation am Hildesheimer Hbf

Bauherr:

Bauort: Bahnhofsplatz 31134 Hildesheim

M: **1:10** Datum: 2026-08-13 Bl.-Gr.: 600*297

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und mit Architektenplänen zu vergleichen! Maßdifferenzen und Unklarheiten sind der örtlichen Bauleitung sofort zu melden!