

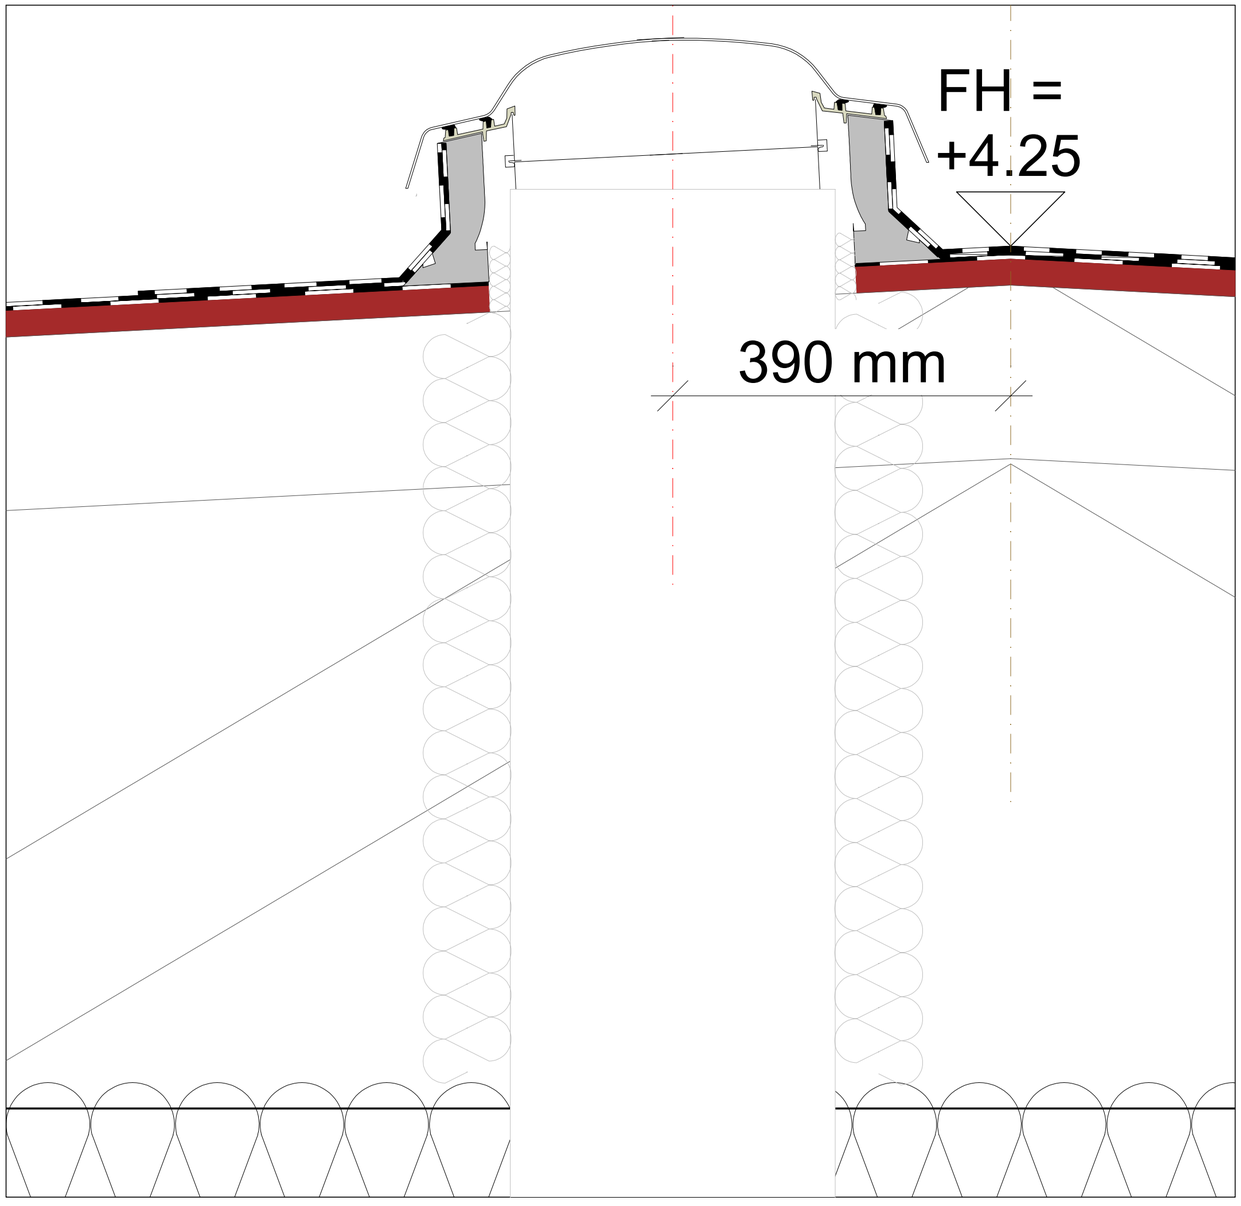


1. Tageslichtspot
2.
3. Dachabdichtung 2-lagig und Trennlage, einschl. Verstärkungstreifen
4. Dampfsperre
5. Dachschalung
6.
7. Zusatzscheibe für verbesserte Wärmedämmung
8. Dämmung
9. Dampfsperre, winddicht verklebt
10. Rasterdecke

Einau nach Herstellervorschrift
Anschlüsse der Innenbekleidung sorgfältig abdichten

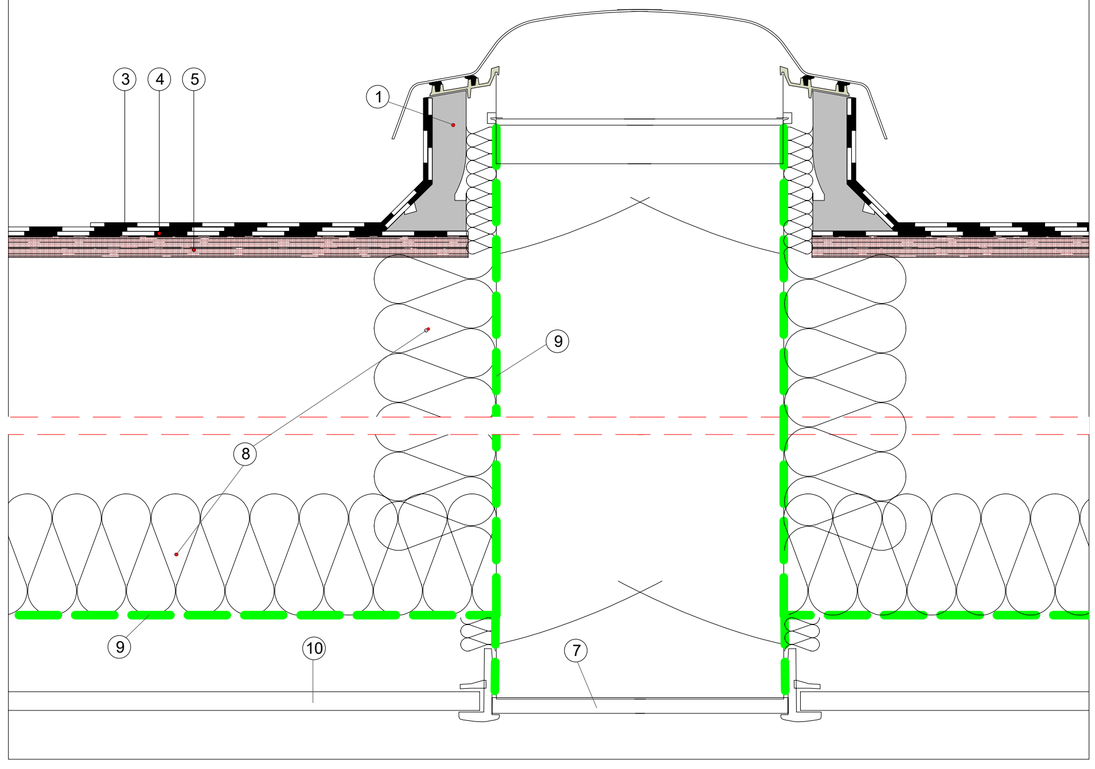

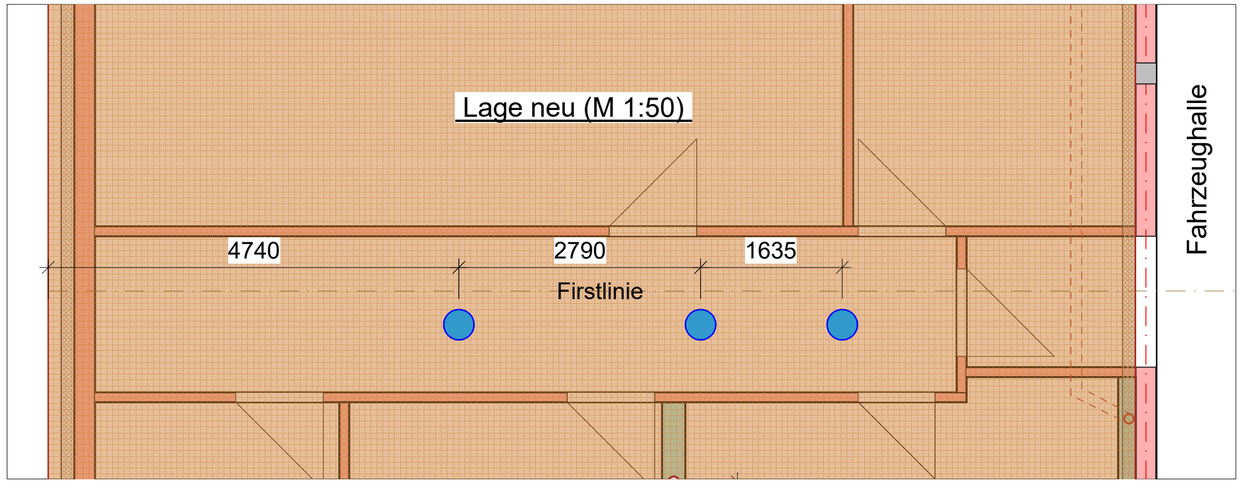

Für die Lage der Tageslichtspots gilt ausschließlich dieser Plan.
Die Maßangaben auf Blatt-Nr. 15 gelten nicht mehr !!!

Berührungsflächen zwischen Sparren und Mauerwerk/Beton
mit Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967-G 200 DD trennen.

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Differenzen oder
Unklarheiten ist der Auftraggeber oder der Entwurfsverfasser
zu informieren, ansonsten haftet der Ausführende.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. **Ingolf Fietz** 39240 Barby, OT Lödderitz, Im Winkel 2a
Büro Aken: 06385 Aken/E. Bismarckplatz 6a (im Hafen Aken)
Tel. 034909/39043 Funk 0170/3813532 E-Mail: ib-fietz@t-online.de

BV.: **Neubau Feuerwehrhaus Letzlingen**
Jävenitzer Straße 22

Plan: **Detailausbildung Tageslichtspot**

Leistungsphase: **Ausführungs-planung**

Bauherr: **Hansestadt Gardelegen**
Rudolf-Breitscheid-Str. 3, 39638 Gardelegen

Bearbeiter:	Maßstab:	Datum:	Blatt-Nr.:
I. Fietz	M 1 : 5	12.11.2026	17

Zeichnungsformat: A2