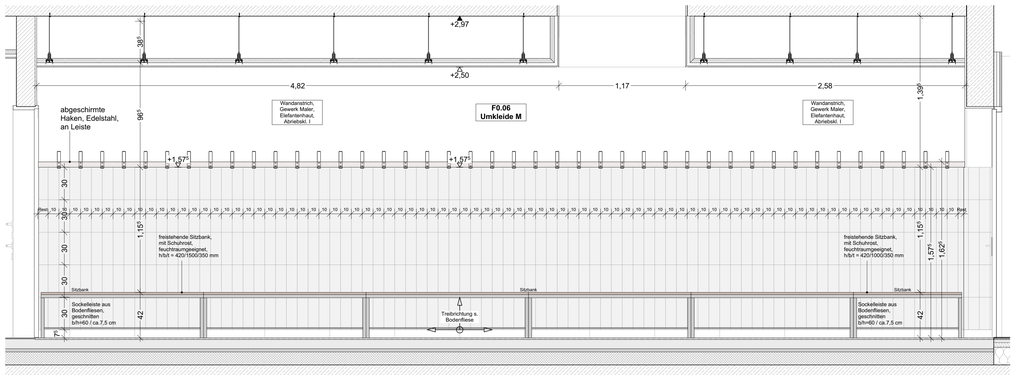

5-F-220.2: Fliesenspiegel Umkleide

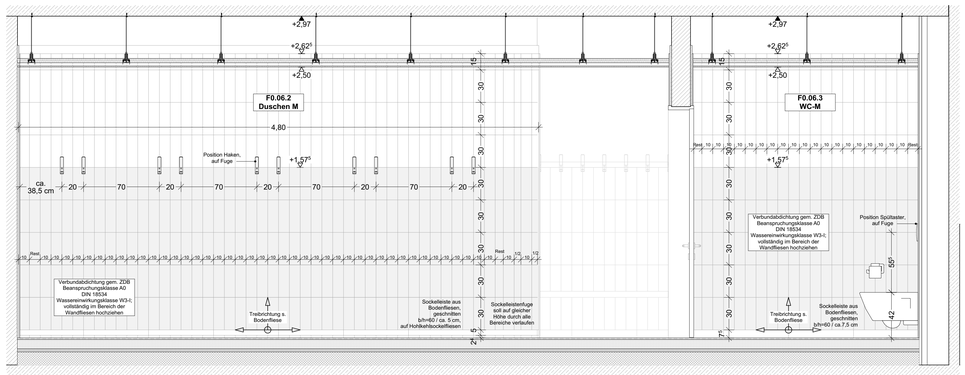

5-F-220.4: Fliesenspiegel Sanitärbereich

Angaben zu E-Anschlüssen von PA werden benötigt

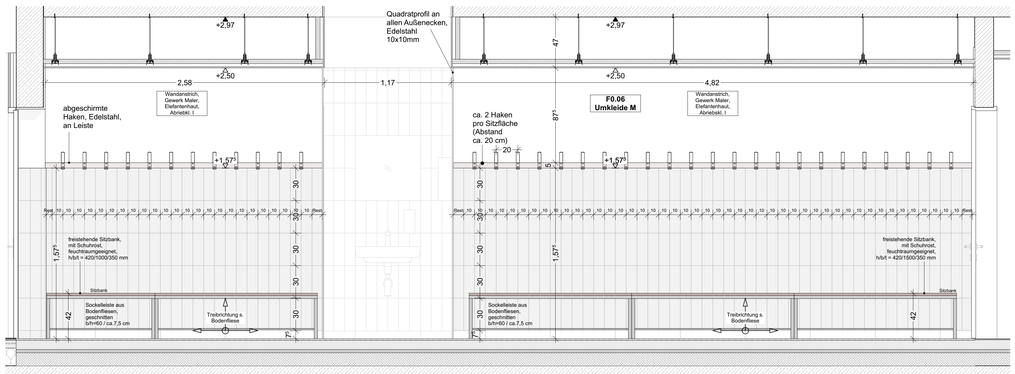

5-F-220.3: Fliesenspiegel Umkleide

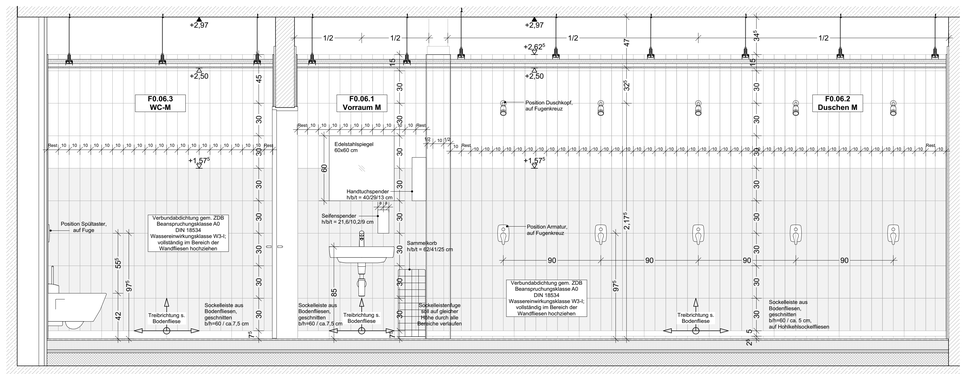

5-F-220.5: Fliesenspiegel Sanitärbereich

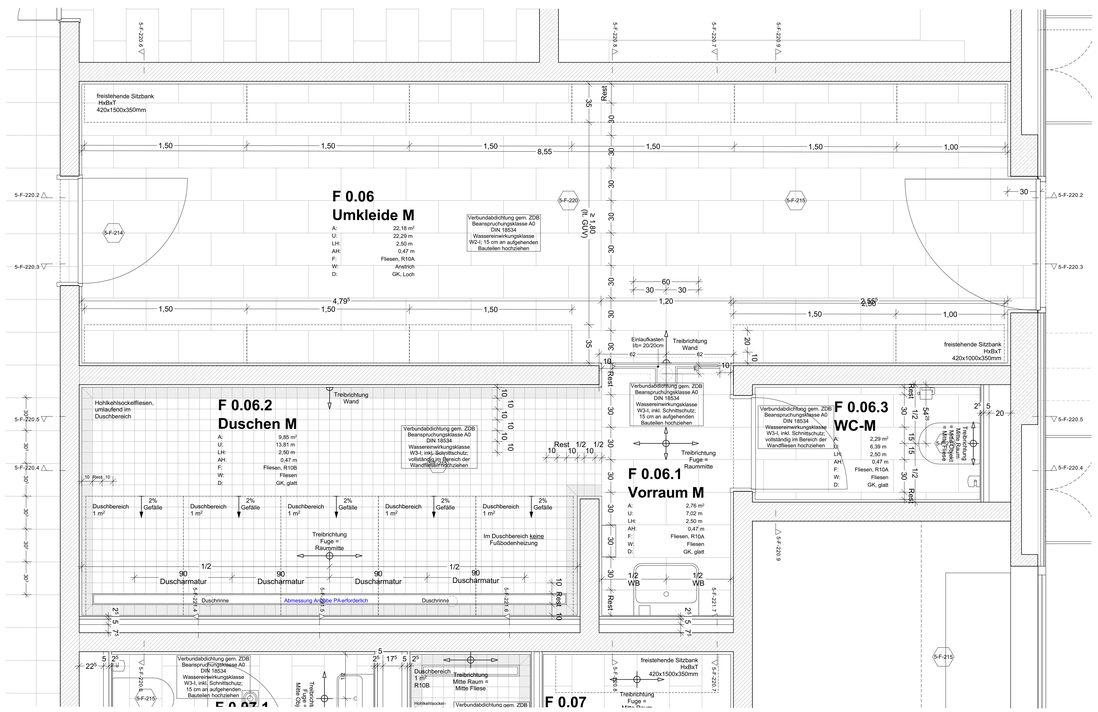

5-F-220.1: Fliesenspiegel Grundriss

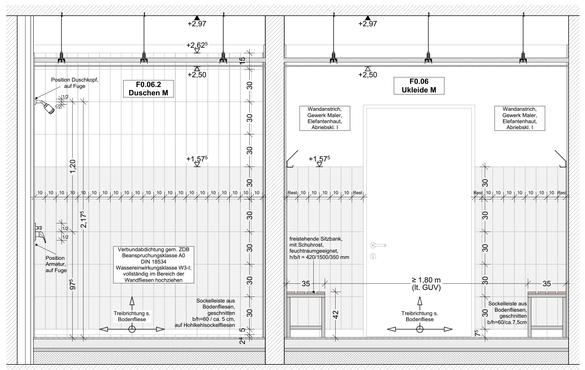

5-F-220.6: Fliesenspiegel Duschbereich und Umkleide

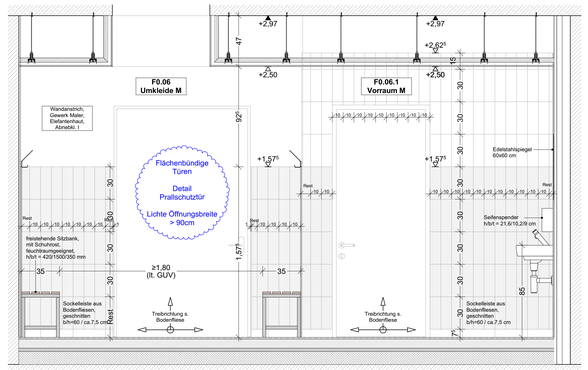

5-F-220.8: Fliesenspiegel Umkleide und Sanitärbereich

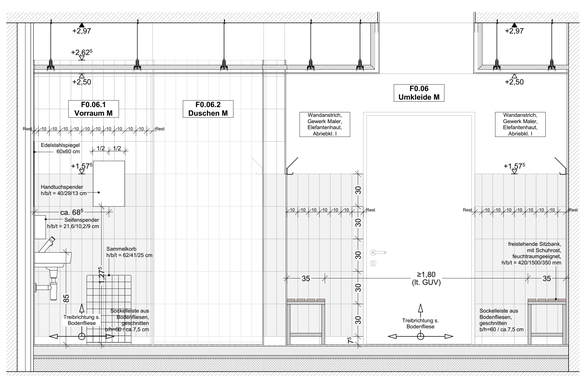

5-F-220.7: Fliesenspiegel Sanitärbereich und Umkleide

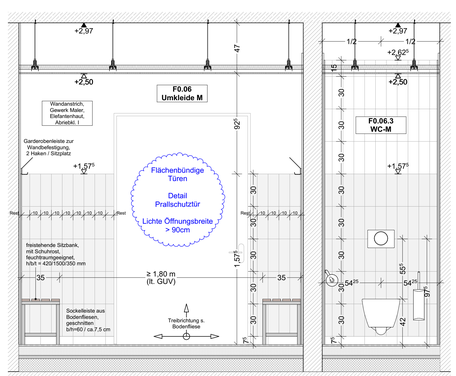

5-F-220.9: Fliesenspiegel Umkleide und WC

Index	Bemerkung / Änderung	Datum	gez.
a	Anpassung der Rutschfestigkeitsklassen	13.04.2026	Fm

Änderungen

LEGENDE

- ▽ = OK Fertigbau
- △ = UK Fertigbau
- ▼ = OK Rohbau
- ▲ = UK Rohbau
- OK Fertigfußboden
- OK Rohfußboden
- Wandschlitz
- Wanddurchbruch
- Wandkernbohrzone
- Bodendurchbruch/Bodenschlitz
- Deckendurchbruch/Deckenschlitz
- Deckenkernbohrzone
- Kernbohrung

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WKB = Wandkernbohrung
WKBZ = Wandkernbohrzone
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht
WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DKBZ = Deckenkernbohrzone
DKB = Deckenkernbohrung
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FB = Fußbodendurchbruch
FKBZ = Fußbodenkernbohrzone
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fussbodenaussparung
MT = Materialtreppe
S = Sanitär

H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

MATERIALITÄTEN

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Trockenbauwand, Gipskarton
- Bestandswände BT C, D, E
- Abbruch
- Sichtbeton
- Spachtelputz
- Fugenglattstrich
- Wandfliesen a. Spachtelputz
- Wandfliesen a. Gipsputz

Alle Wände ohne Angabe erhalten Gipsputz 1cm!

- Lichtsensor
- Präsenzmelder (PM)
- PM inkl. CO_2- / Temp.-M.
- Bewegungsmelder
- Brandmelder
- Sirene
- Lautsprecher
- Notbeleuchtung
- Notbeleuchtung
- Notausgang
- Notausgang-Cube
- FSA = Feuermeldanlage
- SFR = Schließfolgeregelung
- Nichtautomatischer melder
- Steckdose

Sofern nicht anders als im Grundriss der Statik/Positionspläne angegeben, gelten für die Wände und Tür- und Fensterstürze folgende Positionen:
1-W-1 MW-Wand, h=20cm, KS, SFK 20
1-W-2 Stb.-Wand, h=24cm, Innenwand
1-W-3 Stb.-Wand, h=24cm, Außenwand
Wanddurchbrüche in MW > 60cm sind mit einem KS-Flachsturz abzudecken!

Die angegebenen Brüstungshöhen beschreiben das Maß von OK Fertigfußboden bis OK Rohbaubrüstung!

RAUMKENNUNG

Raum Nr.
Raumname
A Fläche
U Umfang
LRH Lichte Raumhöhe
AH Abhanghöhe
F Fußbodenbelag
W Wandbelag
D Deckenmaterial
Deckenbehandlung

AUFBAUTEN

Fußbodenbeläge
BWS Betonwerkstein
L Linoleum
F Fliesen
T Teppich
Wandbeläge
A Anstrich
SB Sichtbeton
F Fliesen
Deckenmaterial
MFP-R Mineralfaser-Rasterdecke
GK Gipskarton
GK, Loch Gipskarton gelocht
R Rsh

Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Berechnungen, Beschreibungen und Plänen der entsprechenden Fachingenieuren gültig. Alle Rohbauangaben nur in Verbindung mit der gültigen Statik. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Übersicht

BS-Hinweise nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept von AIB gültig. Abweichungen sind anzuzeigen. Benannte Wandqualitäten entsprechen den Mindestanforderungen des BSK.

Bauvorhaben:
Umbau und Erweiterung
Bertolt-Brecht-Gesamtschule
Humboldtstraße 14
30926 Seelze

Bauherr:

Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze

5-F-220a

Fliesenspiegel
Umkleide M

Blattgröße:	A0
Maßstab:	1:20
CAD:	2107_BBG
Bearbeiter:	Sz/Jh/Fm
Gezeichnet:	Fm
Datum:	05.03.2026