1. Schlauchannahme [Schwarzbereich]
-|250-350 Schläuche

2. Waschraum
- Kompaktanlage mind. 30m²
- Gesamter Schlauchpflegeprozess
- Dokumentation und Verwaltung

Lager
500-700 Schläuche
mobile Lagerung bevorzugt
Kombination mit Ausgabe

-01.SP.04 |X
Wärmepumpe
F 11,34 m²
U 13,75 m
V 30,63 m³
LHR 2,80m
LHF

-01.SP.05 |X
Schlauchpflege
F 65,05 m²
U 32,65 m
V 409,10 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.07 |X
Schlauchlager Weiß
F 36,47 m²
U 24,76 m
V 233,78 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.13 |X
Flur
F 8,28 m²
U 11,75 m
V 38,67 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.01 |X
Schlauchannahme
F 41,97 m²
U 28,26 m
V 288,59 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.08 |X
Ausgabe weiß
F 26,94 m²
U 24,00 m
V 159,62 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.02 |X
WC Unisex
F 5,31 m²
U 9,36 m
V 14,33 m³
LHR 2,70m
LHF

-01.SP.06 |X
Schlauchwerkstatt
F 20,98 m²
U 22,38 m
V 121,06 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.09 |X
ELT
F 6,19 m²
U 10,00 m
V 35,65 m³
LHR 6,64m
LHF

-01.SP.12 |X
Schacht
F 0,69 m²
U 6,00 m
V 1,96 m³
LHR 6,64m
LHF

Bsp. Modell SPZ-K
Hersteller Bockermann
zweiseitige Bedienung

Bsp. Modell PRO 1
Hersteller Prey
einseitige Bedienung

Ggf. Erweiterung durch zweite
Kompaktanlage als Redundanz

Anfahrt Schlauchannahme

1. Schlauchannahme [Schwarzbereich]
- 250-350 Schläuche

Instandhaltung
- mind. 15m²
- 5m lange Werkbank empfohlen
- Einbindung, Vulkanisierung

Anfahrt Schlauchausgabe

Ausgabe (Weißbereich)
250-300 Schläuche
10-15 Transportwagen
mindestens 12m²

Auskragung Dach

24,00

24,85

24,85

Symbole und Zeichenerklärungen

Bauelemente / Schraffuren

Stahlbeton
Beton unbewehrt/ Magerbeton
Estrich
Fertigteilbeton
Mauerwerk
Dämmung (hart)
Dämmung (weich)
Gelände/ gewachsener Boden
Terrassenbelag
Brandschutzanforderung Dach (feuerbest.)
Extensive Dach-begrünung (Aufsicht)

Symbole

Funkantenne
Bodenablauf I Gefälle
Wanddurchbruch (WD)
Wandschlitz (WS)
Seilsicherung Dach
Bodendurchbruch (BD) Bodenschacht
Bodenschlitz (BS)
Deckendurchbruch (DD)
Kernbohrzone Wand
Durchdringung Boden (BD)
Durchdringung Decke (DD)

Runde Wanddurchbrüche werden in Stahlbetonwänden bis DN 200 als Kernbohrung ausgeführt.
In Mauerwerkwänden werden alle runden Durchbrüche als Kernbohrung ausgeführt.

R BRH bezeichnet die Rohbau-brüstungshöhe ab OK FFB
F BRH die Fenster-brüstungshöhe ab OK FFB

Wanddöffnungen / -aussparungen sind nach DIN 18100, Baurichtmaße auf OK FFB vermaßt

Maßangabe UZ bezieht sich auf OK FFB

OK FFB = X,XX Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ±0,00
OK RFB = X,XX Oberkante Rohdecke bezogen auf ±0,00
OKG +X,XX Oberkante Gelände
+ 3,74 Fertighöhe bezogen auf ±0,00
+ 3,35 Rohbauhöhe bezogen auf ±0,00

BRH xx Brüstungshöhe fertig ab OK FFB
UK ST xx Unterkante Sturz bezogen auf OK FFB
UK RD xx Unterkante Rohdecke bezogen auf ±0,00
UK FD xx Unterkante Fertigdecke bezogen auf ±0,00
Rohboden- / Rohdecken-versprung bezogen auf ±0,00
Fertigboden- / Fertigdecken-versprung bezogen auf ±0,00

Abkürzungen

BW Brandwand
BBW Bauart Brandwand
F Feuerschutz
F30 Feuerhemmend
F30 Feuerbeständig
T30 Tür feuerhemmend
T90 Für feuerbeständig
RD Rauchdichte Tür
dTs dichte Tür selbstschließend
FL Feuerlöscher
FM Feuermelder
RM Rauchmelder
NS Nasse Steigleitung
TS Trockene Steigleitung

Materialstempel

Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, Differenzen sind mit der Bauüberwachung zu klären.
Die S+D Planung wurde nur nachrichtlich eingeblendet. Die Planung obliegt der Haustechnik.
Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

Index	Datum	Änderung	Autor
A	02.02.26	Anpassung Grundriss, Türverschiebung	HR
-	22.10.25		SupG

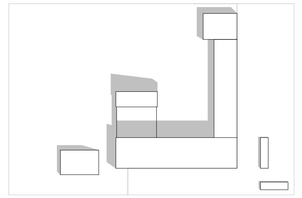

Lageplan

OK FF EG = ±0,00 = 377,52 NHN

PlanNr. Arch. SPGAZ_ARC_5_GR_EG_001_A_v

PlanNr. Fachpl.

Projekt

Neubau
Gefahrenabwehrzentrum Olpe

57462 Olpe
Flur: 8, Flurstück: B - Plan Nr. 100
"Gewerbepark Hüppcherhammer"

Bauherr

KreisWerke Olpe

Seminarstraße 36, 57462 Olpe

Architekten

SUPERGELB ARCHITEKTEN
Richartzstraße 10, 50667 Köln
Tel. +49 221.92 58 21-0
office@supergelb-architekten.de

Planinhalt

Grundriss Erdgeschoss

22.10.25		Projekt	Planer	LPH	Planart	Sicht	NR.	Index	Stat.
M 1 :50	A1	SPGAZ_ARC_5_GR_EG_001_A_v							

Vorabzug

Unterschrift BauherrIn	Unterschrift ArchitektIn