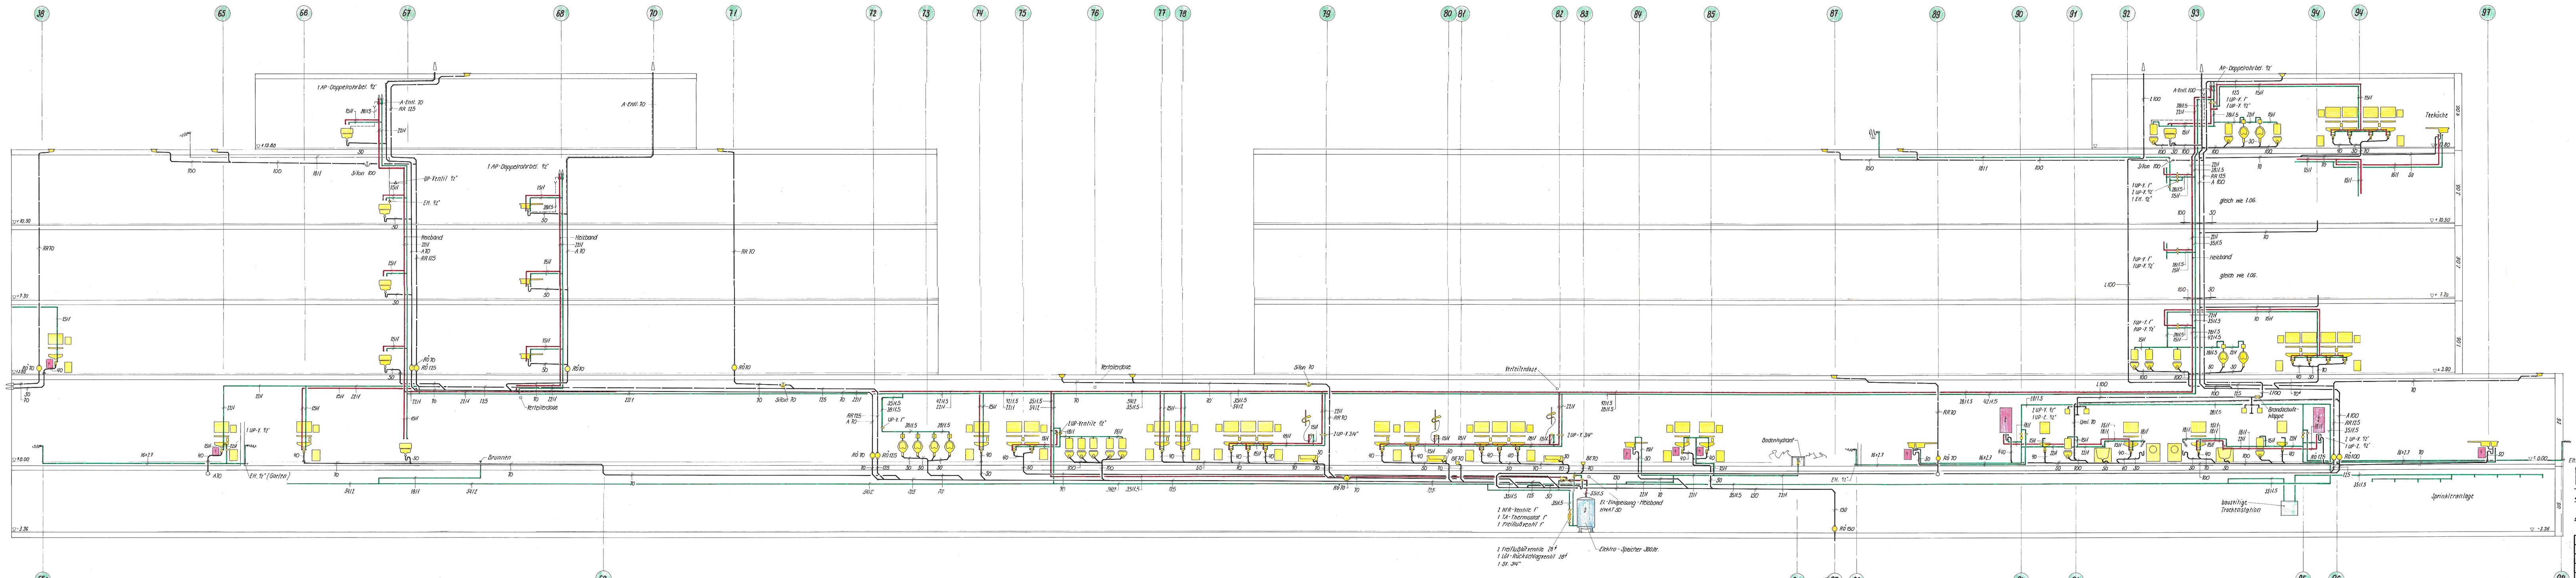
Revisionsplan
Stangenheim, Achse 11-21 / A-E
Auftr.-Nr.: 4551/13
Kirfel
7340 GEISLINGEN
Steuerungsbau
Bauerungsgasanzeige/1
Dig - Kühlanlagen
Wahnenstraße
Teilkühler
Spinnkühlanlage
Brennen
Ventilatorhaus
Silbe 10
Heizband
Bodenheizung
Kühlanlage
Trockenkammer
Ei-Einbauung / Rüttelband
Elektro - Speicher 380Ω
1 NFR-Kassette 1"
1 SA-Tauchventil 1"
1 Freiblasventil 1"
1 Frischluftventile 3/4"
1 SSR-Rückschlagventil 3/4"
1 SR 3/4"
1 Frischluftventile 1"
1 SSR-Rückschlagventil 1"
1 SR 1"
Elektro - Speicher 380Ω